


Exame n.º :833373

CPF :281.471.128-82
CNPJ :11.595.396/0001-83
Nascimento :04/03/1976
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 09/07/2026

Paciente :Adenilson Prates Pereira
Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP
Idade : 50 anos
Setor :ALVENARIA
Função :PEDREIRO

RG :/

Orelha Direita

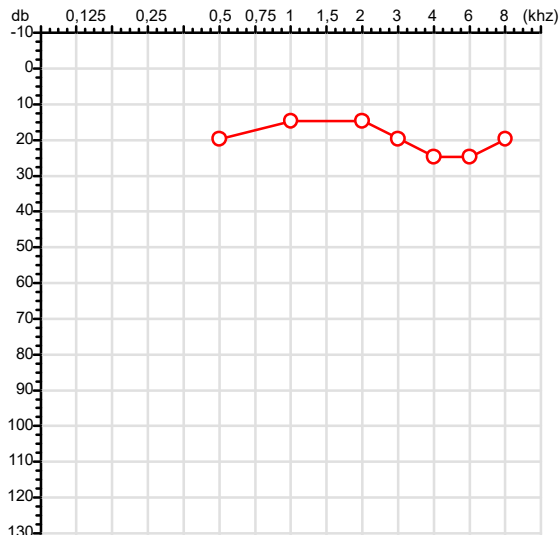

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	25	25	20

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	25	25	23


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

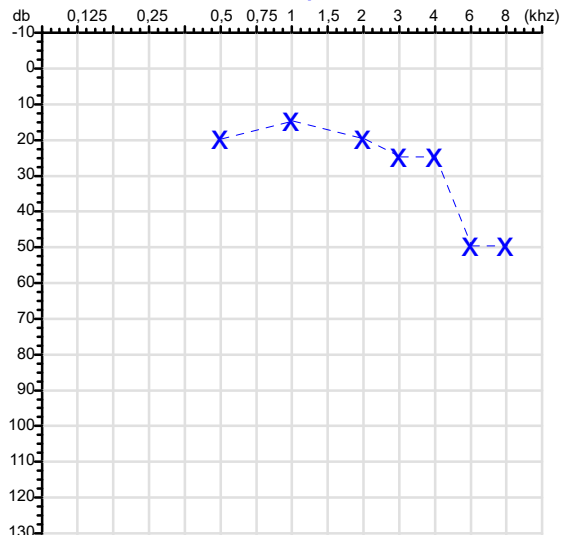

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	20	25	25	50	50

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	20	18	25	25	50	33

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração descendente em rampa

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :74EC79AE032EA197CFE6985E0A10651A

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>
Adenilson Prates Pereira

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 833373
Primeiro Nome: ADENILSON PRATES
Sobrenome: PEREIRA
Data: 09/07/2026

Data de nascimento: 04/03/1976
Sexo: Macho
Peso (kg): 91.0
Altura (cm): 160.0

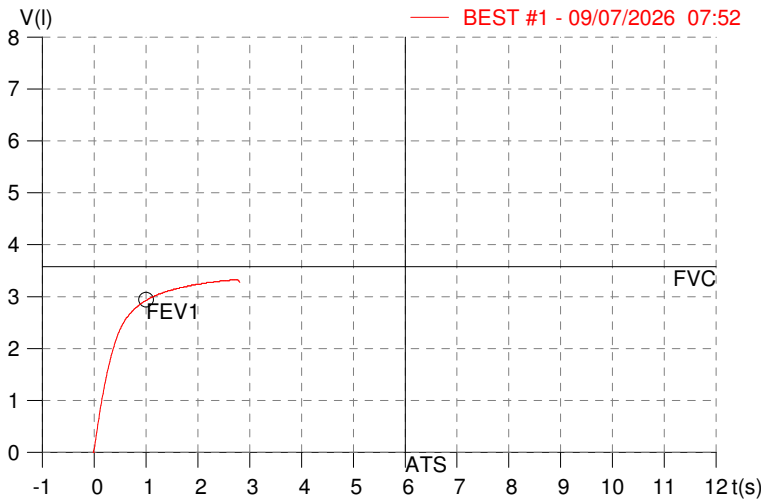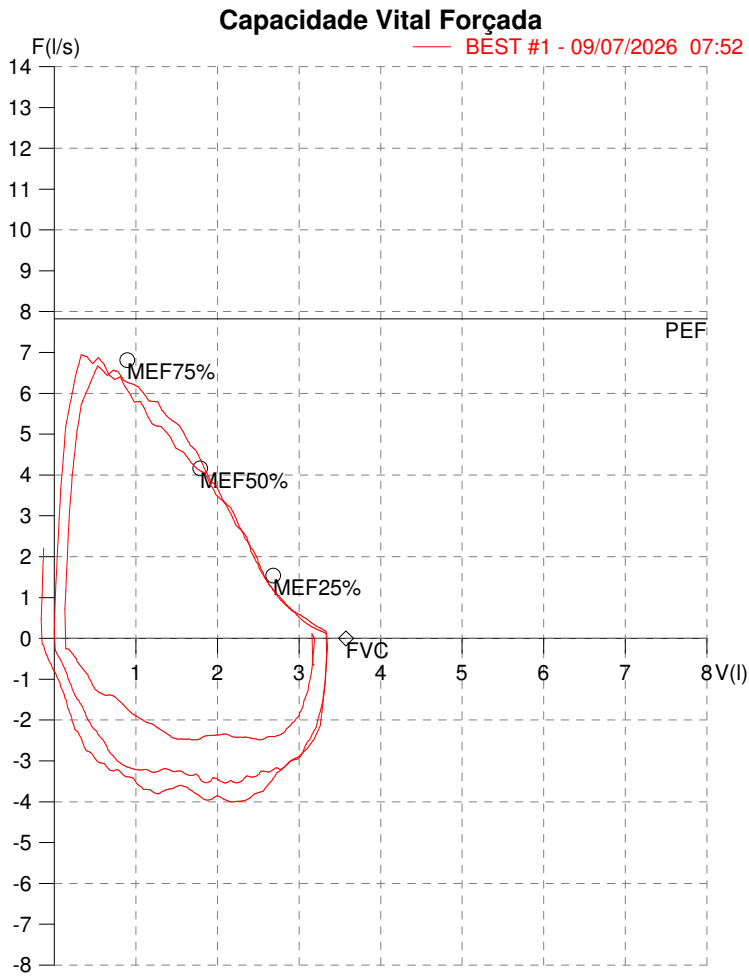

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.58	3.36	93.9
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.58	3.36	93.9
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	2.94	2.95	100.3
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	7.82	6.95	88.8
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		4.01	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	78.2	87.8	112.3
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.65	3.76	102.9
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	6.82	6.19	90.8
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.16	4.32	103.8
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.54	1.86	120.8
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.6	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	469.4	416.7	88.8

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 09/07/2026