



TESTE DE ISHIHARA (cores)

Qual N° você vê na imagem ?


Nome: Valentino Aponeado F. de Araujo Data: 09 / 07 / 2026

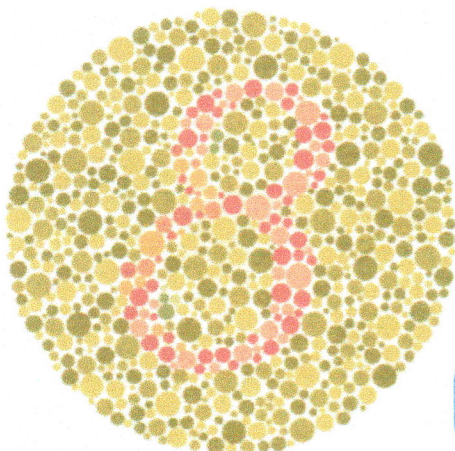


8

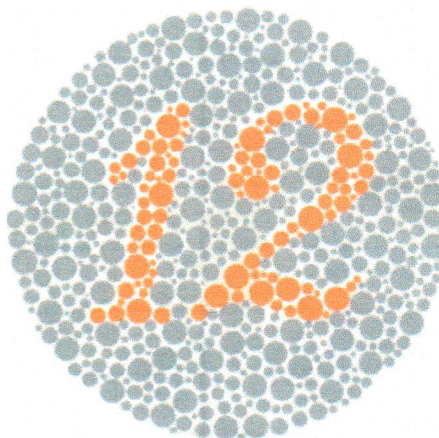


12

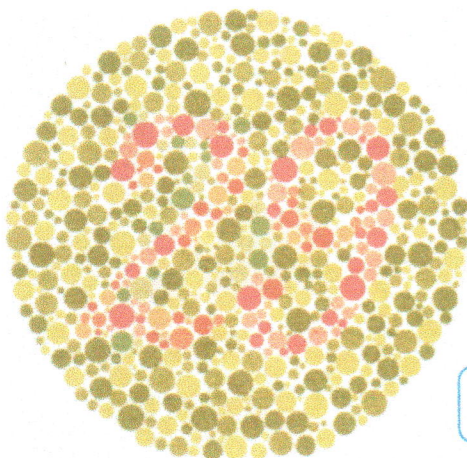


29

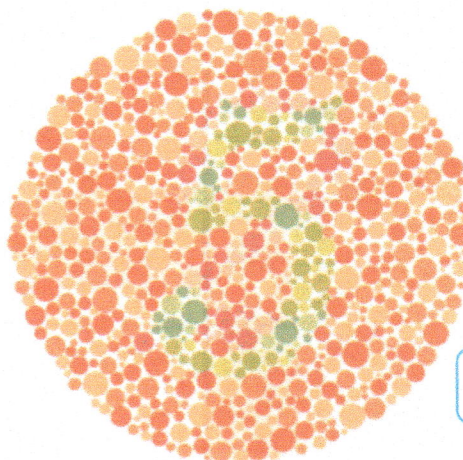

5

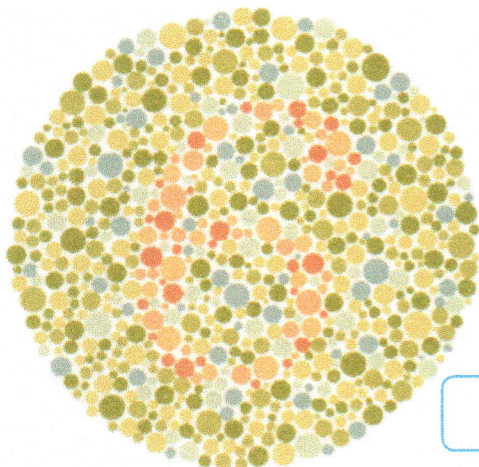

6

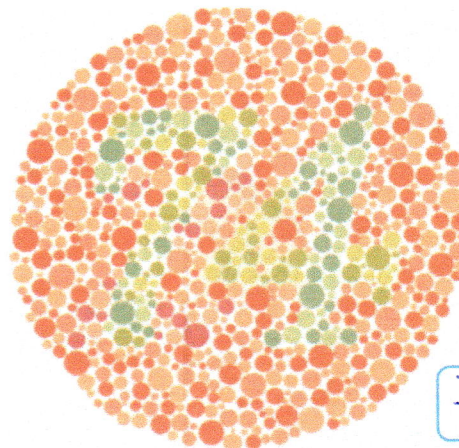

74

Assinatura Candidato:

Valentino Aponeado F. de Araujo

Conclusão: ☒ Você acertou todas as questões, provavelmente você não sofre de daltonismo.

☐ Você **não** acertou todas as questões, talvez você tenha um grau de daltonismo, sugerimos uma consulta com um médico especialista.

Dra. Mariana L. de Macedo
Médica
CRM-MT 11375

CARDIOCORE

ED TURIN MED MIRANDA REIS 65

33652581

Teste Ergométrico

Dados do Avaliado

Exame: 2280

Data: 09/07/2026

Hora: 08:42:53

Nome: VALENTINO APARECIDO FERREIRA DE ARRUDA

Idade: 39 anos

RG:

CPF: 73436623172

Convênio:

Prontuário:

Sexo: Masculino

Peso: 142 kg

Indivíduo: Sedentário

Estatura: 170 cm

FC máx: 181 bpm

FC submáx: 153 bpm

Laudos

I- Critérios Clínicos

Teste ergométrico realizado em esteira rolante, no protocolo de Rampa.

O(a) paciente **não apresentou sintomatologia de insuficiência coronariana.**

Teste interrompido devido à exaustão aos **00:07:02 minutos.**

II- Comentários de ECG de Repouso e no Pré-Esforço

O eletrocardiograma de repouso apresenta-se em Ritmo Sinusal, dentro dos limites da normalidade.

III- Comentários do ECG durante o Esforço e Recuperação

A análise dos parâmetros morfológicos durante a fase de esforço e da recuperação em comparação com o ECG de repouso não apresentaram alterações compatíveis com resposta eletrocardiográfica de isquemia miocárdica.

IV- Resposta Pressórica e Cronotrópica

Comportamento **normal** da frequência cardíaca durante o esforço e recuperação.

Comportamento **normal** pressão arterial durante o esforço e recuperação.

Atingiu a frequência cardíaca pico de **195 bpm**, que representa **107,7 %** da FC máxima predita.

V- Avaliação de Arritmia e/ou Distúrbio da Condução

Ausência de arritmias no esforço e no repouso.

VI- Conclusão

Teste máximo, interrompido por exaustão física, tendo atingido **107,7 % da FC máxima predita.**

Sem alterações clínicas e eletrocardiográficas sugestivas de isquemia miocárdica até a frequência cardíaca atingida.

Aptidão cardiorespiratória: **Boa (AHA) 12,05 MET(s)**

Laudos realizados baseado na Diretriz Brasileira de Ergometria em População Adulta - 2024

Observações:

- O exame de Teste Ergométrico por si só não descarta possibilidade de doenças coronarianas, devendo-se sempre levar em consideração na análise da probabilidade pré-teste.
- Eletrocardiograma de repouso realizado na posição ortostática podendo apresentar variações em comparação


DRA NATHALIA CAMARÃO

CRM: 7437 RQE 4423


Exame n.º :833378

CPF :734.366.231-72
CNPJ :04.563.672/0026-14
Nascimento :09/06/1987
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 09/07/2026

Paciente :WALENTINO APARECIDO FERREIRA DE ARRUDA
Razão :SOCIEDADE FOGAS LTDA
Idade : 39 anos
Setor :GERAL
Função :ASSISTENTE DE LOGISTICA

RG :16783077/SSP MT

Orelha Direita

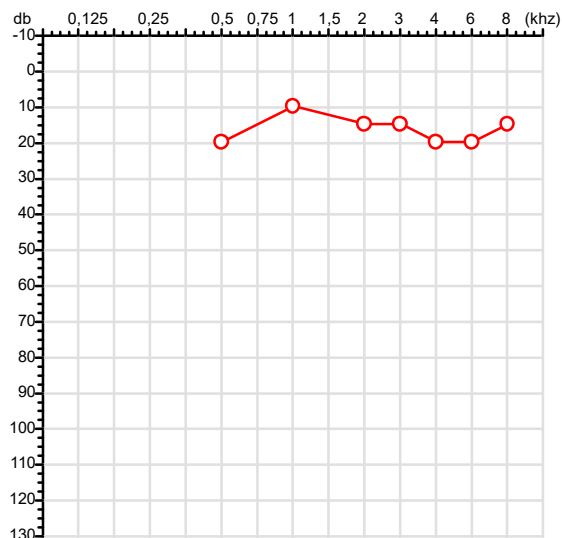

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	20	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	20	18


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

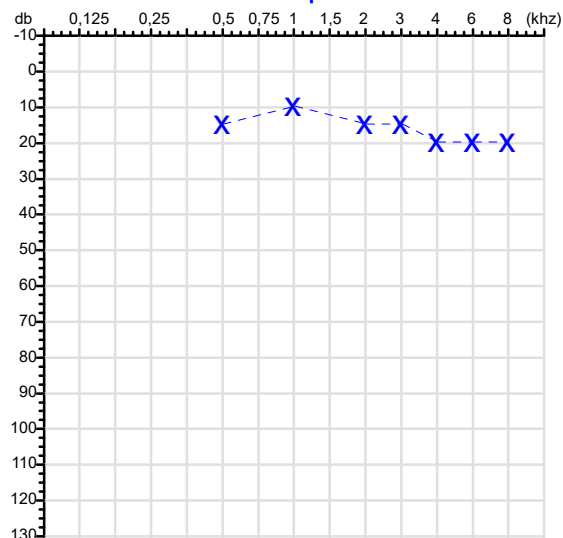

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :3EF367630AE793EBB954D654DEF6566C

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Valentino Aparecido Ferreira de Arruda

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025