



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 39904147000141 Fantasia : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Razão Social : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Endereço : AV SAO SEBASTIAO N.º 3567 Complemento : QUARTEL COWORKING
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78045000

Funcionário

Nome : Antonio Soares de Aguiar Neto Setor: OPERACIONAL - ELETRICA II
CPF : 44983832491 Cargo: ELETRICISTA DE FORCA E CONTROLE
RG : / Nascimento: 11/01/1966

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/30

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : SIM

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 9 de julho de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :29459BE72E0072CC1EAA27A1459878C8
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :833391


CPF :449.838.324-91
CNPJ :39.904.147/0001-41
Nascimento :11/01/1966
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 09/07/2026

Paciente :Antonio Soares de Aguiar Neto
Razão :CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Idade : 60 anos
Setor :OPERACIONAL - ELETRICA II
Função :ELETRICISTA DE FORÇA E CONTROLE

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

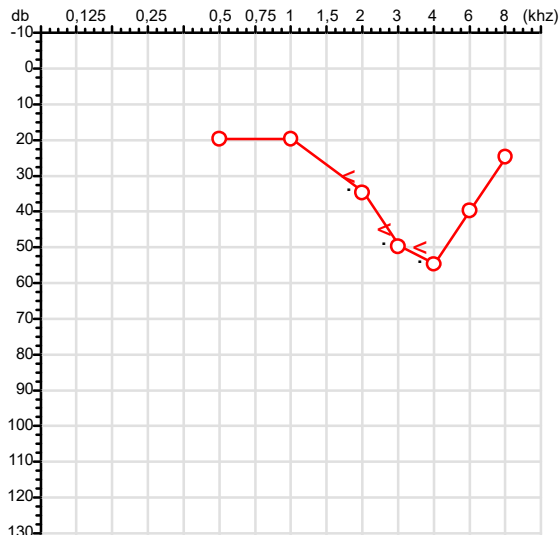

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	35	50	55	40	25

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	30	45	50	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	35	25	50	55	40	48

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em U

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

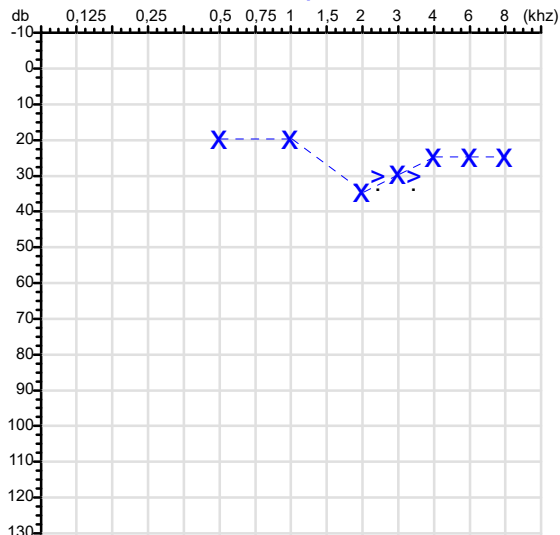

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	35	30	25	25	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	30	30	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	35	25	30	25	25	27

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :E24D276908B9B11D19DDD73E9220C204

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Antonio Soares de Aguiar Neto

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	ANTONIO SOARES DE AGUIAR NETO		ID1	833391	Sexo	Masculino	Idade	60,4	Peso (kg)	72,00	Altura (cm)	160,0
Agrupamento	--	D.O.B.	11/01/1966	--	BMI (kg/m2)	28,1	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

08:38



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	3,00	3,30	91	
FEV1	L	2,72	2,63	103	
FEV1/FVC%	%	90,4	79,6	114	
FEV1/Vcmax%	%	90,4	79,6	114	

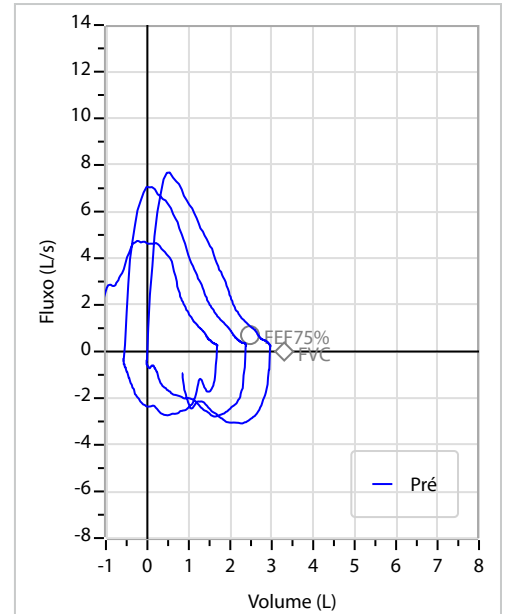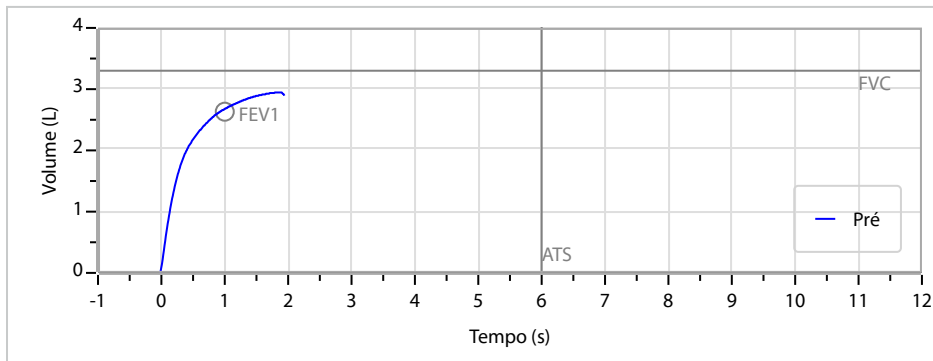

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 90,4% e um valor FVC de 3,00 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____