



Cod.: 589252	Paciente: Carlos Alberto Batista da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 43 (A)
Atendido em: 09/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Registro Geral: CPF:	Convênio: Hismet

GLICEMIA EM JEJUM**96 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 09/07/2026 Liberado em: 10/07/2026 09:42

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dL

Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963


Exame n.º :833404

CPF :009.825.851-60
CPF :537.794.011-34
Nascimento :21/06/1983
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 09/07/2026

Paciente :Carlos Alberto Batista da Silva
Empregador :JOADIL MARQUES DE CAMPOS
Idade : 43 anos
Setor :GERAL
Função :LAVADOR

RG :/

Orelha Direita

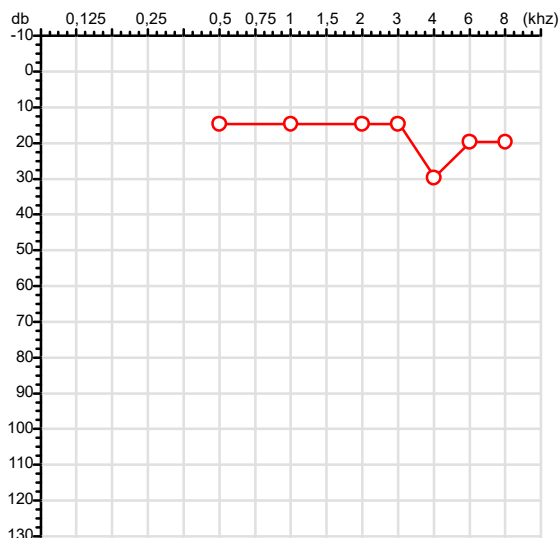

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	15	15	30	20	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	15	30	20	22

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Gabryella Nicolcy C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicolcy Carvalho Serra
CRM-MT 17341

Assinatura eletrônica :2F77F51B0561C7D680D16C1B82741DD4

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>
Carlos Alberto Batista da Silva


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025

Audiometria

Orelha Esquerda

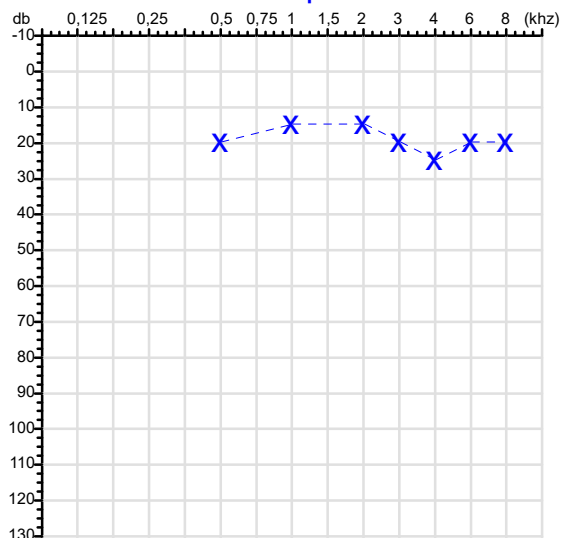

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	20	25	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	25	20	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 53779401134 Fantasia : JOADIL MARQUES DE CAMPOS
Razão Social : JOADIL MARQUES DE CAMPOS
Endereço : S/N N.º 1 Complemento : REGIAO TANQUE FUNDO
Cidade / UF : NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO / MT CEP : 78170000

Funcionário

Nome : Carlos Alberto Batista da Silva Setor: GERAL
CPF : 00982585160 Cargo: LAVADOR
RG : / Nascimento: 21/06/1983

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 9 de julho de 2026

Dra. Gabryella Nicolý C. Serra
Médica
CRM-MT/17341

Dra. Gabryella Nicolý Carvalho Serra
CRM-MT 17341
NIS

Autenticação Assintatura :BAFF04524703126C15DB3D3C61F6FDE7
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo : 26070916054637

Data : 09/07/2026

Paciente : CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA

Nasc. : 21/06/1983 RG : -

CPF : 00982585160

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 67BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,37S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = 0° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
8013193832284847128315

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=248523248013193832284847128315>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR

