


Exame n.º :833413

CPF :071.869.271-30
CNPJ :10.866.985/0002-77
Nascimento :04/02/2005
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 09/07/2026

Paciente :Kauan da Silva
Razão :GASPAR MAQUINAS E BOMBAS LTDA
Idade : 21 anos
Setor :GERAL
Função :AJUDANTE DE INSTALADOR (A) DE SISTEMA DE IRRIGACAO

RG :/

Orelha Direita

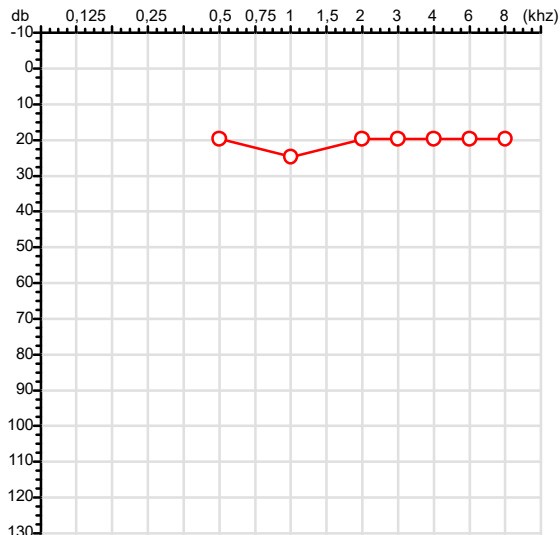

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	20	20	20	20	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	20	22	20	20	20	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Gabryella Nicoly C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicoly Carvalho Serra
CRM-MT 17341

Assinatura eletrônica :9EBF09F515A36819FAE057F170B5F132

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>
Kauan da Silva


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025

Audiometria

Orelha Esquerda

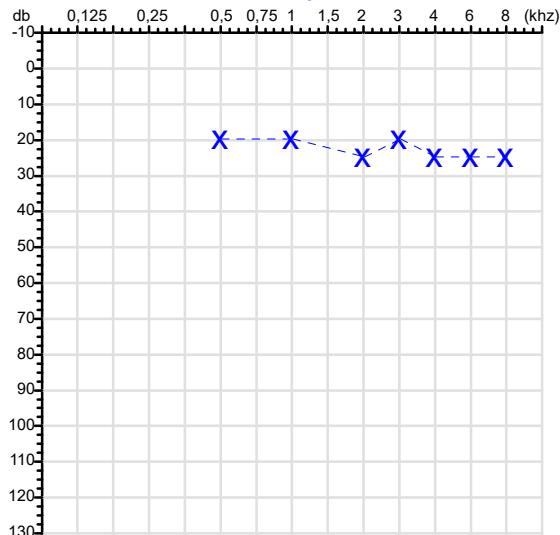

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	20	25	25	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data:09/07/2026

Primeiro Nome:KAUAN

Sobrenome:DA SILVA

Altura (cm):176.0

Peso (kg):59.0


Data de nascimento:04/02/2005

Sexo :Macho

Descrição:

Empresa:GASPAR MAQUINAS

Fuma:Sim(1/2)

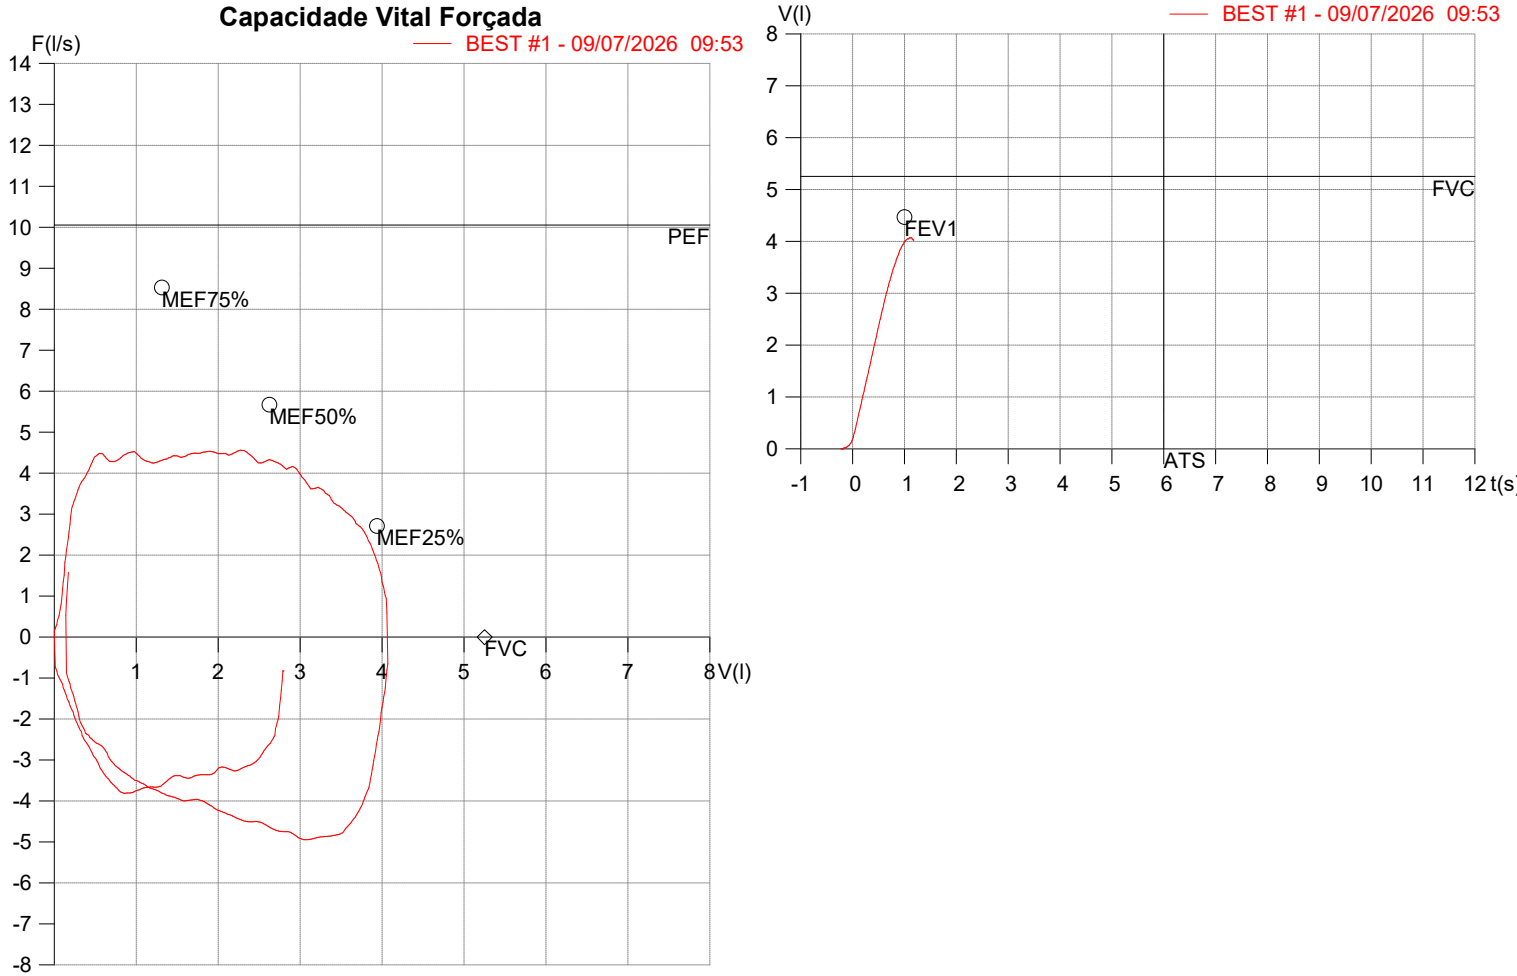

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.25	4.08	77.7
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.25	4.08	77.7
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.47	3.97	88.8
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	10.05	4.56	45.3
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		4.94	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	83.4	97.2	116.5
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.21	4.34	83.3
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.53	4.45	52.1
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.67	4.48	79.0
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.71	3.82	141.2
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.1	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	603.2	273.4	45.3

Diagnóstico:
Espirometria normal