



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 77591402000132 Fantasia : CONSTRUTORA J.L.  
Razão Social : JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A  
Endereço : R CORONEL PEDRO SCHERER N.º 222 Complemento :  
Cidade / UF : CURITIBA / PR CEP : 80050470

### Funcionário

Nome : Wandson Ferreira da Silva Setor: OPERACIONAL - SERRALHERIA - RODA GIGANTE  
CPF : 04952858383 Cargo: SERRALHEIRO  
RG : / Nascimento: 14/03/1991

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/15

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 9 de julho de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo  
Médica  
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco  
CRM-MT 17375  
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assintatura :50B7E6AB3FFA757215224BC902EA5550  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

# Exame n.º :833441


CPF :049.528.583-83  
CNPJ :77.591.402/0001-32  
Nascimento :14/03/1991  
Motivo :Demissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 09/07/2026

Paciente :Wandson Ferreira da Silva  
Razão :JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A  
Idade : 35 anos  
Setor :OPERACIONAL - SERRALHERIA - RODA GIGANTE PARQUE NOVO MT  
Função :SERRALHEIRO

RG :/

## Audiometria

### Orelha Direita

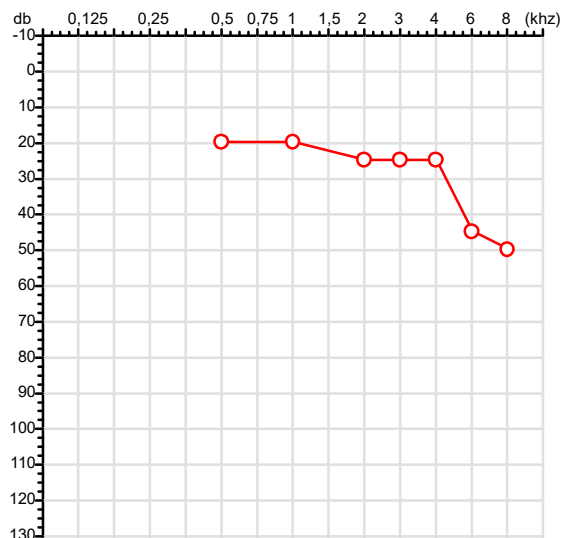

### Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 20 | 25 | 25 | 25 | 45 | 50 |

### Ossea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

### Médias Tritonais


| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 20 | 25 | 22 | 25 | 25 | 45 | 32 |

### Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

### Orelha Esquerda

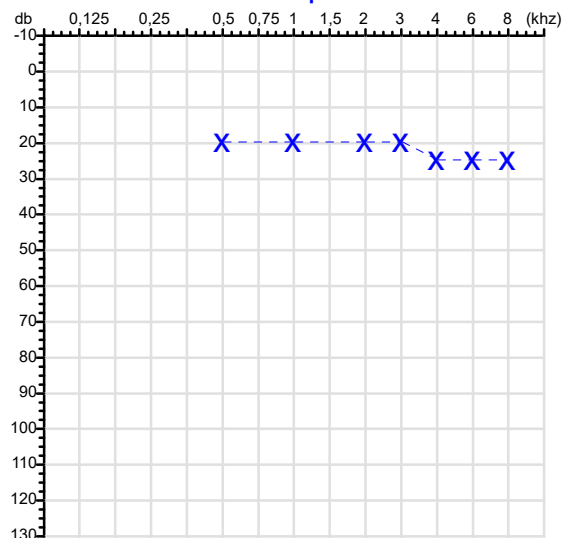

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 20  | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 20  | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 23 |

### Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Emanuel Sempio**  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :9C54F8A5D197320FF0206C554CA072B5

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

**Wandson Ferreira da Silva**

\*\* Assinado por biometria \*\*



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO  
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT  
Tel. (65)3321-7051

ID: 833441  
Primeiro Nome: WANDSON FERREIRA D  
Sobrenome: SILVA  
Data: 09/07/2026

Data de nascimento: 14/03/1991  
Sexo: Macho  
Peso (kg): 80.0  
Altura (cm): 170.0

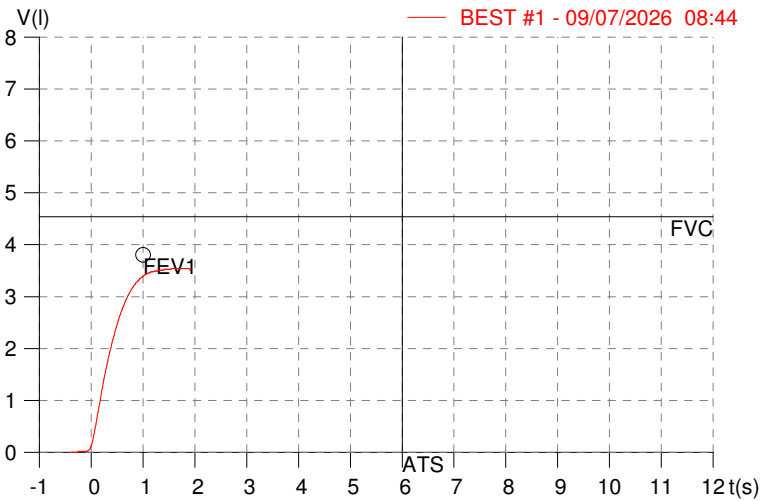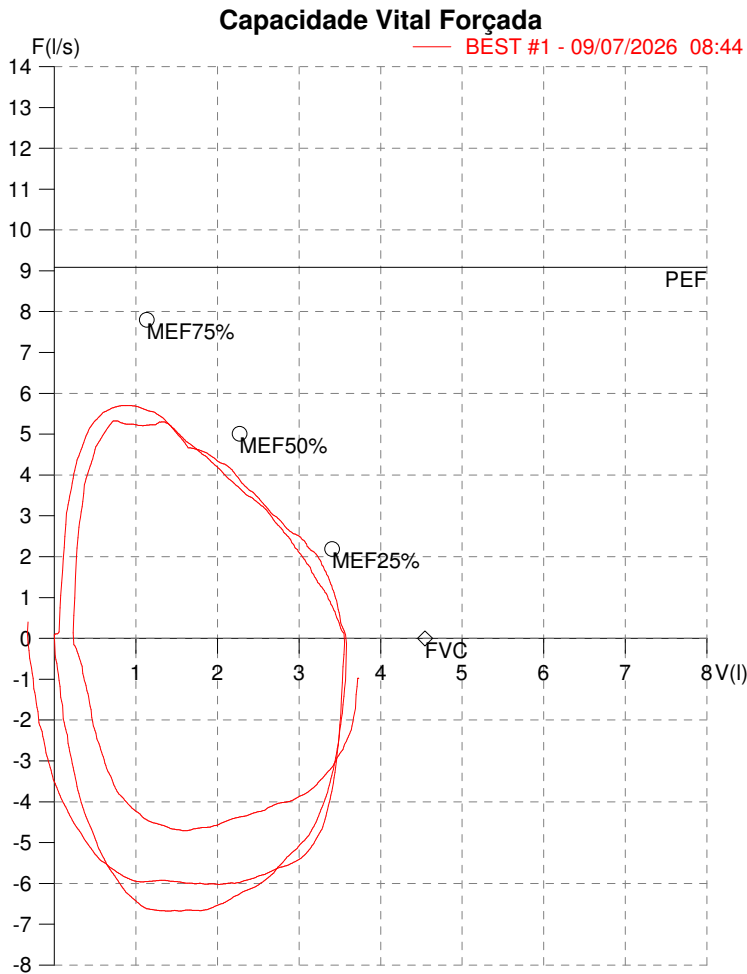

| Parâmetro | UM      | Descrição                         |
|-----------|---------|-----------------------------------|
| Best FVC  | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada   |
| FVC       | l(btps) | Capacidade Vital Forçada          |
| FEV1      | l(btps) | Volume Exp Forçada em 1 seg       |
| PEF       | l/sec   | Pico de Fluxo expiratório         |
| PIF       | l/sec   | Pico de Fluxo Inspiratório        |
| FEV1/FVC% | %       | FEV1 em % da FVC                  |
| FEF25-75% | l/sec   | Fluxo expiratório médio forçado   |
| MEF75%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC           |
| MEF50%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC           |
| MEF25%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC           |
| FET100%   | sec     | Tempo de Expiração forçada        |
| PEFr      | l/min   | Pico de Fluxo expiratório (l/min) |

| Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|-------|--------|---------|
| 4.54  | 3.56   | 78.4    |
| 4.54  | 3.56   | 78.4    |
| 3.80  | 3.40   | 89.2    |
| 9.08  | 5.70   | 62.8    |
|       | 6.03   |         |
| 80.9  | 95.3   | 117.8   |
| 4.49  | 4.34   | 96.5    |
| 7.80  | 5.70   | 73.1    |
| 5.01  | 4.50   | 89.9    |
| 2.19  | 2.99   | 136.7   |
|       | 1.6    |         |
| 545.0 | 342.2  | 62.8    |

**Diagnóstico:**  
Anormalidade Moderado  
Impresso 09/07/2026