

Exame n.º :833500

CPF :062.728.691-77
CNPJ :41.100.293/0001-66
Nascimento :29/06/2008
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 09/07/2026

Paciente :Wanderson Kaik Souza Silva
Razão :PLASTUBE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA
Idade : 18 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	15	15	15	15	15

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Gabryella Nicoly C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicoly Carvalho Serra
CRM-MT 17341

Assinatura eletrônica :0B903F4D23EF01E47B0009EBD2A4EE98
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Wanderson Kaik Souza Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

Audiometria

Orelha Esquerda

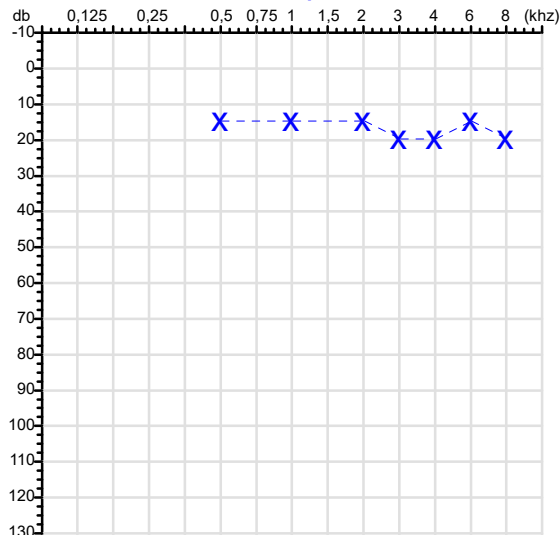

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	20	15	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	20	15	18

Laudo Clínico OE


Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 09/07/2026
Primeiro Nome: WANDERSON KAIK
Sobrenome: SOUZA SILVA
Altura (cm): 168.0
Peso (kg): 69.0

Data de nascimento: 29/06/2008
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não

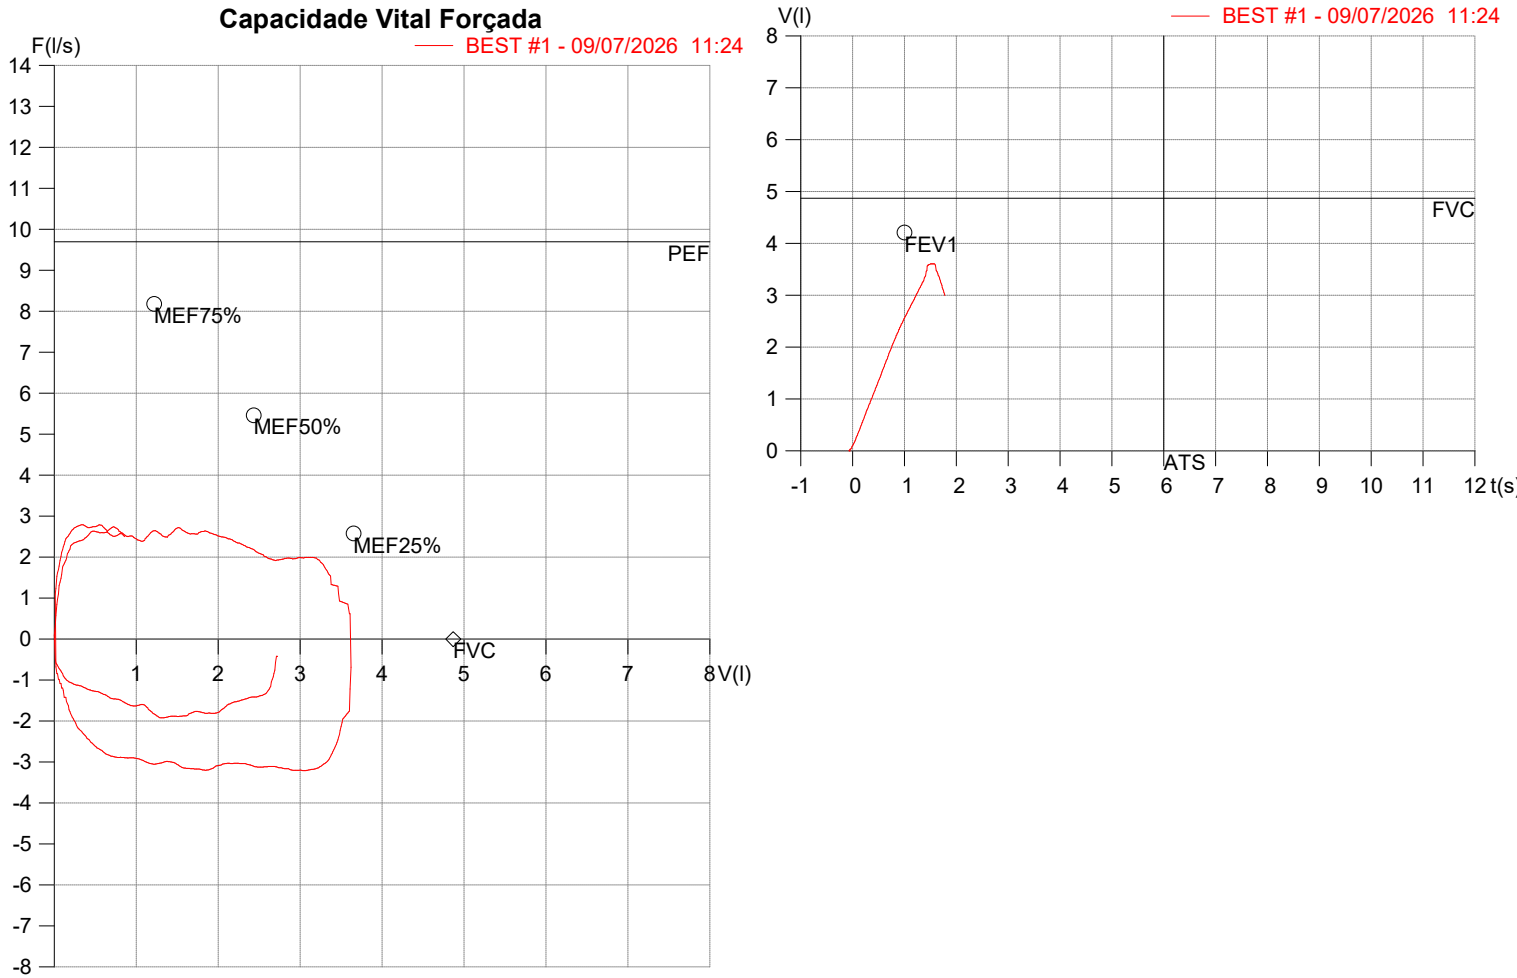

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.87	3.63	74.5
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.87	3.63	74.5
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.21	2.54	60.2
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.69	2.74	28.3
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.21	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	84.0	69.9	83.3
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.19	2.41	46.5
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.18	2.50	30.6
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.46	2.63	48.1
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.58	1.92	74.4
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.7	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	581.5	164.5	28.3

Diagnóstico:
Espirometria normal



Nome: WANDERSON KAIK SOUZA SILVA

Data Nasc.: 29/06/2008

Médico: HISMET

CRM: 175069-MT

Data: 09/07/2026

Protocolo: 1092685

Exame: RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

Senha: 705560

RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Corpos vertebrais íntegros e alinhados.

Espaços discais conservados.

ID: Dentro de padrões de normalidades.

nsm

Dra. Nathalia Simi Mendonça
CRM-MT 7626 RQE Nº 4916
Título de Especialista em Radiologia e
Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1