



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 92930643000152 Fantasia : ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
Razão Social : ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
Endereço : R FELICISSIMO DE AZEVEDO N.º 925 Complemento :
Cidade / UF : PORTO ALEGRE / RS CEP : 90540110

Funcionário

Nome : Dyrilan Vinicius Rosa E Silva Setor: GHE 02 - LABORATORIO CUIABA/MT
CPF : 04449964195 Cargo: AUXILIAR DE LABORATORIO
RG : / Nascimento: 16/02/1994

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 9 de julho de 2026

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS 19030722315

Autenticação Assintatura :964F3697130818666D3559E1AD60461A
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :833532


CPF :044.499.641-95
CNPJ :92.930.643/0001-52
Nascimento :16/02/1994
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 09/07/2026

Paciente :Dyrlan Vinicius Rosa E Silva
Razão :ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
Idade : 32 anos
Setor :GHE 02 - LABORATORIO CUIABA/MT
Função :AUXILIAR DE LABORATORIO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

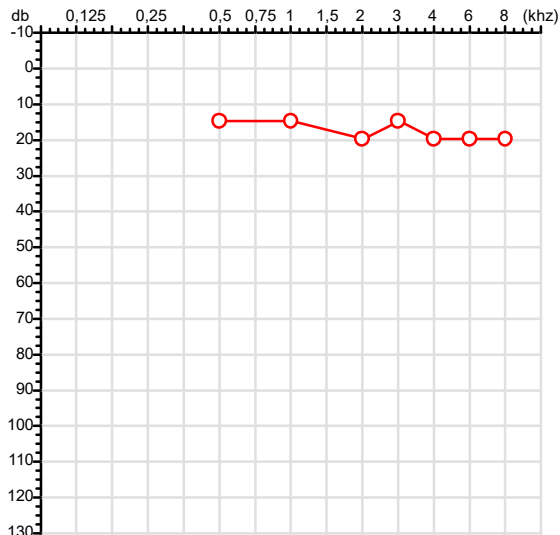

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	20	15	20	20	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	20	17	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

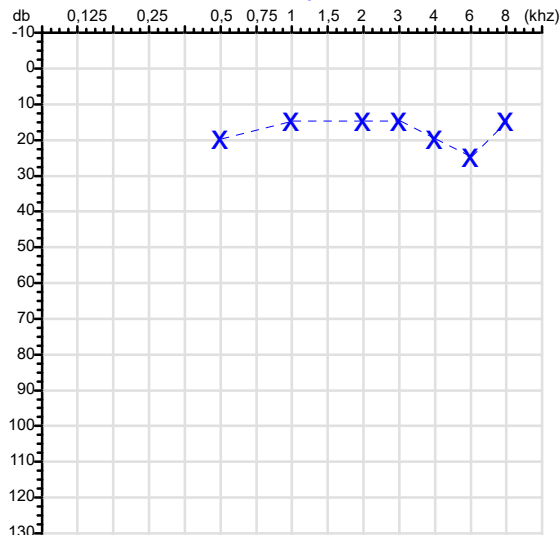

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	15	20	25	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	15	20	25	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330
NIS : 19030722315

Assinatura eletrônica :499C546A1C021457405D58EDA6DF0960

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Dyrlan Vinicius Rosa E Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



Cod.: 589305	Paciente: Dyrlan Vinicius Rosa e Silva	Sexo: Masculino	Idade: 32 (A)
Atendido em: 09/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Registro Geral: 23402610 CPF: 044.499.641-95	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 09/07/2026 Liberado em: 09/07/2026 17:29

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,69	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	16,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	45,5	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	80,0	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,4	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,4	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.530/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	50,2%	3.278/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	50,2%	3.278/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,1%	72/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,8%	52/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	41,0%	2.677/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	6,9%	451/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	283.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,4/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,270%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	10,0	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963



Nome: DYRLAN VINICIUS ROSA E SILVA

Data Nasc.: 16/02/1994

Médico: HISMET

CRM: 175069-MT

Data: 09/07/2026

Protocolo: 1092774

Exame: RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

Senha: 705594

RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Corpos vertebrais íntegros e alinhados.

Espaços discais conservados.

ID: Dentro de padrões de normalidades.

nsm

Dra. Nathalia Simi Mendonça
CRM-MT 7626 RQE Nº 4916
Título de Especialista em Radiologia e
Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1