


Exame n.º :833552

CPF :090.446.811-92
CNPJ :07.173.893/0001-16
Nascimento :18/07/2007
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 09/07/2026

Paciente :Fabricio Gustavo Dos Santos Tavares
Razão :ARROBA INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
Idade : 18 anos
Setor :PRODUCAO
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO I

RG :/

Orelha Direita

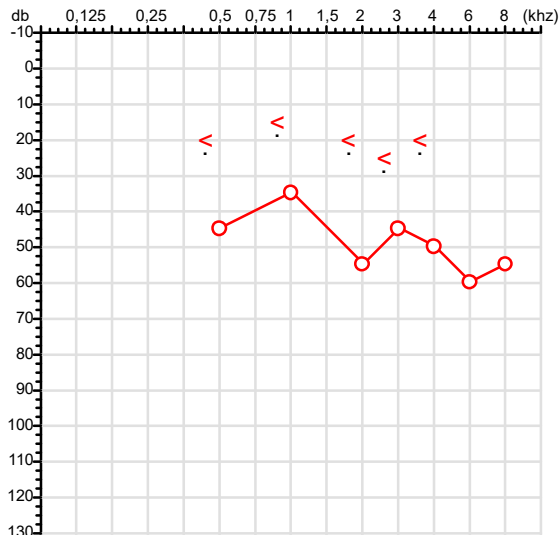

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	45	35	55	45	50	60	55

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	20	15	20	25	20	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	45	35	55	45	45	50	60	52


Laudo Clínico OD

Perda auditiva mista de grau moderado

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

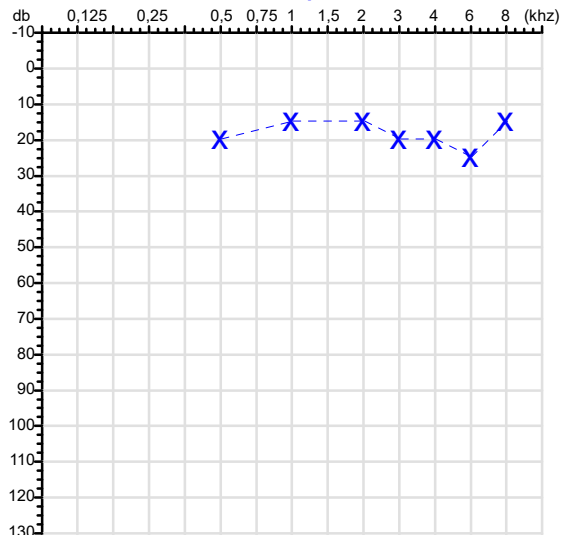

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	20	20	25	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	20	25	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :3BC97B7B178176AB3287778ECD5B6409

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Fabricio Gustavo Dos Santos Tavares

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 833552
Primeiro Nome: Fabricio Gustavo Dos
Sobrenome: TAVARES
Data: 09/07/2026

Data de nascimento: 18/07/2007
Sexo : Macho
Peso (kg): 60.0
Altura (cm): 175.0

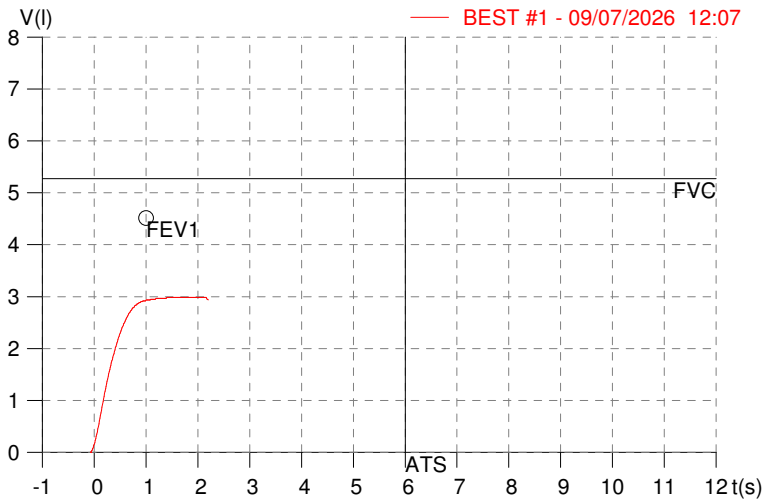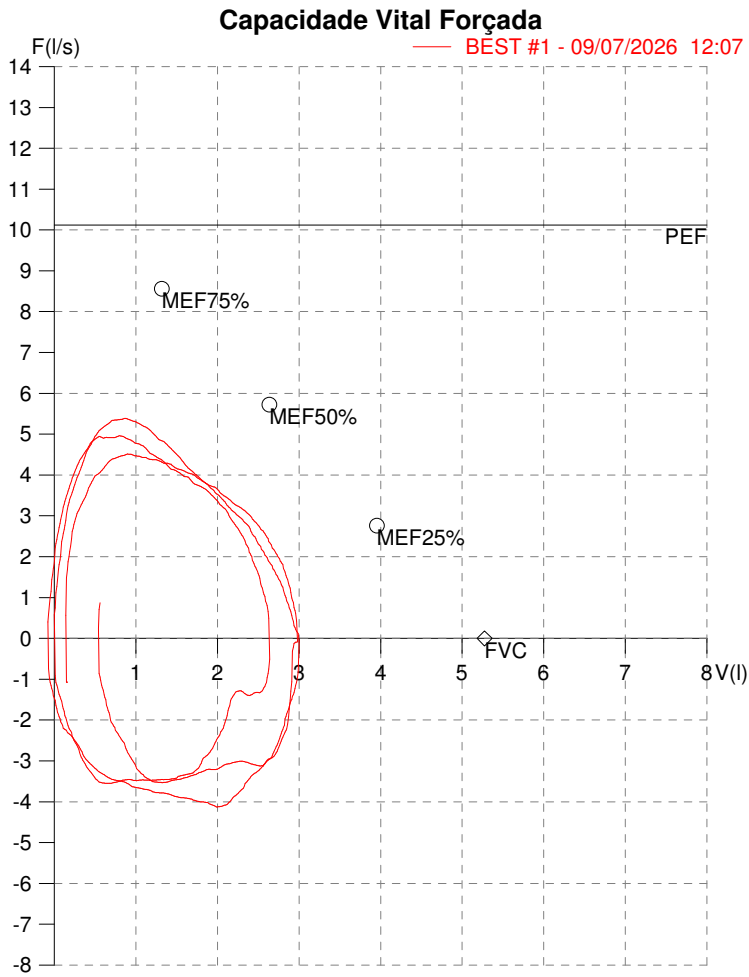

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.27	3.02	57.2
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.27	3.02	57.2
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.51	2.95	65.3
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	10.12	5.39	53.3
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.53	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	84.0	97.7	116.4
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.32	4.27	80.2
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.56	5.35	62.4
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.72	4.47	78.0
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.76	3.00	108.8
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.6	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	607.3	323.5	53.3

Diagnóstico:
Anormalidade Moderado

Impresso 09/07/2026