


Exame n.º :833792

CPF :207.304.541-34 Paciente :Joao de Deus Dos Santos Silva
 CNPJ :14.915.029/0001-08 Razão :ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
 Nascimento :08/03/1958 Idade : 68 anos
 Motivo :Demissional Setor :TERRAPLANAGEM
 Repouso :14h Função :OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR
 Data do Exame : 10/07/2026


RG :/

Audiometria

Orelha Direita

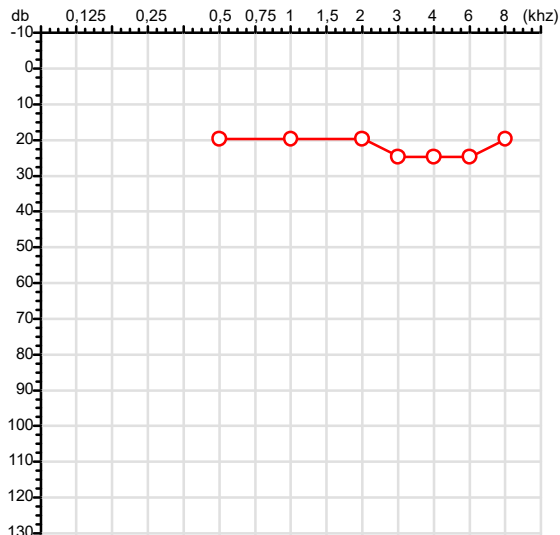

Orelha Esquerda

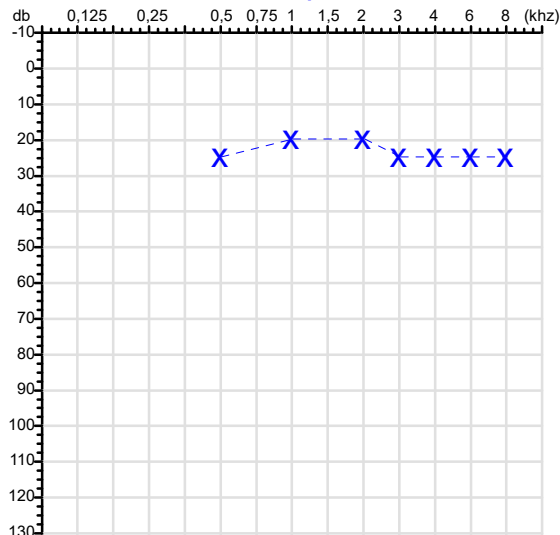

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	25	25	25	20

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	25	25	25

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	25	25	25	25

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	25	25	25	25

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :F87402A48EF01D14362203F654B34F50

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Joao de Deus Dos Santos Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	Joao de Deus Dos Santos Silva		ID1	833792	Sexo	Masculino	Idade	68,3	Peso (kg)	84,00	Altura (cm)	171,0
Agrupamento	--	D.O.B.	08/03/1958	--	BMI (kg/m2)	28,7	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 97,0% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 2,59 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	13:12	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	2,59	3,62	72	
FEV1	L	2,51	2,80	90	
FEV1/FVC%	%	97,0	77,5	125	
FEV1/Vcmax%	%	97,0	77,5	125	

