



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 77591402000132 Fantasia : CONSTRUTORA J.L.
Razão Social : JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A
Endereço : R CORONEL PEDRO SCHERER N.º 222 Complemento :
Cidade / UF : CURITIBA / PR CEP : 80050470

Funcionário

Nome : Janderson Dos Santos Silva Setor: OPERACIONAL - CARPINTARIA - RODA GIGANTE
CPF : 10851371558 Cargo: CARPINTEIRO
RG : / Nascimento: 05/10/2000

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 13 de julho de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :552CBB312FE01BD0C40A1C90807EA9A9
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :833865

CPF :108.513.715-58
CNPJ :77.591.402/0001-32
Nascimento :05/10/2000
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 13/07/2026

Paciente :Janderson Dos Santos Silva
Razão :JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A
Idade : 25 anos
Setor :OPERACIONAL - CARPINTARIA - RODA GIGANTE PARQUE NOVO MT
Função :CARPINTEIRO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	15	15	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

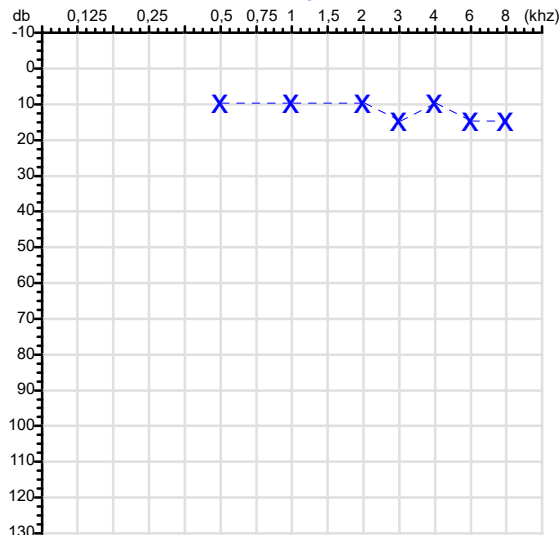

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	10	15	10	15	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	10	10	15	10	15	13

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :8CB80ECC4759CAC74C3FE69314EC787D

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Janderson Dos Santos Silva

**** Assinado por biometria ****



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	JANDERSON DOS SANTOS SILVA		ID1	833865	Sexo	Masculino	Idade	25,7	Peso (kg)	70,00	Altura (cm)	170,0
Agrupamento	--	D.O.B.	05/10/2000	--	BMI (kg/m2)	24,2	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA		Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
		07:28	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,88	4,56	85		
FEV1	L	3,86	3,88	99		
FEV1/FVC%	%	99,6	85,4	117		
FEV1/Vcmax%	%	99,6	85,4	117		

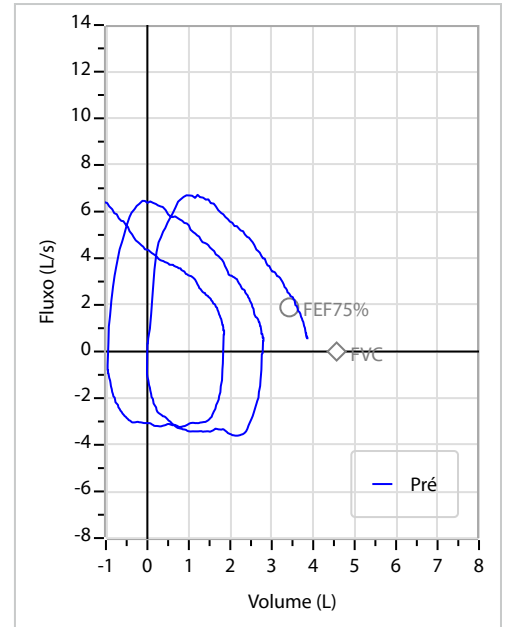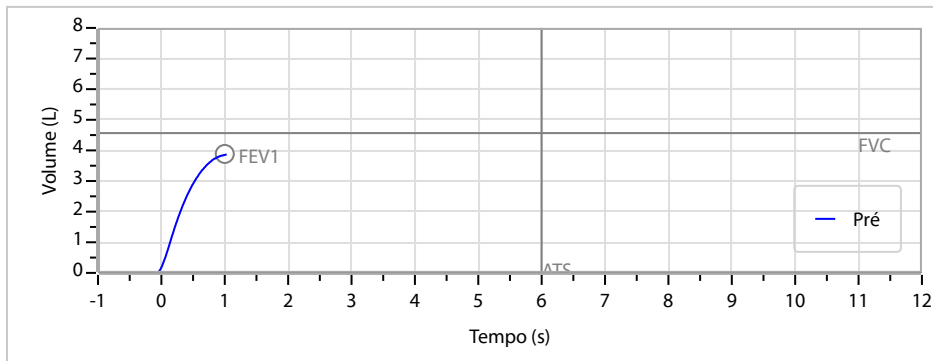

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 99,6% e um valor FVC de 3,88 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

**

Assinatura: _____

Protocolo :2607130848229

Data:13/07/2026

Paciente:JANDERSON DOS SANTOS SILVA

Nasc.:05/10/2000 RG :-

CPF:10851371558

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=587536731067403651366859270819>

