


Exame n.º :833931

CPF :819.165.071-15
CNPJ :07.173.893/0001-16
Nascimento :16/06/1974
Motivo :Retorno ao Trabalho
Repouso :14h
Data do Exame : 13/07/2026

Paciente :JOAO BATISTA DE ARRUDA
Razão :ARROBA INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
Idade : 52 anos
Setor :PRODUCAO
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO I

RG :/

Orelha Direita

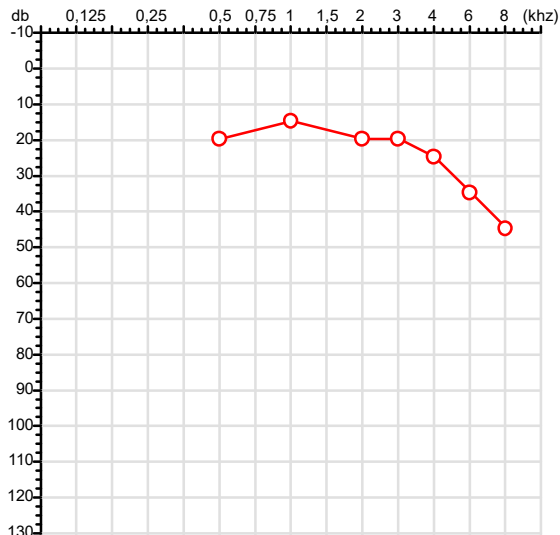

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	35	45

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	35	27


Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

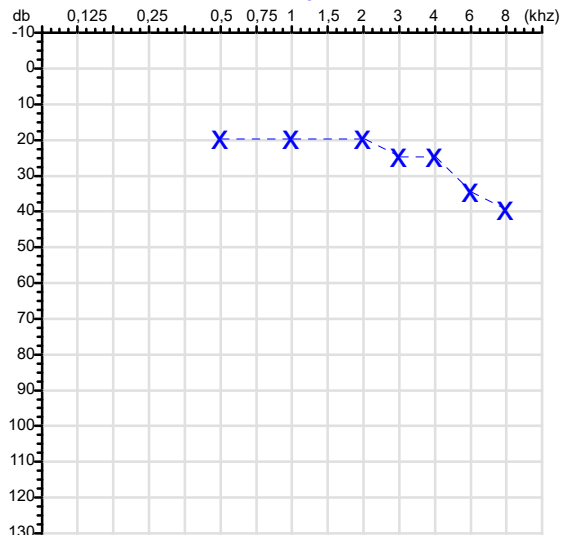

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	25	35	40

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	25	35	28

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :02E7D232FE4E39DD5A44AAE57AD9CC22

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

João Batista de Arruda

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	JOAO BATISTA DE ARRUDA			ID1	833931	Sexo	Masculino	Idade	52,0	Peso (kg)	88,00	Altura (cm)	170,0	
Agrupamento	--	D.O.B.	16/06/1974	--	ID2	--	BMI (kg/m2)	30,4	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico					Classe 2			--	Etnia	Outros/Não Especificado		

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 99,2% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 2,53 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	08:54	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	2,53	4,07	62		
FEV1	L	2,51	3,26	77		
FEV1/FVC%	%	99,2	80,2	124		
FEV1/Vcmax%	%	99,2	80,2	124		

