



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 11392754000150 Fantasia : SEBO VARZEA GRANDE IND. E COM. DE PRODUTOS ANIMAIS
Razão Social : SEBO VARZEA GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA
Endereço : AV JOAO DE DEUS BULHOES N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78168000

Funcionário

Nome : Amadeu Batista Peixoto Filho Setor: ADMINISTRACAO INDUSTRIAL
CPF : 69521190191 Cargo: GERENTE INDUSTRIAL
RG : / Nascimento: 16/05/1980

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J5

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J5

Teste Cromático

Visão Cromatica: ALTERADA

Usa lente/óculos: Não

Resultado: ALTERADO

Várzea Grande 14 de julho de 2026

Dra. Gabryella Nicolý C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicolý Carvalho Serra
CRM-MT 17341
NIS

Autenticação Assintatura :4F0E108902865159E501D800371D7E81
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :834176

CPF :695.211.901-91
CNPJ :11.392.754/0001-50
Nascimento :16/05/1980
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 14/07/2026

Paciente :Amadeu Batista Peixoto Filho
Razão :SEBO VARZEA GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA
Idade : 46 anos
Setor :ADMINISTRACAO INDUSTRIAL
Função :GERENTE INDUSTRIAL

RG :/

Orelha Direita

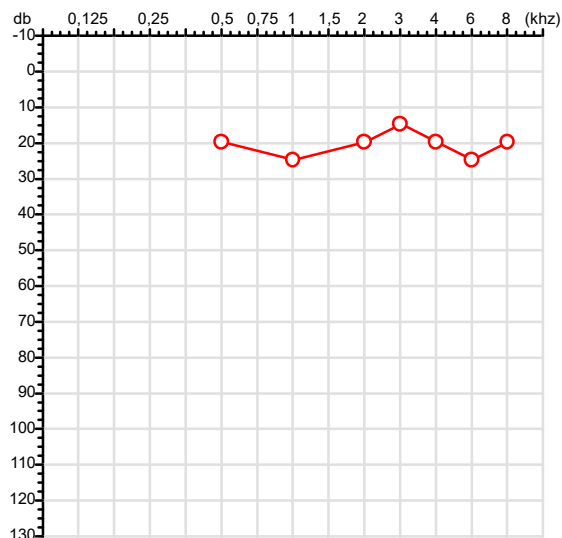

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	20	15	20	25	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	20	22	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Gabryella Nicolcy C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicolcy Carvalho Serra
CRM-MT 17341

Assinatura eletrônica :66FD5E7B745675E913FD826DD9979332

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Amadeu Batista Peixoto Filho


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025

Audiometria

Orelha Esquerda

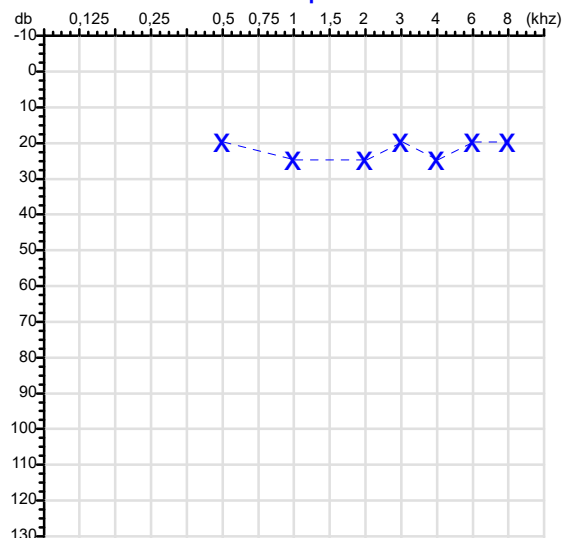

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	25	25	20	25	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	25	25	23	20	25	20	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Cod.: 589684	Paciente: Amadeu Batista Peixoto Filho	Sexo: Masculino	Idade: 46 (A)
Atendido em: 14/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Registro Geral: CPF:	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 14/07/2026 Liberado em: 16/07/2026 11:14

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,24	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,2	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	42,9	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	101,2	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	33,5	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,1	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,8	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	4.600/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	57,3%	2.636/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	57,3%	2.636/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,0%	92/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	2,0%	92/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	26,3%	1.210/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	12,4%	570/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	256.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,7/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,300%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	14,4	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963