



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

Funcionário

Nome : Aparecido Jorge de Aguiar Setor: GHE 05 CONCRETAGEM - MANDRIL
CPF : 02765050180 Cargo: OPERADOR DE MANDRIL
RG : / Nascimento: 09/06/1973

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 14 de julho de 2026

Resultado: NORMAL

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :903FEC2B722B1F51F568088CA2C954B0
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :834275


CPF :027.650.501-80
CNPJ :78.958.717/0005-61
Nascimento :09/06/1973
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 14/07/2026

Paciente :Aparecido Jorge de Aguiar
Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Idade : 53 anos
Setor :GHE 05 CONCRETAGEM - MANDRIL
Função :OPERADOR DE MANDRIL

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

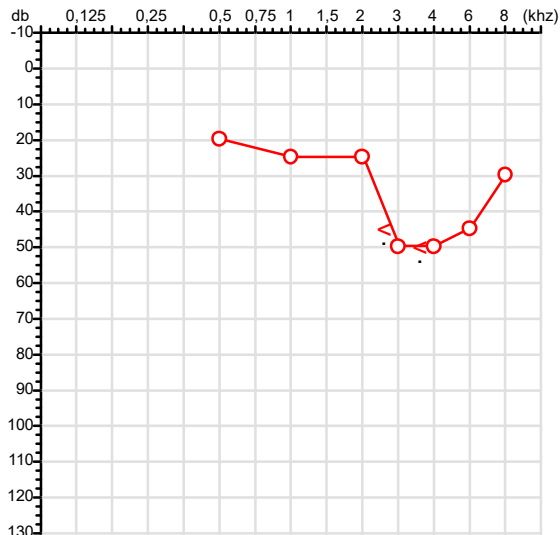

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	25	50	50	45	30

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	45	50	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	25	23	50	50	45	48

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em U

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

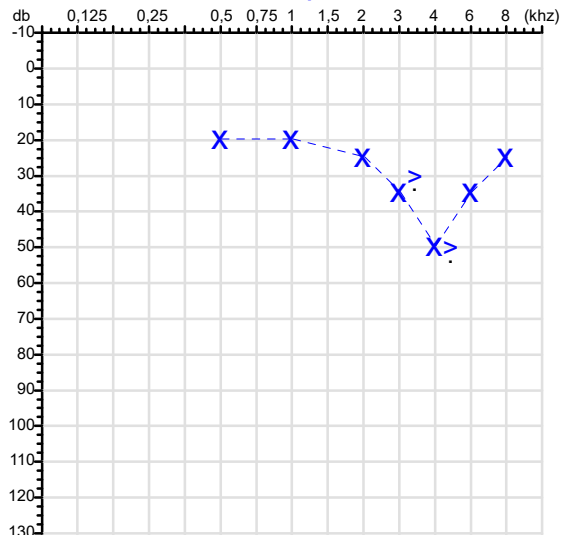

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	35	50	35	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	50	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	35	50	35	40

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :3483D321B0ED96B72E828B473BB10EDE

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Aparecido Jorge de Aguiar

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



Cod.: 591013	Paciente: Aparecido Jorge de Aguiar	Sexo: Masculino	Idade: 53 (A)
Atendido em: 23/07/2026	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02765050180	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 23/07/2026 Liberado em: 23/07/2026 17:50

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³	5,07	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	16,4	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....	51,1	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	100,8	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	32,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	32,1	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	13,4	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....	5.150/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
		%
Neutrófilos.....	68,5%	3.528/mm³ 50 a 70
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0
Bastões.....	0,0%	0/mm³ 0 a 6
Segmentados.....	68,5%	3.528/mm³ 50 a 70
Eosinófilos.....	1,6%	82/mm³ 2 a 4
Basófilos.....	1,0%	52/mm³ 0 a 2
Linfócitos típicos....	19,8%	1.020/mm³ 25 a 35
Linfócitos atípicos...	0,0%	0/mm³ 0
Monócitos.....	9,1%	469/mm³ 2 a 10
Blastos.....	0,0%	0/mm³ 0

Plaquetas

Plaquetas.....	314.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	10,5/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....	0,330%	0,10 a 0,50%
PDW.....	12,5	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Letícia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612