



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 14915029000108 Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200 Complemento : KM 3.5
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048150

Funcionário

Nome : Agenilton de Assis Pereira Setor: TERRAPLANAGEM
CPF : 02141427100 Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE
RG : / Nascimento: 18/10/1989

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 15 de julho de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :C668BC4B2A76EADFAF9EF7F092F8B211
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :834511


CPF :021.414.271-00
CNPJ :14.915.029/0001-08
Nascimento :18/10/1989
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 15/07/2026

Paciente :Agenilton de Assis Pereira
Razão :ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Idade : 36 anos
Setor :TERRAPLANAGEM
Função :MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

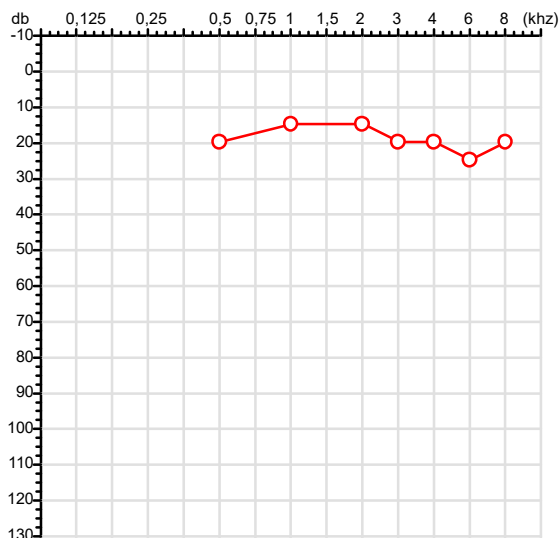

Aérea

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	20

Ossea

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khkz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

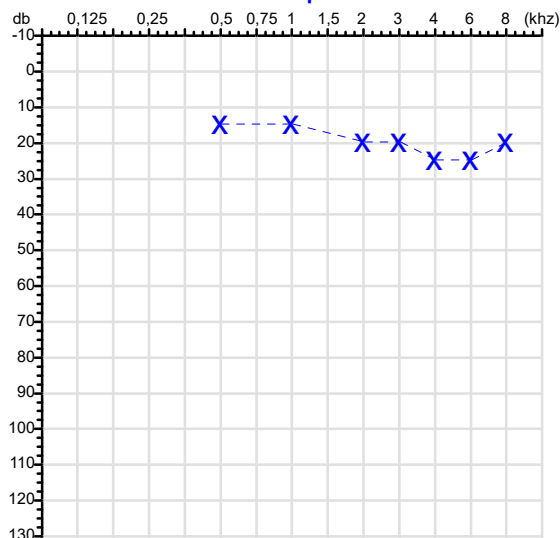

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	25	25	20

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khkz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :548B9B3582CA9C022BA7433C3B54FB78

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Agenilton de Assis Pereira

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 834511
Primeiro Nome: AGENILTON DE ASSIS
Sobrenome:
Data: 15/07/2026

Data de nascimento: 18/10/1989
Sexo : Macho
Peso (kg): 90.0
Altura (cm): 175.0

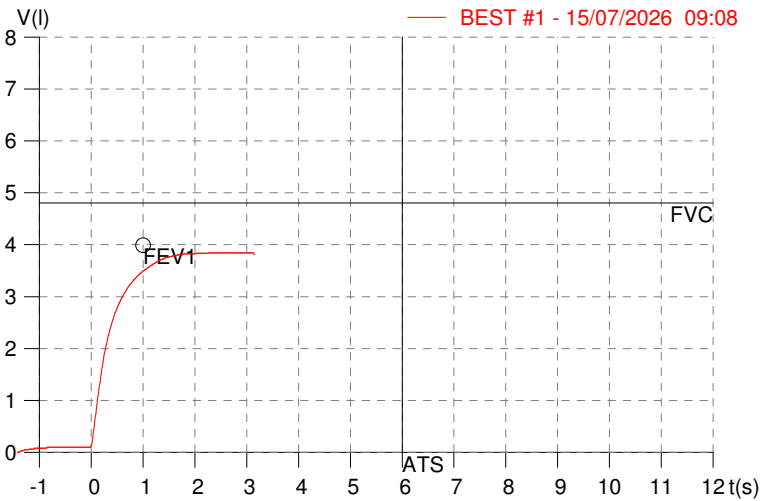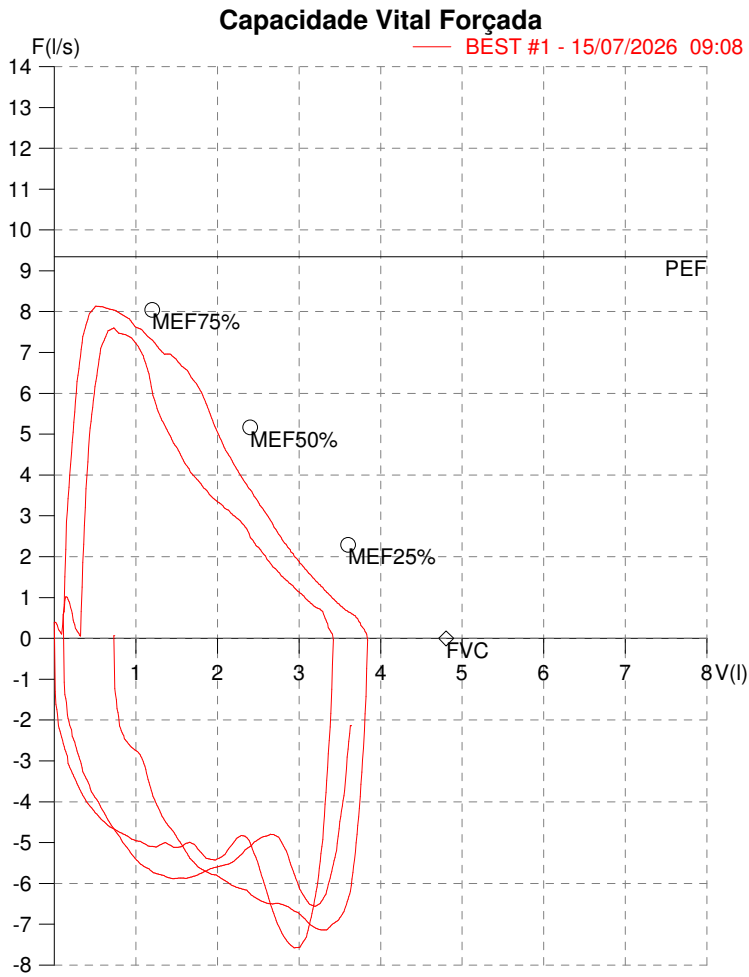

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.80	3.86	80.3
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.80	3.86	80.3
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.99	3.50	87.6
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.35	8.13	87.0
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		7.14	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	80.7	90.6	112.2
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.55	4.48	98.6
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.04	7.63	94.9
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.17	5.45	105.4
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.29	2.17	94.8
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.3	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	560.8	488.0	87.0

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 15/07/2026