



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

Funcionário

Nome : Kleisy Dilson da Silva Maia Setor: GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA
CPF : 69691169134 Cargo: MOLDADOR
RG : / Nascimento: 19/04/1982

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 15 de julho de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :2F391FDAEECC2D593BF1EA2F69BF9CA7
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :834550

CPF :696.911.691-34
CNPJ :78.958.717/0005-61
Nascimento :19/04/1982
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 15/07/2026

Paciente :Kleisy Dilson da Silva Maia
Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Idade : 44 anos
Setor :GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA
Função :MOLDADOR

RG :/

Orelha Direita

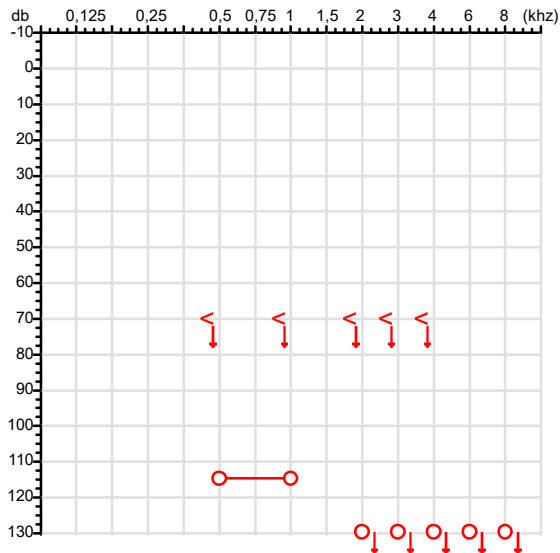

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	115	115	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	115	115	AUS	120	AUS	AUS	AUS	130


Laudo Clínico OD

Perda auditiva neurossensorial de grau profundo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

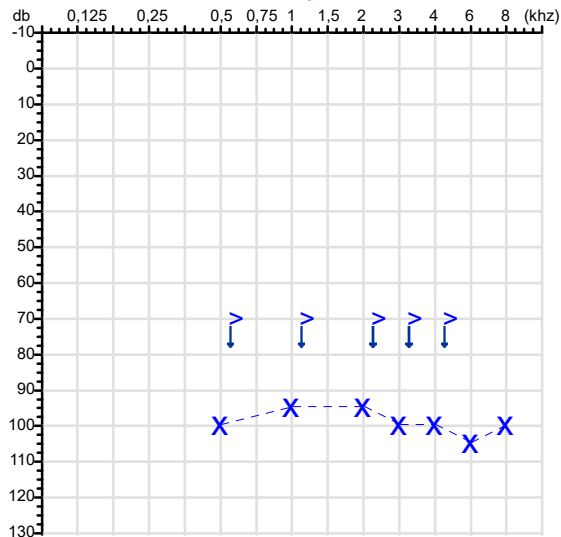

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	100	95	95	100	100	105	100

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	100	95	95	97	100	100	105	102

Laudo Clínico OE

Perda auditiva neurossensorial de grau profundo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :899A981967A9383C3F4C6EE60616CC4F

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Kleisy Dilson da Silva Maia

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 589933	Paciente: Kleisy Dilson da Silva Maia	Sexo: Masculino	Idade: 44 (A)
Atendido em: 15/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 69691169134	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 15/07/2026 Liberado em: 16/07/2026 10:45

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,50	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	43,6	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	96,9	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	33,6	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,9	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	5.100/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	54,6%	2.785/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	54,6%	2.785/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	7,3%	372/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,8%	41/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	26,3%	1.341/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	11,0%	561/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	189.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	12,5/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,240%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	16,4	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662