



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 26637062000100 Fantasia : SATELITE CONSTRUÇOES
Razão Social : SATELITE CONSTRUÇOES LTDA
Endereço : AVENIDA COUTO MAGALHAES N.º 2074 Complemento : SALA 11 EDIFICIO WORK BUSINESS
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78110035

Funcionário

Nome : Gabriel Dias Gomes Setor: GERAL
CPF : 07776727156 Cargo: ANALISTA JUNIOR
RG : / Nascimento: 18/10/2001

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/30

OE: 20/40

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 17 de julho de 2026

Dra. Gabryella Nicololy C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicololy Carvalho Serra
CRM-MT 17341
NIS

Autenticação Assinatura :896DA87B763F10A37303DA6F767B4A67
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :834977

CPF :077.767.271-56
CNPJ :26.637.062/0001-00
Nascimento :18/10/2001
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 17/07/2026

Paciente :Gabriel Dias Gomes
Razão :SATELITE CONSTRUÇOES LTDA
Idade : 24 anos
Setor :GERAL
Função :ANALISTA JUNIOR

RG :/

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	15	15	15	15	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Gabryella Nicolcy C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicolcy Carvalho Serra
CRM-MT 17341

Assinatura eletrônica :FA60EDB103B2395A3332BB539E2A71C4

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Gabriel Dias Gomes


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025

Audiometria

Orelha Esquerda

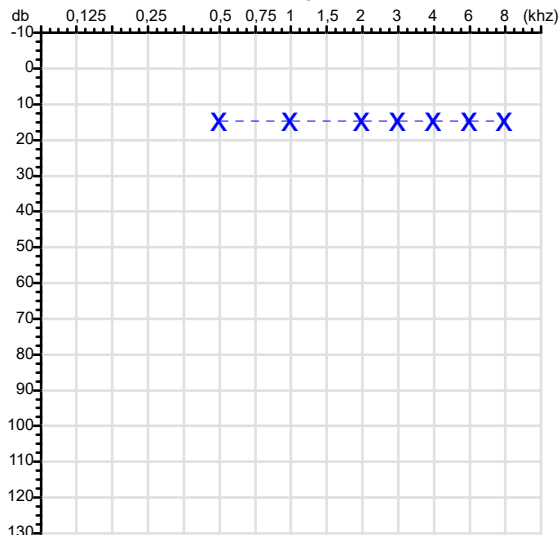

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	15	15	15	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	15	15	15	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Protocolo : 26072017161137

Data : 20/07/2026

Paciente : GABRIEL DIAS GOMES

Nasc. : 18/10/2001 RG : -

CPF : 07776727156

Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME. DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS. ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=393316433380837289519307194532>





HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 17/07/2026
Primeiro Nome: GABRIEL DIAS GOMES
Sobrenome:
Altura (cm): 161.0
Peso (kg): 79.0

Data de nascimento: 18/10/2001
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa: SATELITE CONTRUCOES
Fuma: Não

Capacidade Vital Forçada

— BEST #1 - 17/07/2026 16:53

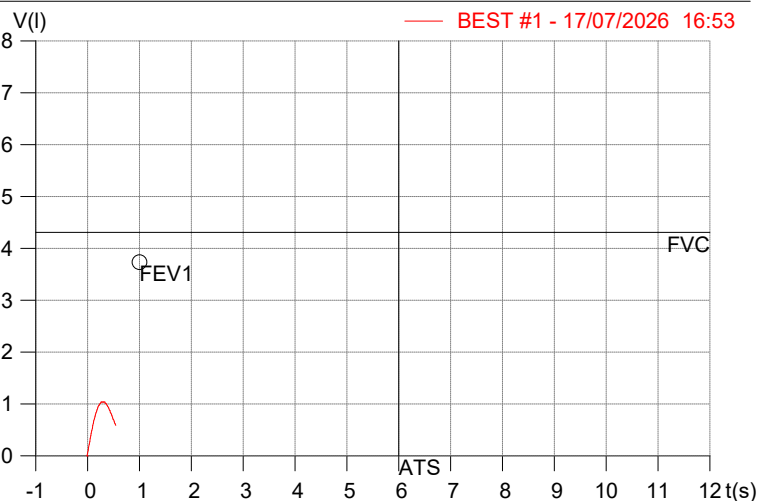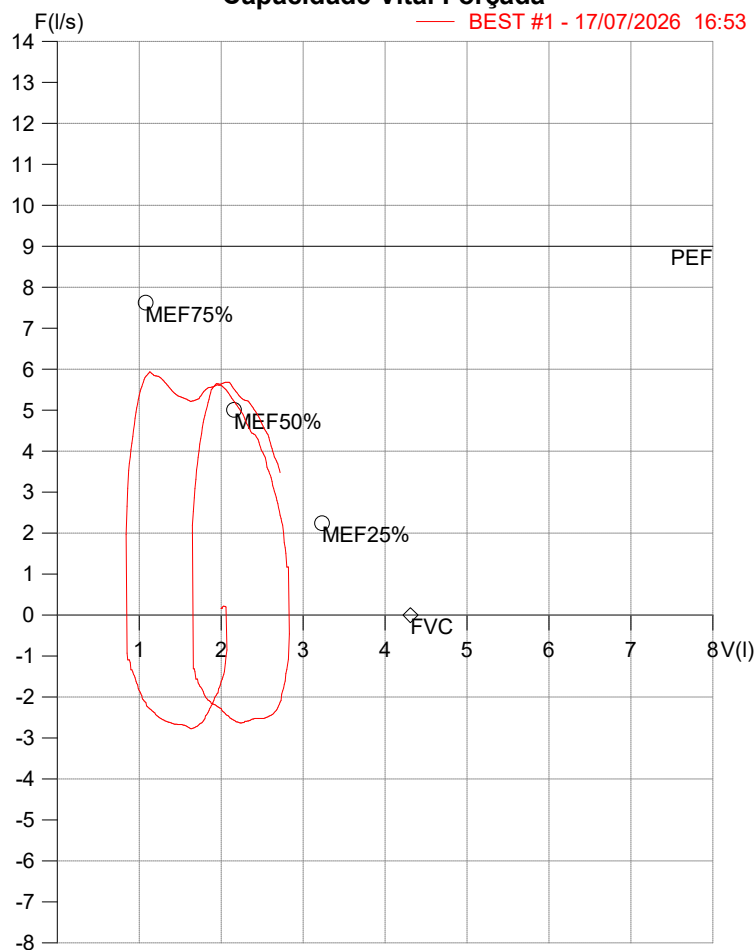

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.31	2.00	46.4
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.31	2.00	46.4
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.00	5.94	66.0
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		2.64	
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.79	5.34	111.5
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.62	5.74	75.2
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.01	5.44	108.7
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.24	4.68	209.2
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		0.4	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	540.2	356.3	66.0

Diagnóstico:
Espirometria normal