



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 41755923000130 Fantasia : SUPREMA ESQUADRIA INOX E VIDROS
Razão Social : J G COMERCIO DE VIDROS LTDA
Endereço : RUA SANDRO LUCIO GUIMARAES N.º 2200 Complemento : QUADRA60 LOTE 10
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78110841

Funcionário

Nome : Carlos Eduardo da Silva Setor: OPERACIONAL
CPF : 05280098183 Cargo: MONTADOR
RG : / Nascimento: 13/01/1996

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 17 de julho de 2026

Resultado: NORMAL

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS 19030722315

Autenticação Assinatura :4C4E2776F3AA8AFD1EB657078ECE7D4F
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :835102

CPF :052.800.981-83
CNPJ :41.755.923/0001-30
Nascimento :13/01/1996
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 17/07/2026

Paciente :Carlos Eduardo da Silva
Razão :J G COMERCIO DE VIDROS LTDA
Idade : 30 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :MONTADOR

RG :/

Orelha Direita

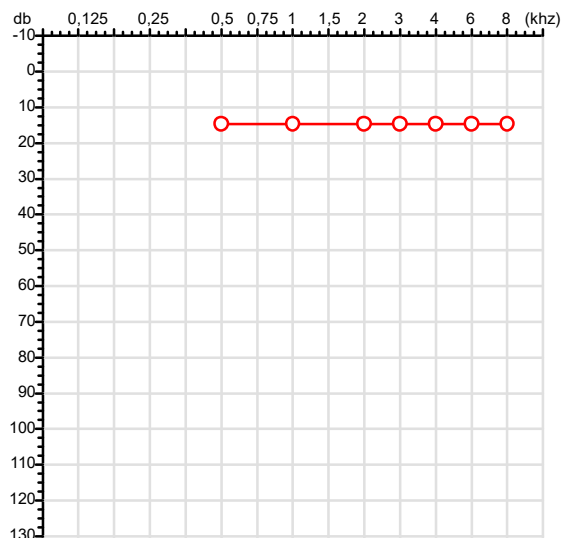

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	15	15	15	15	15

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330
NIS : 19030722315

Assinatura eletrônica :4955B06FC5CEFD63C1F793A44EA052A

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Carlos Eduardo da Silva


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025

Audiometria

Orelha Esquerda

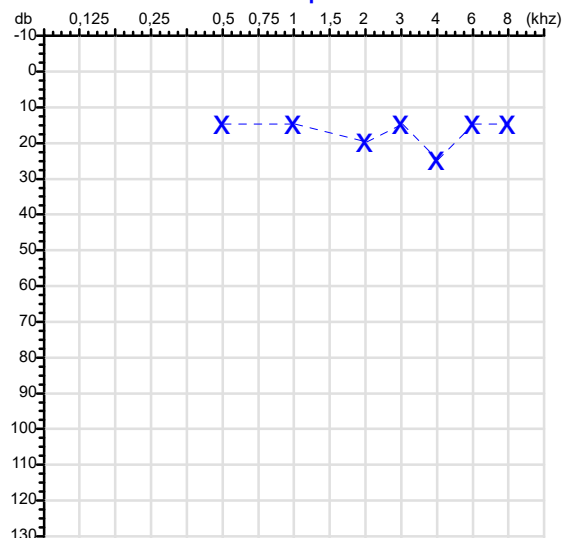

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	15	25	15	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	15	25	15	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



Nome: CARLOS EDUARDO DA SILVA

Médico: HISMET

Data: 17/07/2026

Exame: RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

Data Nasc.: 13/01/1996

CRM: 175069-MT

Protocolo: 1096109

Senha: 706632

RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Corpos vertebrais íntegros e alinhados.

Espaços discais conservados.

ID: Dentro de padrões de normalidades.

rbe

Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach
CRM-MT 8230 RQE N° 4157
Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1