



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 26637062000100 Fantasia : SATELITE CONSTRUÇOES
Razão Social : SATELITE CONSTRUÇOES LTDA
Endereço : AVENIDA COUTO MAGALHAES N.º 2074 Complemento : SALA 11 EDIFÍCIO WORK BUSINESS
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78110035

Funcionário

Nome : Ayra Karine Carvalho de Aquino Setor: GERAL
CPF : 06522935147 Cargo: ANALISTA JUNIOR
RG : / Nascimento: 15/11/2001

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/40

OE: 20/40

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromática: ALTERADA

Usa lente/óculos: Não

Resultado: ALTERADO

Várzea Grande 20 de julho de 2026

Dra. Gabryella Nicololy C. Serra
Médica
CRM-MT/17341

Dra. Gabryella Nicololy Carvalho Serra
CRM-MT 17341
NIS

Autenticação Assinatura :A39608428CD1D236EA9E9B9716414959
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :835263

CPF :065.229.351-47
CNPJ :26.637.062/0001-00
Nascimento :15/11/2001
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 20/07/2026

Paciente :Ayra Karine Carvalho de Aquino
Razão :SATELITE CONSTRUCOES LTDA
Idade : 24 anos
Setor :GERAL
Função :ANALISTA JUNIOR

RG :/

Orelha Direita

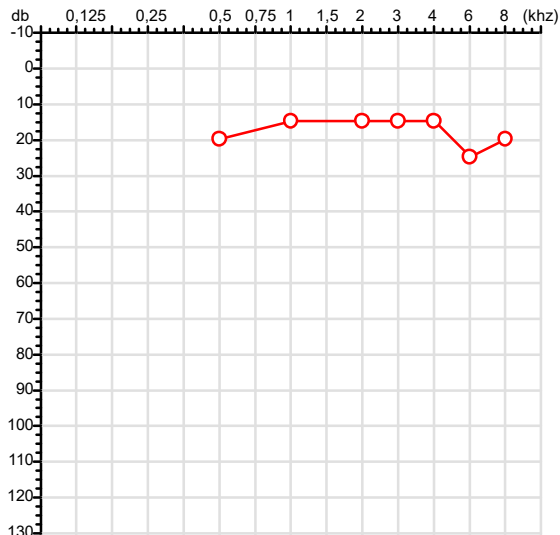

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	15	15	25	20

Ósea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	15	15	25	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Gabryella Nicoly C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicoly Carvalho Serra
CRM-MT 17341

Assinatura eletrônica :01CA86D254B0F10E9D11C8189CB8F401

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Ayra Karine Carvalho de Aquino


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025

Audiometria

Orelha Esquerda

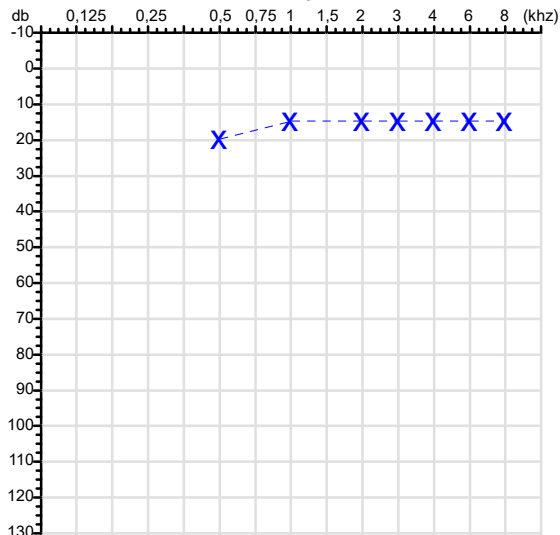

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	15	15	15	15

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	15	15	15	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Protocolo:26072017150737

Data:20/07/2026

Paciente:AYRA KARINE CARVALHO DE AQUINO

Nasc.:15/11/2001 RG :-

CPF:06522935147

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=376774382771353862973834287698>





HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 20/07/2026
Primeiro Nome: AYRA KARINE
Sobrenome: CARVALHO AQUINO
Altura (cm): 161.0
Peso (kg): 89.0

Data de nascimento: 15/11/2001
Sexo : Fêmea
Descrição:
Empresa: SATELITE CONST LTDA
Fuma: Não

Capacidade Vital Forçada

— BEST #1 - 20/07/2026 10:14

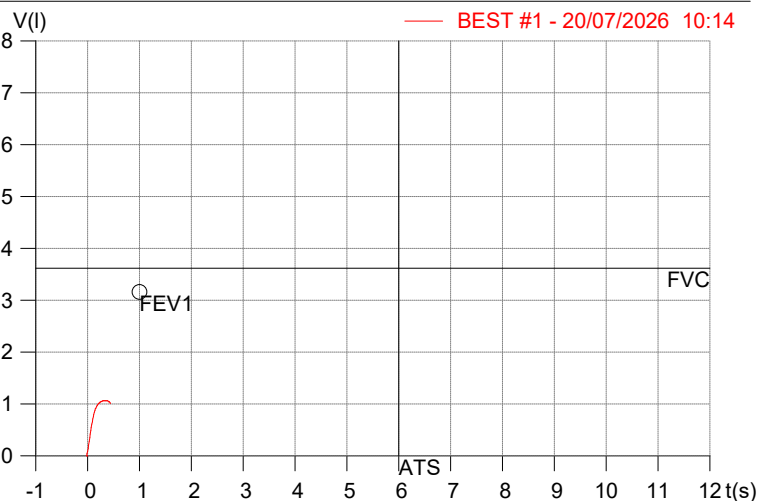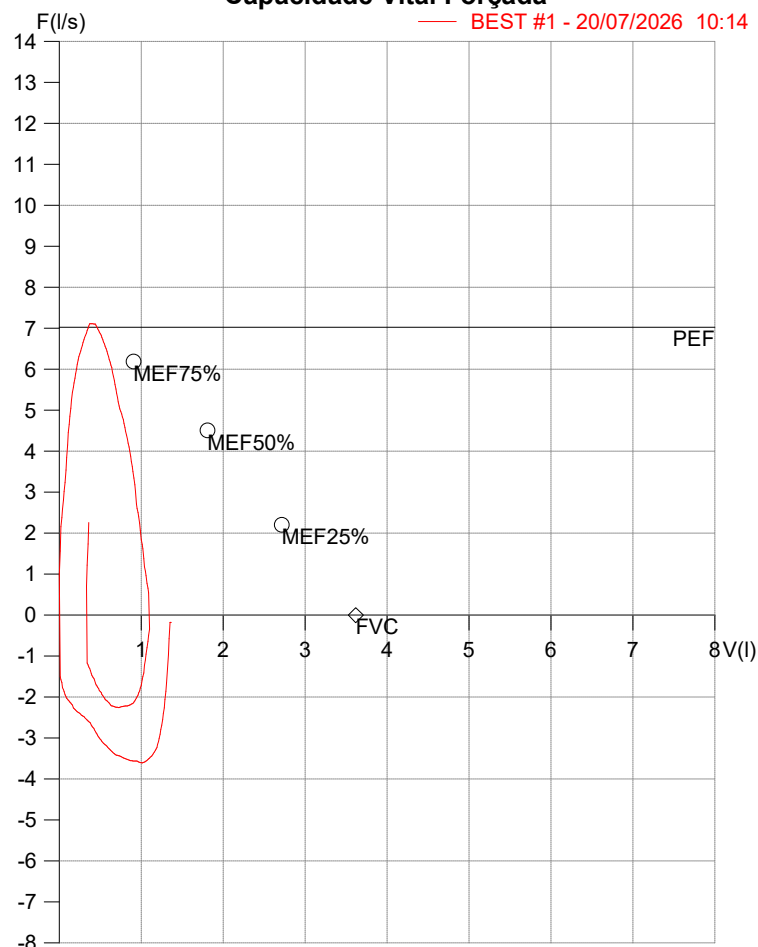

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.62	1.11	30.6
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.62	1.11	30.6
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	7.03	7.11	101.2
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		2.26	
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.12	6.02	146.2
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	6.18	6.72	108.6
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.50	6.51	144.4
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.20	4.39	199.4
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		0.3	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	421.5	426.6	101.2

Diagnóstico:
Espirometria normal