



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 25462983000109 Fantasia : AMAZON TEMPER
Razão Social : AMAZON TEMPER COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS E FERRAGENS LTDA
Endereço : AV JULIO DOMINGOS DE CAMPOS N.º 6260 Complemento : LOTE INDUSTRIAL
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78158207

Funcionário

Nome : Wudisom Rodrigo Santos da Silva Setor: PRODUCAO
CPF : 09182402124 Cargo: OPERADOR DE MAQUINA
RG : / Nascimento: 03/08/2003

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 20 de julho de 2026

Dra. Gabryella Nicolcy C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicolcy Carvalho Serra
CRM-MT 17341
NIS

Autenticação Assintatura :43FC8B0F3A802C5B6FCB2F9E2EC2196D
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :835282

CPF :091.824.021-24
CNPJ :25.462.983/0001-09
Nascimento :03/08/2003
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 20/07/2026

Paciente :Wudisom Rodrigo Santos da Silva
Razão :AMAZON TEMPER COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS E FERRAGENS LTDA
Idade : 22 anos
Setor :PRODUCAO
Função :OPERADOR DE MAQUINA

RG :/

Orelha Direita

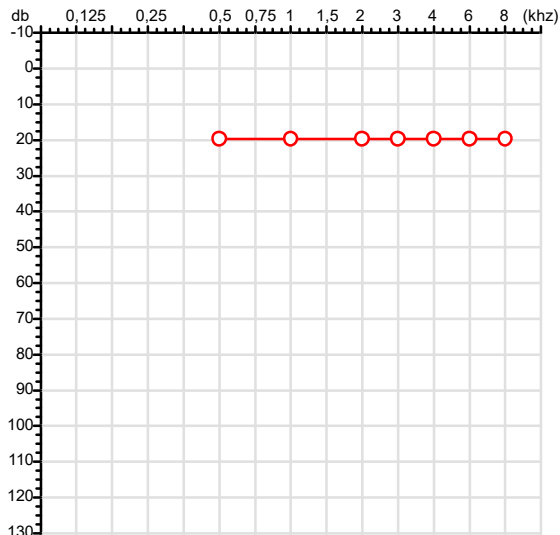

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	20	20	20	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	20	20	20	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Gabryella Nicoly C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicoly Carvalho Serra
CRM-MT 17341

Assinatura eletrônica :BE9F373734257EC7381BBB74AC86DC

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Wudisom Rodrigo Santos da Silva


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025

Audiometria

Orelha Esquerda

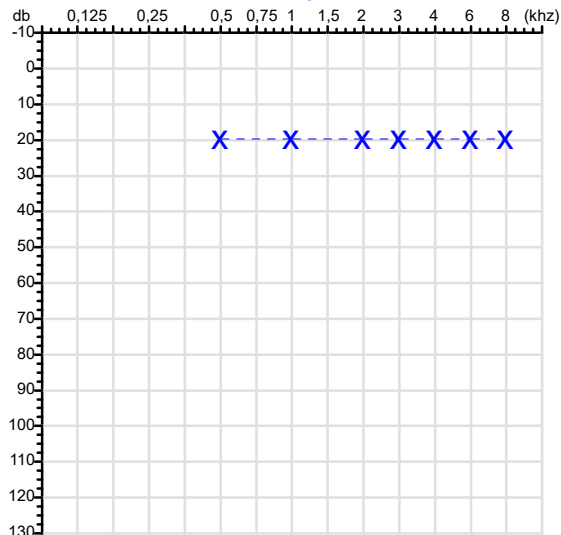

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	20	20	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	20	20	20	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Cod.: 590469	Paciente: Wudisom Rodrigo Santos da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 22 (A)
Atendido em: 20/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Registro Geral: CPF:	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 20/07/2026 Liberado em: 20/07/2026 13:44

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,05	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	16,4	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	46,4	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	91,9	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	32,5	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	4.520/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	44,4%	2.007/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	44,4%	2.007/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	7,5%	339/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,7%	32/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	36,1%	1.632/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	11,3%	511/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	187.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,2/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,210%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	12,7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963



Nome: WUDISOM RODRIGO SANTOS DA SILVA

Data Nasc.: 03/08/2003

Médico: HISMET

CRM: 175069-MT

Data: 20/07/2026

Protocolo: 1096593

Exame: RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

Senha: 619603

RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Corpos vertebrais íntegros e alinhados.

Espaços discais conservados.

ID: Dentro de padrões de normalidades.

rbe

Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach
CRM-MT 8230 RQE N° 4157
Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1