



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 26546028000112 Fantasia : ACOMAQUINAS
Razão Social : ACOMAQUINAS LTDA
Endereço : R MARANHÃO (LOT JD ESTADOS) N.º 01 Complemento :
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78158002

Funcionário

Nome : Jose Roberto Lopes Caviao Setor: OPERACIONAL
CPF : 96399236134 Cargo: AUXILIAR DE ESTOQUE
RG : / Nascimento: 08/01/1981

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/100

OE: 20/100

COM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 21 de julho de 2026

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :6BCB28FBBE270E05388A4FE3CB6043DF
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :835397


CPF :963.992.361-34
CNPJ :26.546.028/0001-12
Nascimento :08/01/1981
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 21/07/2026

Paciente :JOSE ROBERTO LOPES CAVIAO
Razão :ACOMQUINAS LTDA
Idade : 45 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :AUXILIAR DE ESTOQUE

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

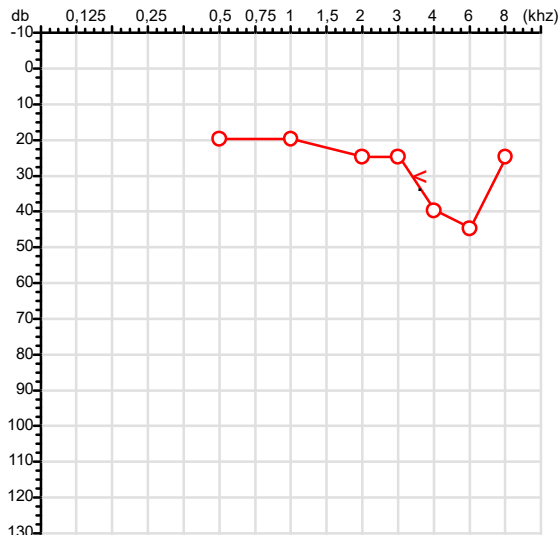

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	25	25	40	45	25

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	25	40	45	37

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurosensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

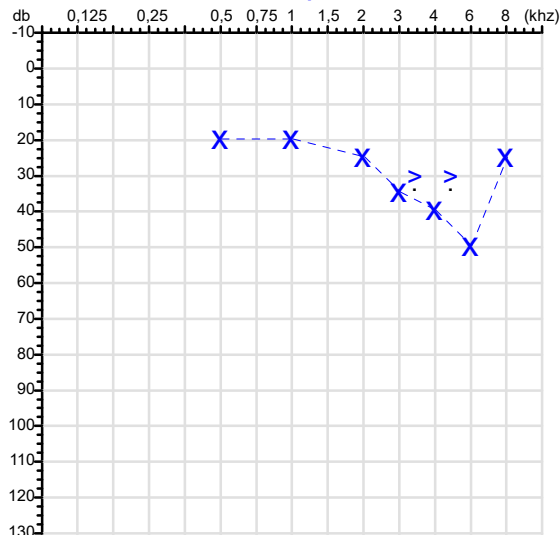

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	35	40	50	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	30	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	35	40	50	42

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :FD1B5B8D66CEBE7014B9865D2F2BCE5B

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jose Roberto Lopes Caviao

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:2607210836549

Data:21/07/2026

Paciente:Jose Roberto Lopes Caviao

Nasc.:08/01/1981 RG :-

CPF:96399236134

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
REDUÇÃO DO ESPAÇO DISCAL NO NÍVEL L5-S1, COM OSTEÓFITOS MARGINAIS ADJACENTES.
DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L3-L4 A L5-S1.
MEGAPOFISE TRANSVERSA à ESQUERDA DE L5



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=955757194194906288099532946884>

