

Exame n.º :835513


CPF :055.129.541-48
CNPJ :54.681.187/0001-65
Nascimento :29/01/2008
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 21/07/2026

Paciente :Diego Eduardo Silva Mendes
Razão :FRIGO E SANTOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DE MARKETING LTDA
Idade : 18 anos
Setor :GERAL
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO


RG :05512954148/POLITEC MT

Audiometria

Orelha Direita

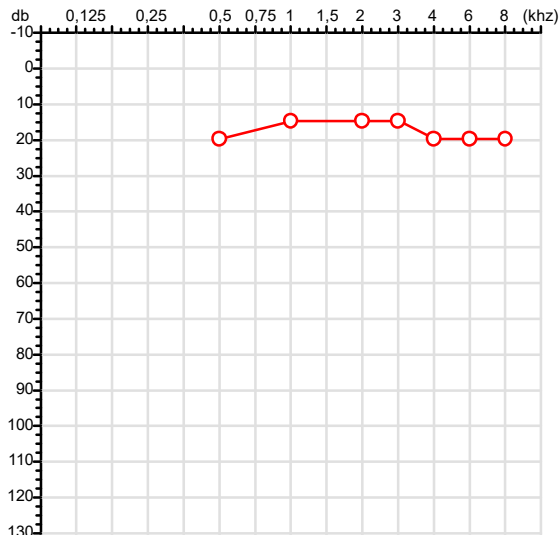

Orelha Esquerda

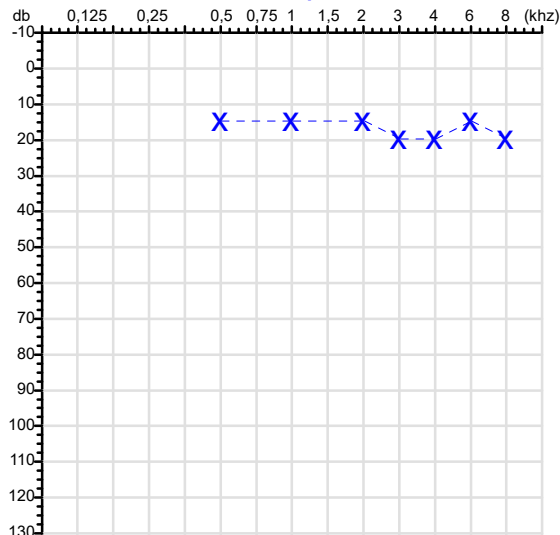

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	15	20	20	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	20	15	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	20	15	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Gabryella Nicoly C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicoly Carvalho Serra
CRM-MT 17341

Assinatura eletrônica :071A0C4D98ADD90D1714C442B1E1216D

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Diego Eduardo Silva Mendes

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025



Nome: DIEGO EDUARDO SILVA MENDES

Médico: HISMET

Data: 21/07/2026

Exame: RX TORAX - 1 INCIDENCIA

Data Nasc.: 29/01/2008

CRM: 175069-MT

Protocolo: 1097123

Senha: 695711

RAIO-X TÓRAX

Exame radiográfico evidenciou:

Arcabouço ósseo íntegro.

Campos pulmonares bem expandidos com transparência e vascularidade conservada.

Seios costo-frênicos livres.

Área cardíaca normal.

ID: Tórax radiologicamente normal.

rbe

Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach
CRM-MT 8230 RQE N° 4157
Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1

Cod.: 590642	Paciente: Diego Eduardo Silva Mendes	Sexo: Masculino	Idade: 18 (A)
Atendido em: 21/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Registro Geral: CPF:	Convênio: Hismet

ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA 0,14 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 21/07/2026 Liberado em: 24/07/2026 11:55

Valores de Referência:

Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)

VR: Até 1,50 g/g de creatinina

IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

Cod.: 590642	Paciente: Diego Eduardo Silva Mendes	Sexo: Masculino	Idade: 18 (A)
Atendido em: 21/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Registro Geral: CPF:	Convênio: Hismet

ACIDO MANDELICO - URINA INICIO JORNADA Inferior a 0,05 g/L

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 21/07/2026 Liberado em: 24/07/2026 08:35

Valores de Referência:

* A NR-7 (2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

*IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido (NR7 2018).

Na ultima atualização da NR-7 (2022), o Ácido Mandélico não está, individualmente, entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Estireno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

Cod.: 590642	Paciente: Diego Eduardo Silva Mendes	Sexo: Masculino	Idade: 18 (A)
Atendido em: 21/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Registro Geral: CPF:	Convênio: Hismet

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JOR-
NADA Inferior a 0,02 g/L

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: Urina do início da jornada de trabalho Coletado em: 21/07/2026
Liberado em: 24/07/2026 11:55

Não foi possível realizar o cálculo de correção com a creatinina,, devido a um dos parâmetros ser inferior ao limite de quantificação.

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente





Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 21/07/2026
Primeiro Nome: DIEGO EDUARDO
Sobrenome: SILVA MENDES
Altura (cm): 186.0
Peso (kg): 60.0

Data de nascimento: 29/01/2008
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não

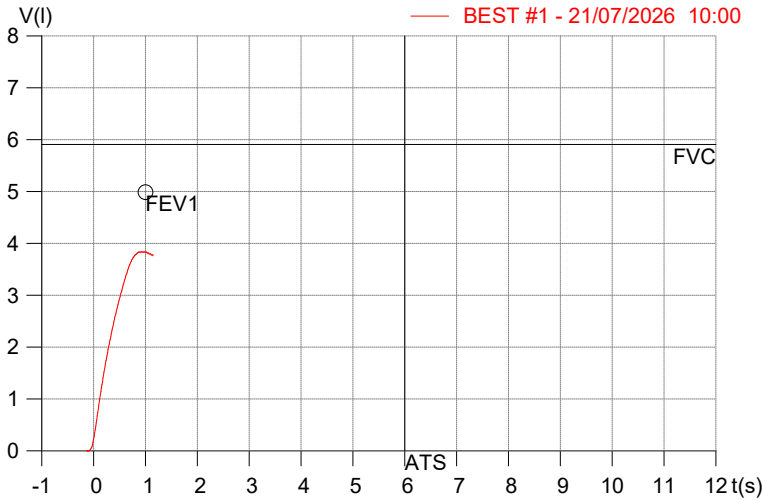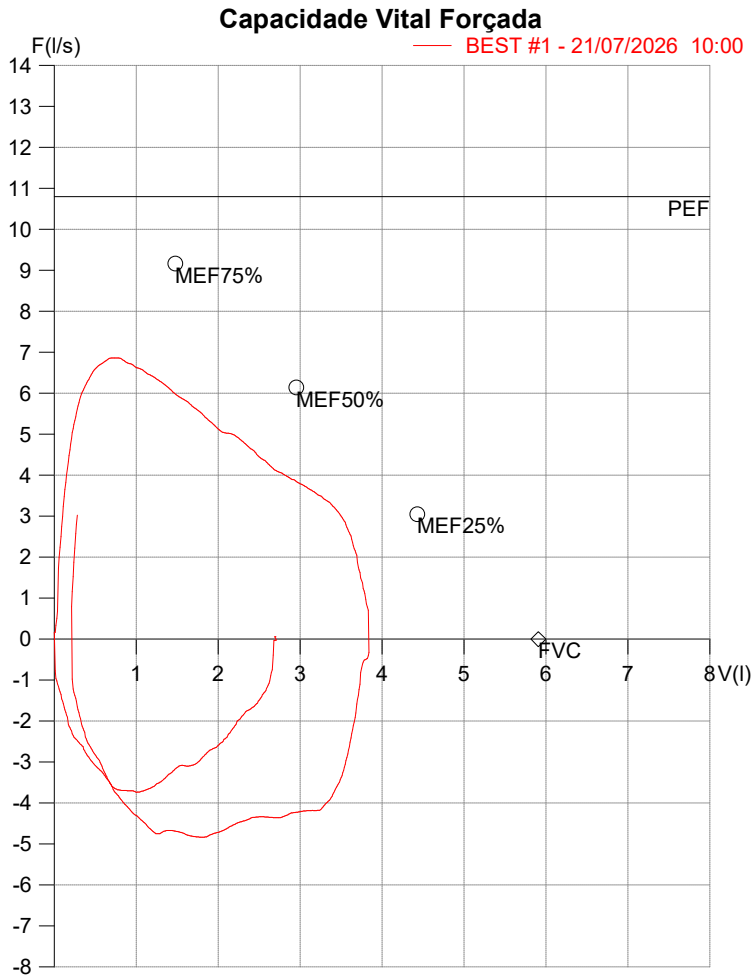

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.91	3.85	65.2
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.91	3.85	65.2
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	10.80	6.86	63.5
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		4.84	
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.53	5.20	93.9
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	9.16	6.70	73.1
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	6.14	5.22	85.0
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	3.05	3.91	128.3
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		0.9	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	647.8	411.7	63.5

Diagnóstico:
Espirometria normal