



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 41755923000130 Fantasia : SUPREMA ESQUADRIA INOX E VIDROS
Razão Social : J G COMERCIO DE VIDROS LTDA
Endereço : RUA SANDRO LUCIO GUIMARAES N.º 2200 Complemento : QUADRA60 LOTE 10
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78110841

Funcionário

Nome : Josildo Domingos de Arruda Setor: OPERACIONAL
CPF : 06962946139 Cargo: MONTADOR
RG : 28894138 / SSP MT Nascimento: 04/08/1997

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 22 de julho de 2026

Dra. Gabryella Nicololy C. Serra
Médica
CRM-MT/17341

Dra. Gabryella Nicololy Carvalho Serra
CRM-MT 17341
NIS

Autenticação Assinatura :8A7B468AB8CE71DDC72C7EA920761AE3
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :835758

CPF :069.629.461-39
CNPJ :41.755.923/0001-30
Nascimento :04/08/1997
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 22/07/2026

Paciente :Josildo Domingos de Arruda
Razão :J G COMERCIO DE VIDROS LTDA
Idade : 28 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :MONTADOR

RG :28894138/SSP MT

Orelha Direita

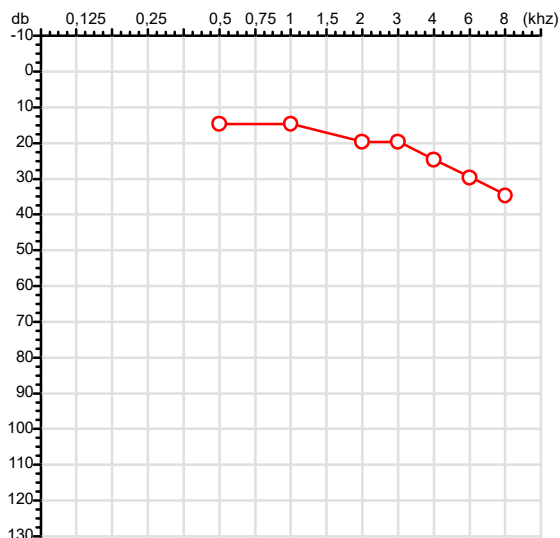

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	20	20	25	30	35

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	20	17	20	25	30	25

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Gabryella Nicolay C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicolay Carvalho Serra
CRM-MT 17341

Assinatura eletrônica :F426C02EBD98670609302979C9232942

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Josildo Domingos de Arruda


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025

Audiometria

Orelha Esquerda

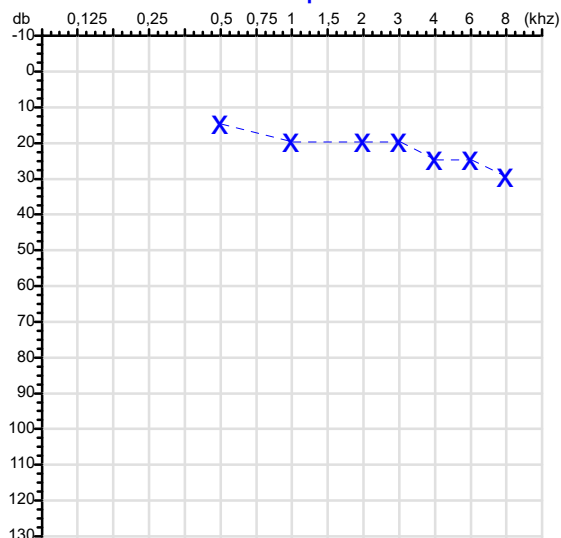

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	20	20	20	25	25	30

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	20	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



Nome: JOSILDO DOMINGOS DE ARRUDA

Data Nasc.: 04/08/1997

Médico: HISMET

CRM: 175069-MT

Data: 22/07/2026

Protocolo: 1097617

Exame: RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

Senha: 516796

RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Corpos vertebrais íntegros e alinhados.

Espaços discais conservados.

ID: Dentro de padrões de normalidades.

rbe

Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach
CRM-MT 8230 RQE N° 4157
Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT