


Exame n.º :836008

CPF :014.706.321-36
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :03/04/1985
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 23/07/2026

Paciente :Adreano Gomes de Souza
Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 41 anos
Setor :DISTRIBUICAO - CORTE DE NUCLEO - DISTRIBUICAO
Função :SUPERVISOR DE PRODUCAO

RG :11975431/SSP

Orelha Direita

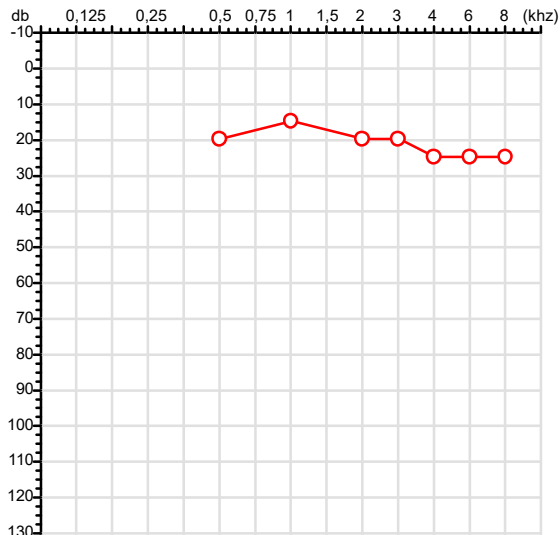

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	25

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

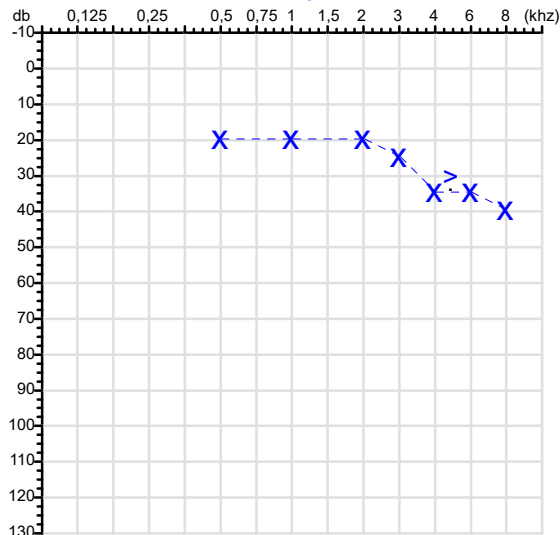

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	35	35	40

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	35	35	32

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :842F1C742C6884A32DA33BA38C3B4693

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Adreano Gomes de Souza

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025