


**HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA**  
**AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT**  
**TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br**

|                |                |                     |                 |
|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Data:          | 24/07/2026     | Data de nascimento: | 11/10/1995      |
| Primeiro Nome: | CRISTIAN JOSUE | Sexo :              | Macho           |
| Sobrenome:     | BASTARDO BECA  | Descrição:          |                 |
| Altura (cm):   | 169.0          | Empresa:            | GASPAR MAQUINAS |
| Peso (kg):     | 94.0           | Fuma:               | Não             |

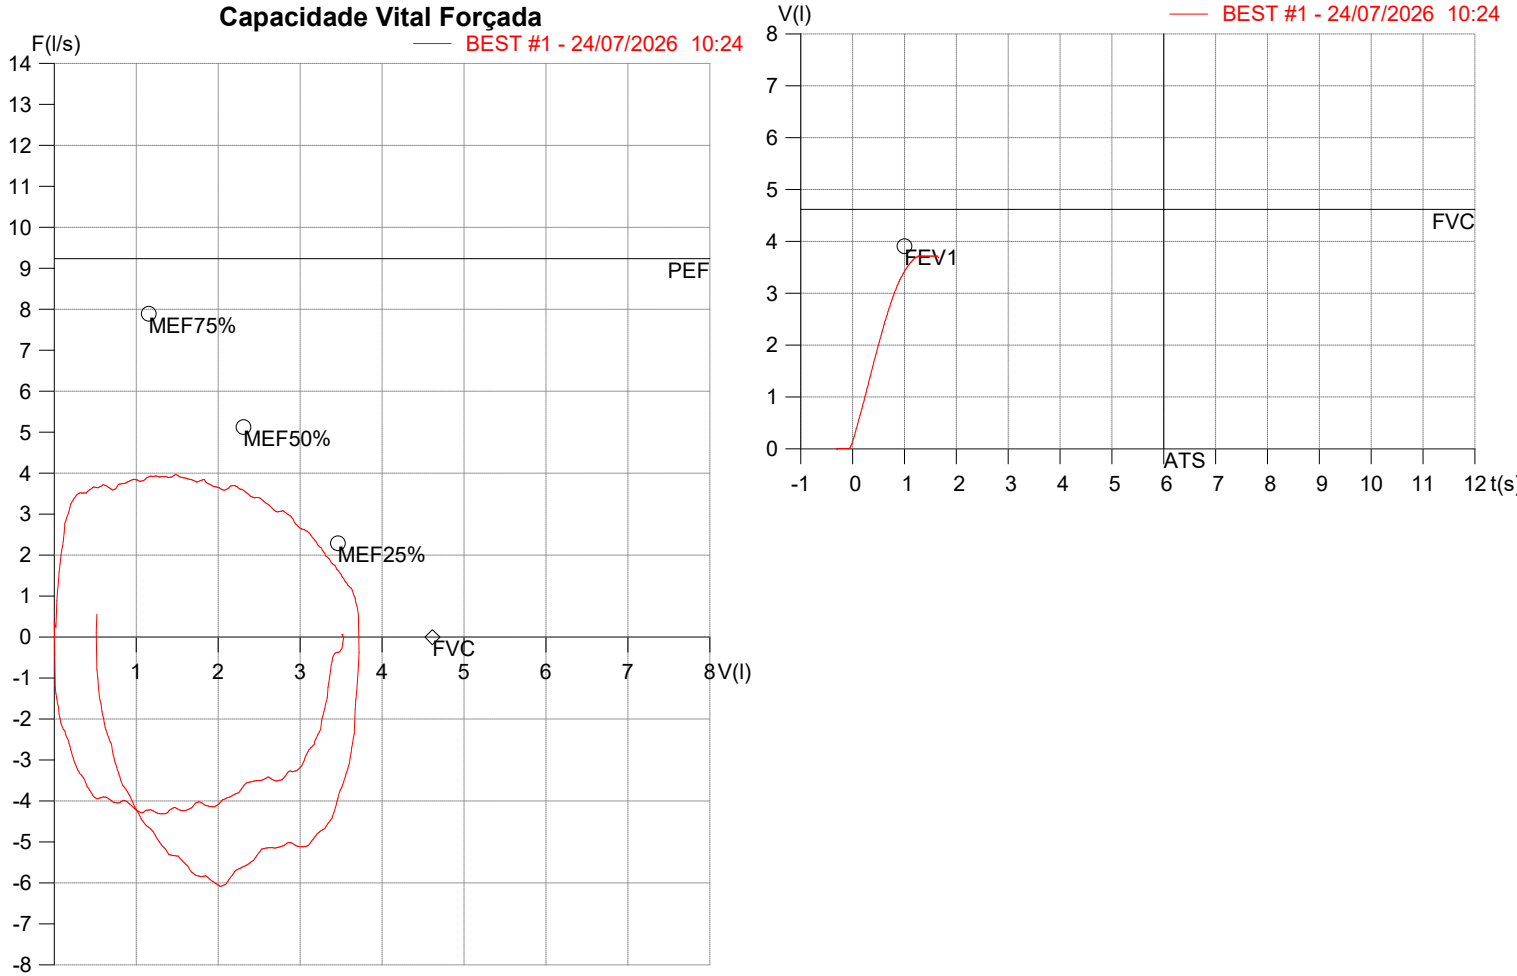

| Parâmetro | UM      | Descrição                         | Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|-----------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC  | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada   | 4.61  | 3.73   | 80.8    |
| FVC       | l(btps) | Capacidade Vital Forçada          | 4.61  | 3.73   | 80.8    |
| FEV1      | l(btps) | Volume Exp Forçada em 1 seg       | 3.91  | 3.40   | 87.0    |
| PEF       | l/sec   | Pico de Fluxo expiratório         | 9.24  | 3.97   | 43.0    |
| PIF       | l/sec   | Pico de Fluxo Inspiratório        |       | 6.09   |         |
| FEV1/FVC% | %       | FEV1 em % da FVC                  | 81.8  | 91.2   | 111.5   |
| FEF25-75% | l/sec   | Fluxo expiratório médio forçado   | 4.69  | 3.65   | 77.8    |
| MEF75%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC           | 7.89  | 3.82   | 48.4    |
| MEF50%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC           | 5.13  | 3.77   | 73.6    |
| MEF25%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC           | 2.29  | 3.08   | 134.6   |
| FET100%   | sec     | Tempo de Expiração forçada        |       | 1.3    |         |
| PEFr      | l/min   | Pico de Fluxo expiratório (l/min) | 554.2 | 238.3  | 43.0    |

**Diagnóstico:**  
Espirometria normal