

Exame n.º :836424


CPF :059.830.211-50
CNPJ :47.419.874/0005-75
Nascimento :19/06/1998
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 27/07/2026

Paciente :Melquisedeque Rafalski Ebani
Razão :MINERACAO SANTA ELINA INDUSTRIA E COMERCIO SA
Idade : 28 anos
Setor :GERAL
Função :TECNICO EM GEOLOGIA

RG :28405382/SSP MT

Audiometria

Orelha Direita

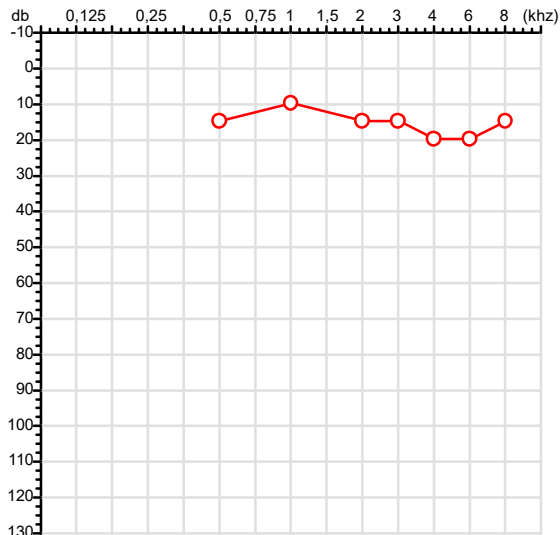

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	20	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

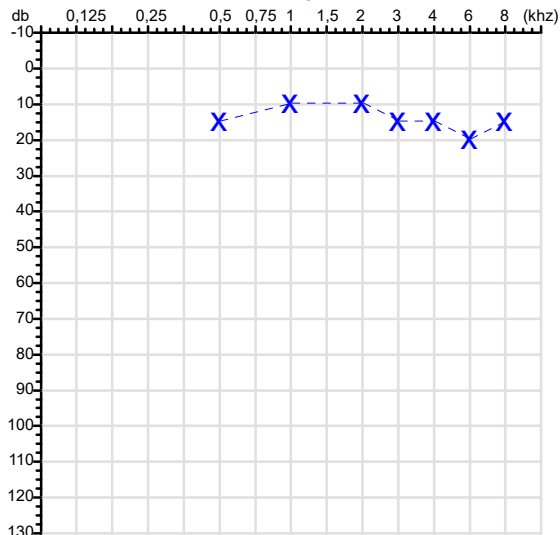

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	20	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	15	20	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :1F8D0D5B8ED3C13DFDF40CB6E04E6FB3

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Melquisedeque Rafalski Ebani

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 836424
Primeiro Nome: MELQUISEDEQUE RAFALS
Sobrenome: EBANI
Data: 27/07/2026

Data de nascimento: 19/06/1998
Sexo : Macho
Peso (kg): 79.0
Altura (cm): 175.0

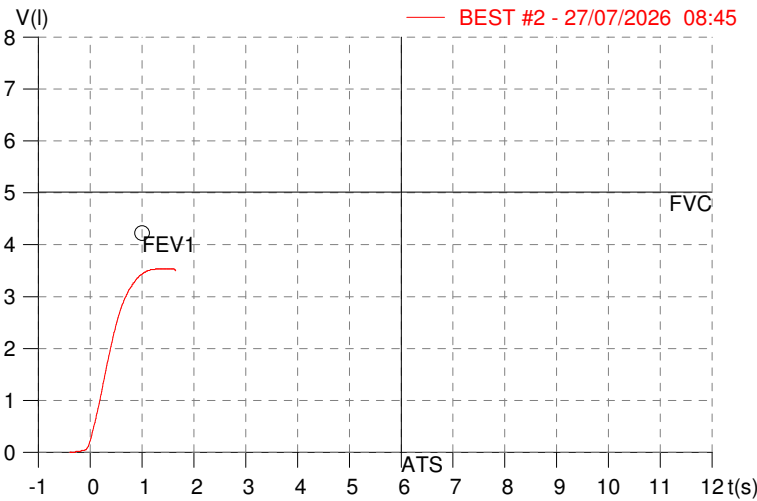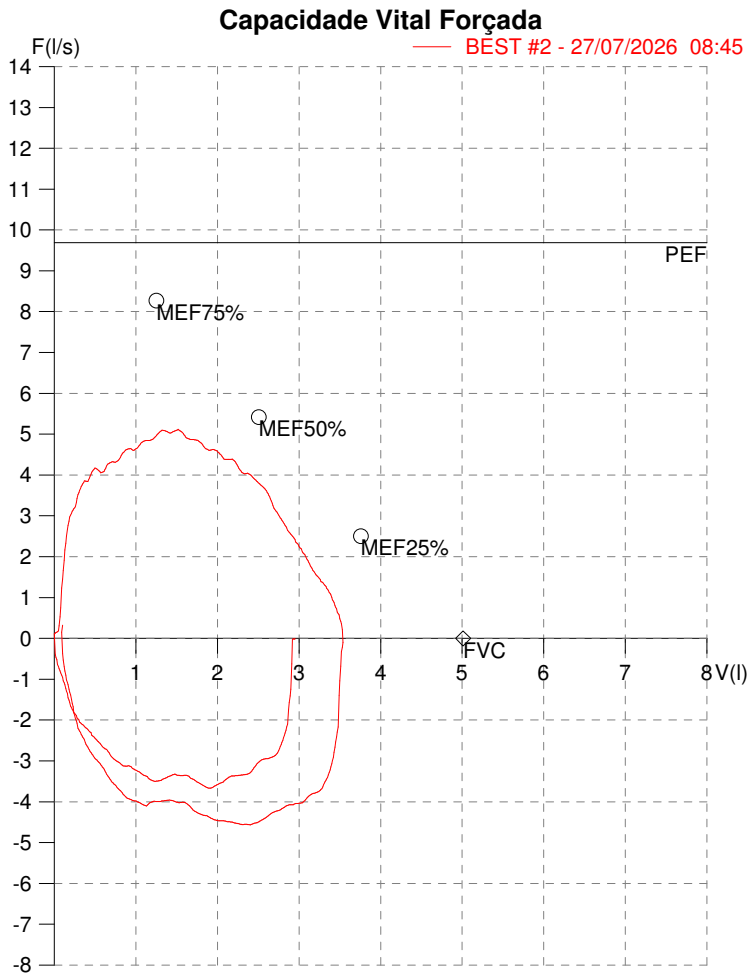

Parâmetro	UM	Descrição
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)

Prev.	BEST#2	% Prev.
5.01	3.56	70.9
5.01	3.56	70.9
4.22	3.44	81.4
9.69	5.11	52.8
	4.57	
82.2	96.7	117.7
4.89	4.51	92.1
8.27	4.62	55.9
5.41	4.85	89.5
2.50	3.31	132.5
	1.3	
581.5	306.8	52.8

Diagnóstico:
Anormalidade Moderado

Impresso 27/07/2026

Cod.: 591229	Paciente: Melquisedeque Rafalski Ebani	Sexo: Masculino	Idade: 28 (A)
Atendido em: 27/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05983021150	Convênio: Hismet

GLICEMIA EM JEJUM

74 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 27/07/2026 Liberado em: 27/07/2026 11:25

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612