



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 16801985000194 Fantasia : L W LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS
Razão Social : LW COMERCIO DE MAQUINAS E LOCACOES LTDA
Endereço : AV MANOEL JOSE DE ARRUDA N.º 1342 Complemento : C
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78070305

Funcionário

Nome : Mauro Guirro Dos Santos Setor: OFICINA
CPF : 05018147873 Cargo: MECANICO
RG : 15783371 / SSP SP Nascimento: 03/09/1964

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/70

OE: 20/30

COM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/13

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : SIM

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Cuiabá 27 de julho de 2026

Resultado: NORMAL

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assintatura :0B95FB8445B3B19EBDC858815B06013A
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :836445


CPF :050.181.478-73
CNPJ :16.801.985/0001-94
Nascimento :03/09/1964
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 27/07/2026

Paciente :Mauro Guirro Dos Santos
Razão :LW COMERCIO DE MAQUINAS E LOCACOES LTDA
Idade : 61 anos
Setor :OFICINA
Função :MECANICO

RG :15783371/SSP SP

Audiometria

Orelha Direita

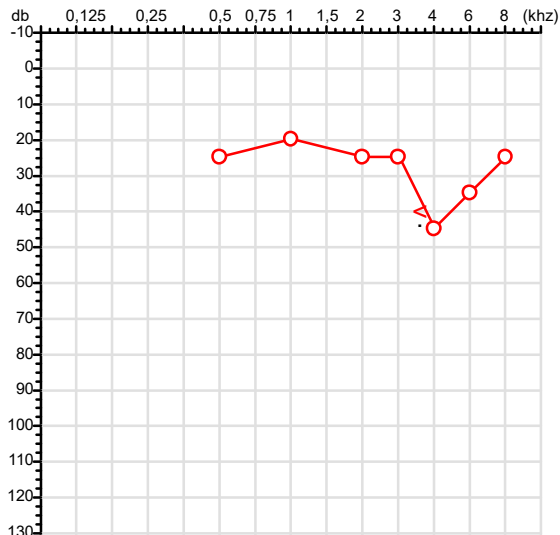

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	25	25	45	35	25

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	40	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	25	23	25	45	35	35

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :E3F0515DC8CD4B2299ADB80C20D6B1F2

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Mauro Guirro Dos Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Orelha Esquerda

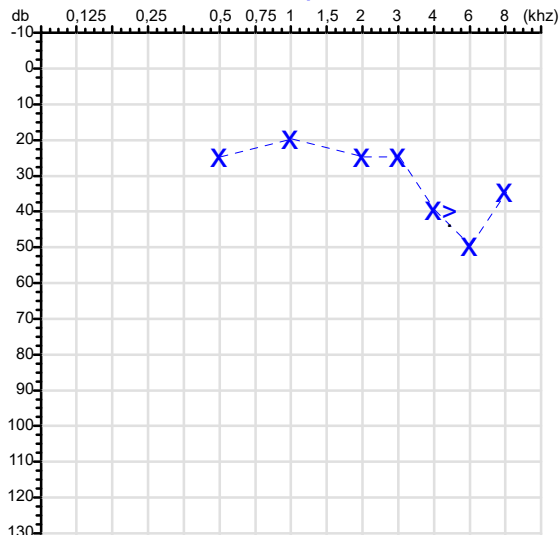

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	25	25	40	50	35

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	40	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	25	23	25	40	50	38

Laudo Clínico OE



Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 836445
Primeiro Nome: MAURO GUIRRO DOS
Sobrenome: SANTOS
Data: 27/07/2026

Data de nascimento: 03/09/1964
Sexo: Macho
Peso (kg): 92.0
Altura (cm): 170.0

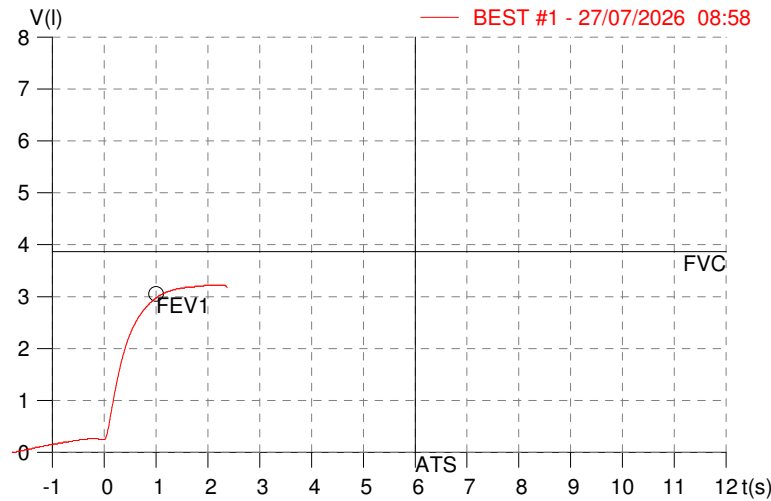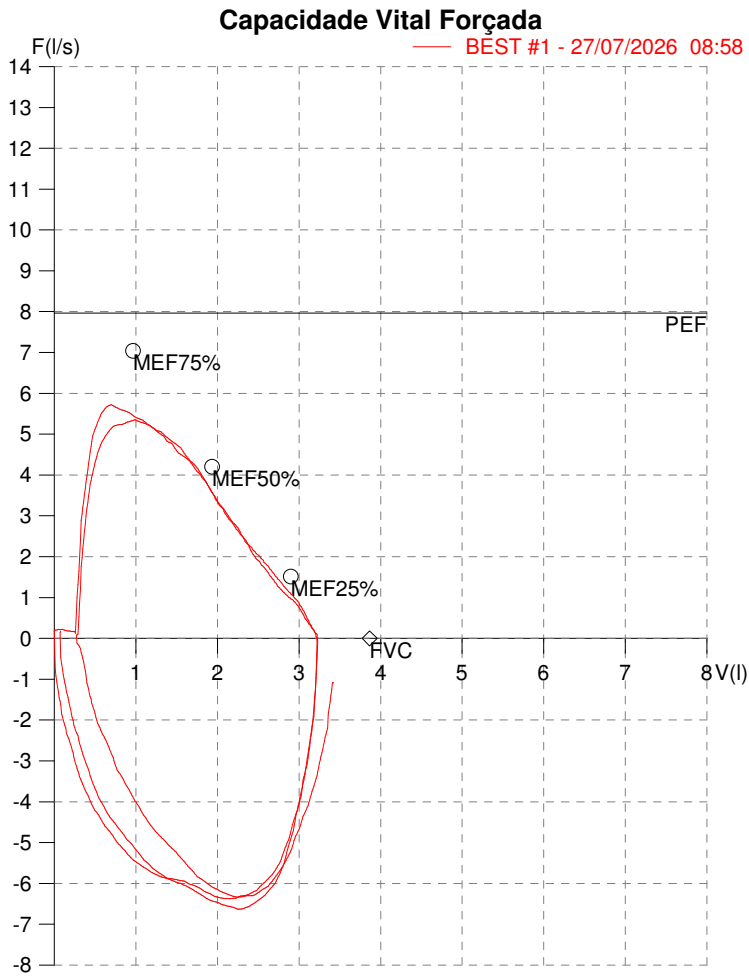

Parâmetro	UM	Descrição
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)

Prev.	BEST#1	% Prev.
3.87	3.24	83.7
3.87	3.24	83.7
3.05	2.97	97.4
7.97	5.72	71.8
	6.63	
76.2	91.9	120.6
3.38	3.87	114.6
7.04	5.60	79.6
4.20	4.41	104.9
1.51	2.12	140.1
	1.9	
477.9	343.3	71.8

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 27/07/2026

Cod.: 591249	Paciente: Mauro Guirro dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 61 (A)
Atendido em: 27/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05018147873	Convênio: Hismet

GLICEMIA EM JEJUM

74 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 27/07/2026 Liberado em: 27/07/2026 11:24

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

111 mg/dL	94 mg/dL	85 mg/dL	89 mg/dL
10/09/2024	20/01/2025	04/08/2025	21/01/2026



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 591249	Paciente: Mauro Guirro dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 61 (A)
Atendido em: 27/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05018147873	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 27/07/2026 Liberado em: 27/07/2026 10:44

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,75	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	16,0	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	44,7	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	94,1	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	33,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,8	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,6	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	9.030/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	54,0%	4.876/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	54,0%	4.876/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,7%	154/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,6%	54/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	35,0%	3.161/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	8,7%	786/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	286.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,5/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,270%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	10,3	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 591249	Paciente: Mauro Guirro dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 61 (A)
Atendido em: 27/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05018147873	Convênio: Hismet

RETICULOCITOS CONTAGEM

1,1 %

Método: Análise Físico-Química Material: PLASMA EDTA Coletado em: 27/07/2026 Liberado em: 27/07/2026 13:31

Valores de Referência:

Adulto : 0,5 a 2,7 %

Recém-Nascido: Até 10,0 %

Histórico de Resultados

0,8 %	0,7 %	0,6 %	1,8 %
10/09/2024	20/01/2025	04/08/2025	21/01/2026



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Protocolo : 2607271029079

Data : 27/07/2026

Paciente : MAURO GUIRRO DOS SANTOS

Nasc. : 03/09/1964 RG : 15783371-SSP SP

CPF : 05018147873

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L4-L5 E L5-S1.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=011338168733174377087436515721>

