



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000456 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : R O N.º 0 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098410

Funcionário

Nome : Dayana Oliveira da Silva Santos Setor: MEDIA FORCA - BOBINAGEM AT - MEDIA FORCA
CPF : 06774587119 Cargo: BOBINADOR II
RG : / Nascimento: 07/06/2002

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 28 de julho de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375


Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :10CF45ED706F713808D7E6459F73B0FD
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :836669

CPF :067.745.871-19 Paciente :Dayana Oliveira da Silva Santos RG :/
 CNPJ :37.457.942/0004-56 Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
 Nascimento :07/06/2002 Idade : 24 anos
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais Cód. :MEDIA FORCA - BOBINAGEM AT - MEDIA FORCA
 Repouso :14h Função :BOBINADOR II
 Data do Exame : 28/07/2026

Orelha Direita

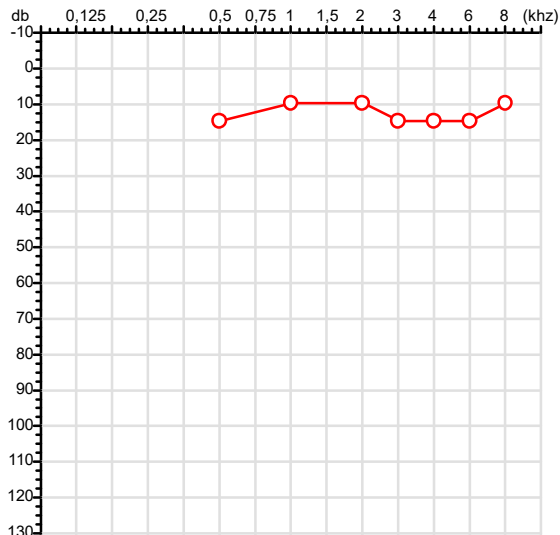

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	15	15	10

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	15	15	15


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

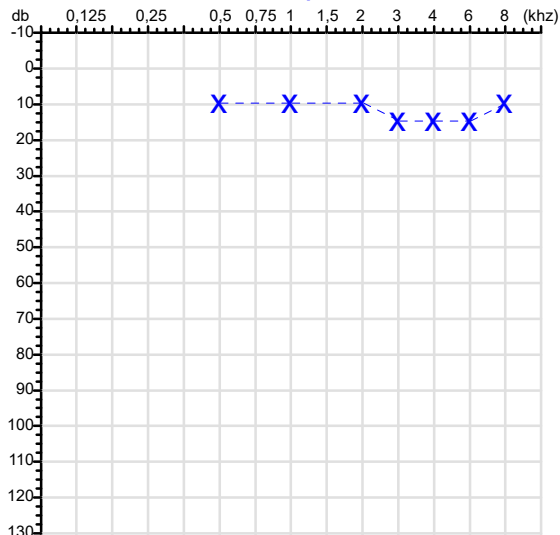

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	10	15	15	15	10

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	10	10	15	15	15	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :DFD23523A431AD3372AF15A20E48670F

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Dayana Oliveira da Silva Santos

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	DAYANA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS		ID1	836669	Sexo	Feminino	Idade	24,1	Peso (kg)	78,00	Altura (cm)	164,0
Agrupamento	--	D.O.B.	07/06/2002	--	BMI (kg/m2)	29,0	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	08:48	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	2,22	3,58	62		
FEV1	L	2,20	3,13	70		
FEV1/FVC%	%	99,1	87,7	113		
FEV1/Vcmax%	%	99,1	87,7	113		

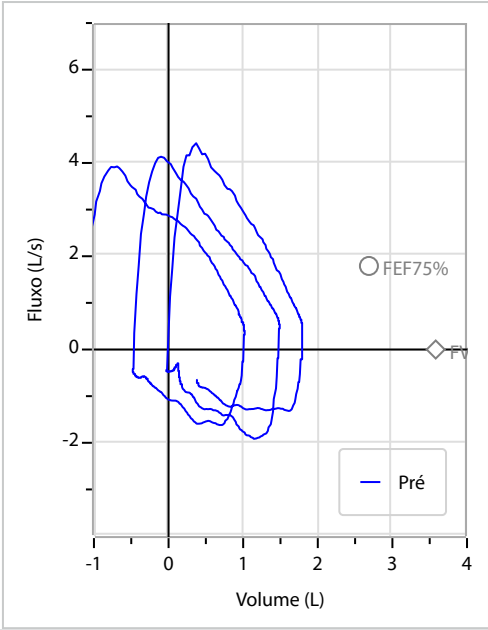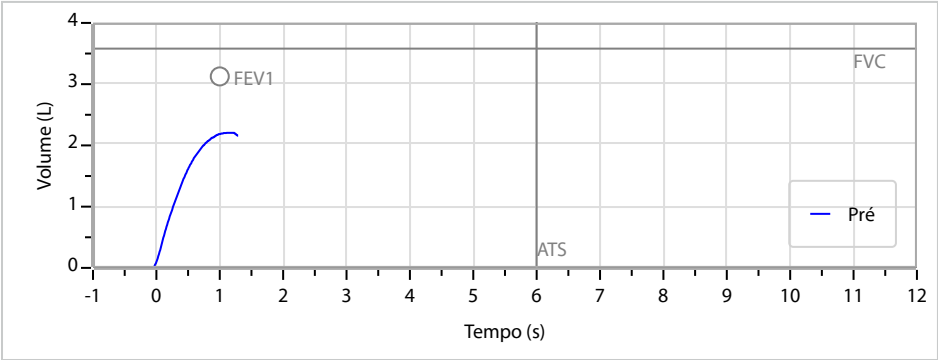

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 99,1% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 2,22 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO

Assinatura: _____

Protocolo : 2607280958239

Data : 28/07/2026

Paciente : DAYANA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS

Nasc. : 07/06/2002 RG : -

CPF : 06774587119

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=426607394048044533119371612718>

