

Cod.: 591661	Paciente: Clodoaldo Pereira da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 52 (A)
Atendido em: 29/07/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Registro Geral: CPF:	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 29/07/2026 Liberado em: 29/07/2026 17:16

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³	4,25	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	14,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....	39,7	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	93,4	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	33,2	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	35,5	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	12,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....	4.930/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....	60,3%	2.973/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....	60,3%	2.973/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....	0,8%	39/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....	0,6%	30/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....	29,8%	1.469/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....	8,5%	419/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....	220.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	9,3/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....	0,200%	0,100 a 0,500%
PDW.....	10,0	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

Exame n.º :837014


CPF :001.568.911-58
CNPJ :38.824.274/0001-78
Nascimento :11/09/1973
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 29/07/2026

Paciente :Clodoaldo Pereira da Silva
Razão :DETONA PERFURACAO E CONSTRUCAO LTDA
Idade : 52 anos
Setor :GERAL
Função :OPERADOR DE PERFURATRIZ III

RG :267183/SSP MA

Audiometria

Orelha Direita

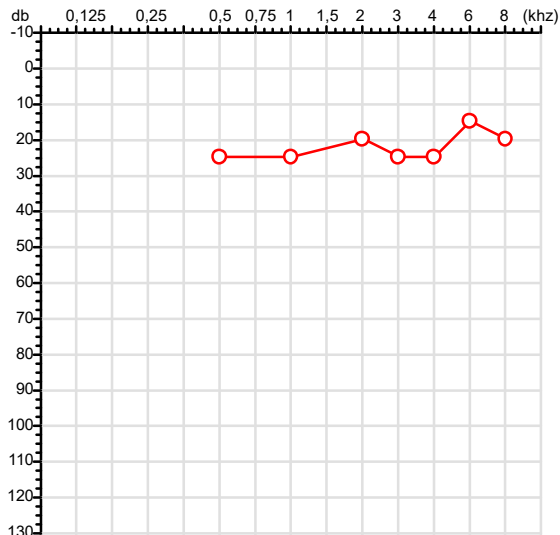

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	25	20	25	25	15	20

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	25	20	23	25	25	15	22

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Gabryella Nicolcy C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicolcy Carvalho Serra
CRM-MT 17341

Assinatura eletrônica :4135DE0EF354A23125F520F916A4E220

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Clodoaldo Pereira da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025

Orelha Esquerda

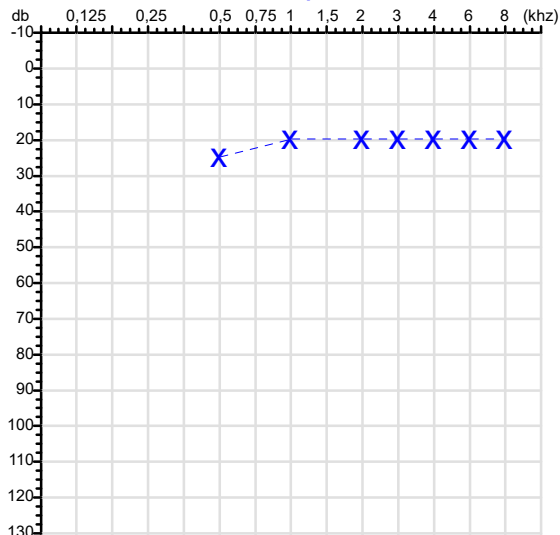

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	20	20	20	20

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	20	20	20	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 38824274000178 Fantasia : DETONA PERFURACAO E CONSTRUCAO
Razão Social : DETONA PERFURACAO E CONSTRUCAO LTDA
Endereço : AV P N.º S/N Complemento : QUADRA07 LOTE 06
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78095160

Funcionário

Nome : Clodoaldo Pereira da Silva Setor: GERAL
CPF : 00156891158 Cargo: OPERADOR DE PERFURATRIZ III
RG : 267183 / SSP MA Nascimento: 11/09/1973

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J5

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J5

Teste Cromático

Visão Cromatica: ALTERADA

Usa lente/óculos: Não

Resultado: ALTERADO

Várzea Grande 29 de julho de 2026

Dra. Gabryella Nicolý C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicolý Carvalho Serra
CRM-MT 17341
NIS

Autenticação Assinatura : 4B520B2AFB2F8A6845CAA30101CD7D66
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>