



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 837163

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 12.027.138/0001-63

Fantasia : CENTROACO MATRIZ

Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA

Endereço : R N QUADRA17 N.º 1100

Complemento : AO LADO TRAEI

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-000

Funcionário

Nome : Tamara Silva Otavio

Sector: CONSTRUCAO CIVIL - SOLAR

CPF : 074.206.881-17

Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO III

RG : /

Nascimento: 17/11/2005

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		ERGONÔMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, PARTICULAS PROJETADAS, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES, QUESA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	30/07/2026	ACUIDADE VISUAL	295	30/07/2026	EXAME CLINICO
281	30/07/2026	AUDIOMETRIA TONAL			

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 30 de julho de 2026



Tamara Silva Otavio

**** Assinado por biometria ****

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=837163>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 12027138000163 Fantasia : CENTROACO MATRIZ
Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
Endereço : R N QUADRA17 N.º 1100 Complemento : AO LADO TRAEI
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098000

Funcionário

Nome : Tamara Silva Otavio Setor: CONSTRUCAO CIVIL - SOLAR
CPF : 07420688117 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO III
RG : / Nascimento: 17/11/2005

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 30 de julho de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :5EFC293621388594D1F8296DDA8F764D
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :837163

CPF :074.206.881-17
CNPJ :12.027.138/0001-63
Nascimento :17/11/2005
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 30/07/2026

Paciente :Tamara Silva Otavio
Razão :CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
Idade : 20 anos
Setor :CONSTRUCAO CIVIL - SOLAR
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO III

RG :/

Orelha Direita

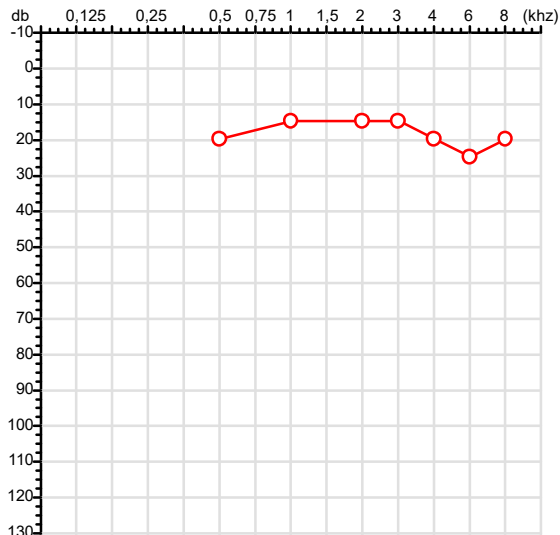

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	15	20	25	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	15	20	25	20


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

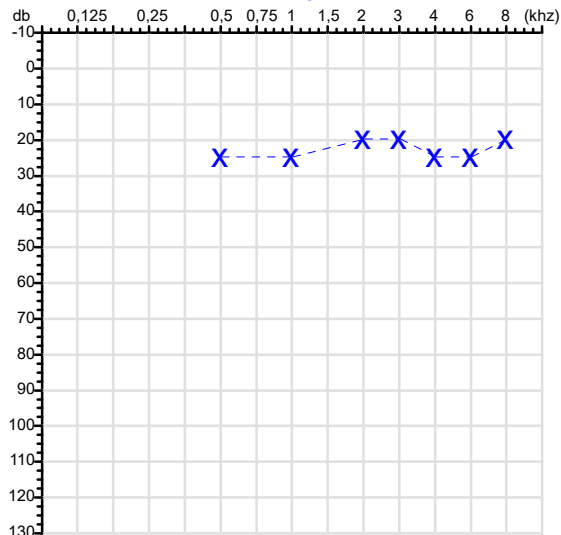

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	25	20	20	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	25	20	23	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :6E572B530CE69DEDADAB664C06D06E68

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Tamara Silva Otavio

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 837163

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 12.027.138/0001-63

Fantasia : CENTROACO MATRIZ

Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA

Endereço : R N QUADRA17 N.º 1100

Complemento : AO LADO TRAEI

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-000

Funcionário

Nome : Tamara Silva Otavio

Sector: CONSTRUCAO CIVIL - SOLAR

CPF : 074.206.881-17

Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO III

RG : /

Nascimento: 17/11/2005

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		ERGONÔMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, PARTICULAS PROJETADAS, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES, QUESA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	30/07/2026	ACUIDADE VISUAL	295	30/07/2026	EXAME CLINICO
281	30/07/2026	AUDIOMETRIA TONAL			

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 30 de julho de 2026



Tamara Silva Otavio

**** Assinado por biometria ****

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=837163>

