


Exame n.º :837225

CPF :061.622.991-71
CNPJ :12.027.138/0001-63
Nascimento :14/09/2003
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 30/07/2026

Paciente :Amanda Oliveira da Silva Rosa
Razão :CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
Idade : 22 anos
Setor :ELETROFERRAGEM - MONTAGEM
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO III

RG :/

Orelha Direita

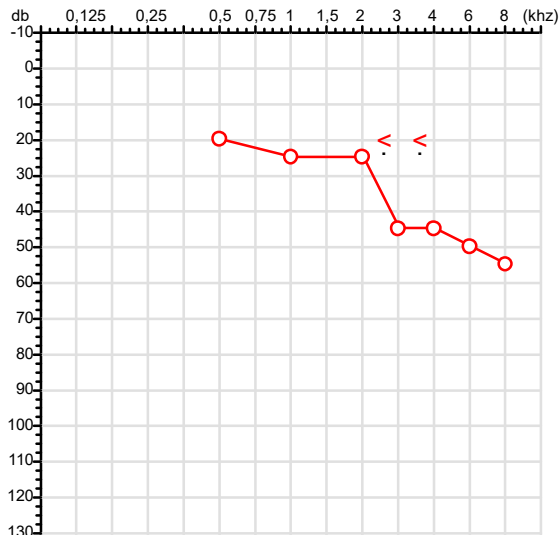

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	25	45	45	50	55

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	20	20	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	25	23	45	45	50	47


Laudo Clínico OD

Alteração auditiva mista com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

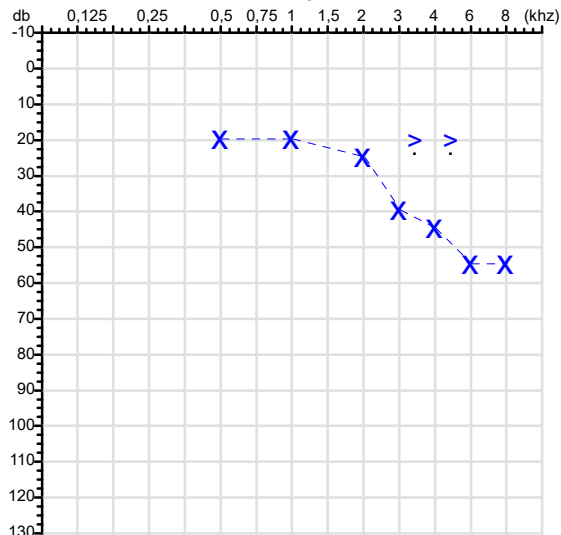

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	40	45	55	55

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	20	20	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	40	45	55	47

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva mista com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :780D5E6A1A5354E3F27F997A5E31F02A

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Amanda Oliveira da Silva Rosa

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025