



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 02362447000136 Fantasia : GASTRO CENTER
Razão Social : GRIPP CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço : AV JOSE MONTEIRO DE N.º 829 Complemento : ANTIGA LAVA PES
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78043300

Funcionário

Nome : Maria Das Mercês Sousa Gonçalves Setor: SETOR ENDOSCOPICO
CPF : 03706640350 Cargo: TECNICO(A) EM ENFERMAGEM
RG : / Nascimento: 09/08/1991

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromática: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 3 de agosto de 2026

Dra. Gabryella Nicolý C. Serra
Médica
CRM-MT/17341

Dra. Gabryella Nicolý Carvalho Serra
CRM-MT 17341
NIS

Autenticação Assintatura :3577D7F0C5505DA747E917884C9FF129
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :837576

CPF :037.066.403-50
CNPJ :02.362.447/0001-36
Nascimento :09/08/1991
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 03/08/2026

Paciente :Maria Das Mercês Sousa Goncalves
Razão :GRIPP CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA
Idade : 34 anos
Setor :SETOR ENDOSCOPICO
Função :TECNICO(A) EM ENFERMAGEM

RG :/

Orelha Direita

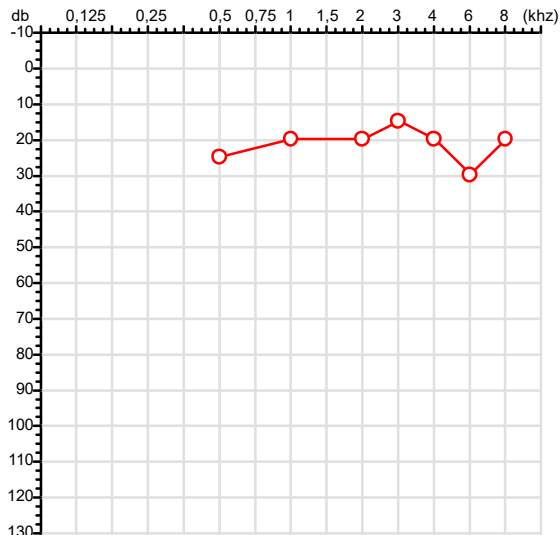

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	20	15	20	30	20

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	20	22	15	20	30	22

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Gabryella Nicolay C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicolay Carvalho Serra
CRM-MT 17341

Assinatura eletrônica :B25B77FAC779059E6E0A4D9A3B92CFD9

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Maria Das Mercês Sousa Goncalves


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025

Audiometria

Orelha Esquerda

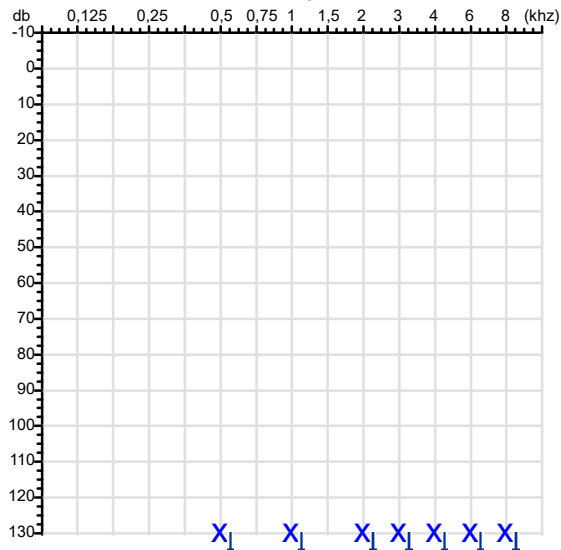

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	AUS	AUS	AUS	130	AUS	AUS	AUS	130

Laudo Clínico OE

Perda auditiva neurossensorial de grau profundo com configuração horizontal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



Cod.: 592072	Paciente: Maria das Mercês Sousa Gonçalves	Sexo: Feminino	Idade: 34 (A)
Atendido em: 03/08/2026	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Registro Geral: 2936575-9 MT CPF:	Convênio: Hismet

HEPATITE C - ANTICORPOS HCV

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA Material: Soro Coletado em: 03/08/2026 Liberado em: 05/08/2026 09:01

HEPATITE C - ANTI-HCV **0,22**
Resultado **Não reagente**

Valores de Referência:

Não reagente: Inferior a 1,00

Reagente....: Superior ou igual a 1,00

Nota: Conforme disposto na RDC nº 978/ANVISA de 06/06/2025, e atendendo o manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde

INTERPRETAÇÃO

- AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV)

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste

- AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV)

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR)

OBSERVAÇÕES

1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise. 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a)

3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em:

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>

4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinaca>

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963