



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Camila Brandao Dos Santos Setor: APOIO INDUSTRIAL - LABORATORIO DE OLEO
CPF : 01566714176 Cargo: ASSISTENTE TECNICO DE LABORATORIO SENIOR
RG : / Nascimento: 01/09/1986

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 3 de agosto de 2026

Resultado: NORMAL

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura : E5360871E1383B94E1CCEDB11B9CCDFF
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :837748

CPF :015.667.141-76 Paciente :CAMILA BRANDAO DOS SANTOS RG :/
 CNPJ :37.457.942/0001-03 Razão :TRAEEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
 Nascimento :01/09/1986 Idade : 39 anos
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais Alter :APOIO INDUSTRIAL - LABORATORIO DE OLEO
 Repouso :14h Função :ASSISTENTE TECNICO DE LABORATORIO SENIOR
 Data do Exame : 03/08/2026

Orelha Direita

Audiometria

Orelha Esquerda

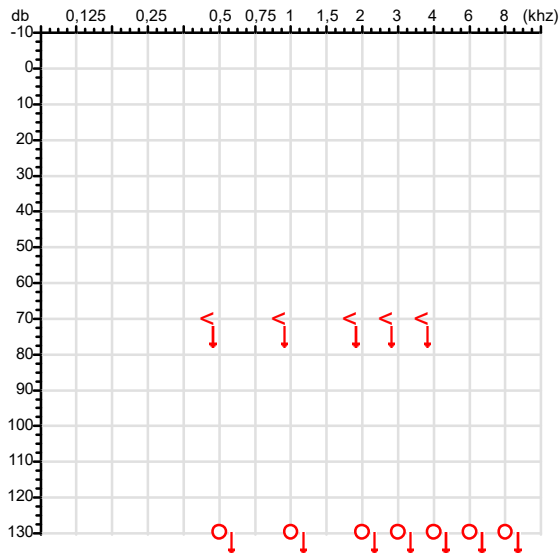

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	NDG


Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	AUS	AUS	AUS	130	AUS	AUS	AUS	130

Laudo Clínico OD

Perda auditiva neurossensorial de grau profundo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

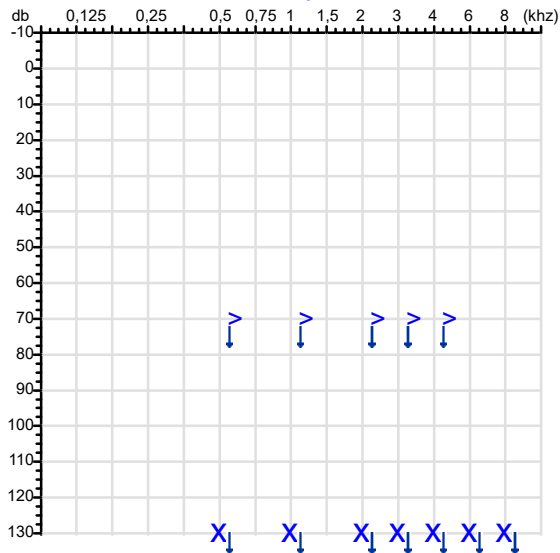

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	AUS	AUS	AUS	130	AUS	AUS	AUS	130

Laudo Clínico OE

Perda auditiva neurossensorial de grau profundo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :D228AF527C8E51FAB7B682761A89A75A
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Camila Brandao Dos Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:2608030858019

Data:03/08/2026

Paciente:CAMILA BRANDAO DOS SANTOS


Nasc.:01/09/1986 RG :-

CPF:01566714176

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADA ANTERIOR A BASE DO SACRO.

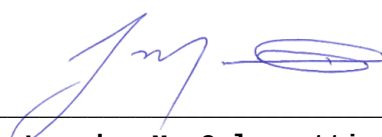

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=756664589646455849064646425692>

