

Cod.: 592204	Paciente: Sebastiao Henrique Cruz da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 22 (A)
Atendido em: 03/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Registro Geral: CPF:	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 03/08/2026 Liberado em: 03/08/2026 17:15

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,58	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,5	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	42,8	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	93,4	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	31,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,9	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.080/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	54,1%	2.748/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	54,1%	2.748/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,6%	81/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,4%	20/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	36,8%	1.869/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	7,1%	361/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	250.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,3/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,230%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	9,9	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

Exame n.º :837976


CPF :062.194.761-07
CNPJ :38.824.274/0001-78
Nascimento :20/01/2004
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 03/08/2026

Paciente :SEBASTIAO HENRIQUE CRUZ DA SILVA
Razão :DETONA PERFURACAO E CONSTRUCAO LTDA
Idade : 22 anos
Setor :GERAL
Função :AJUDANTE DE PERFURATRIZ

RG :27378619/SSP MT

Audiometria

Orelha Direita

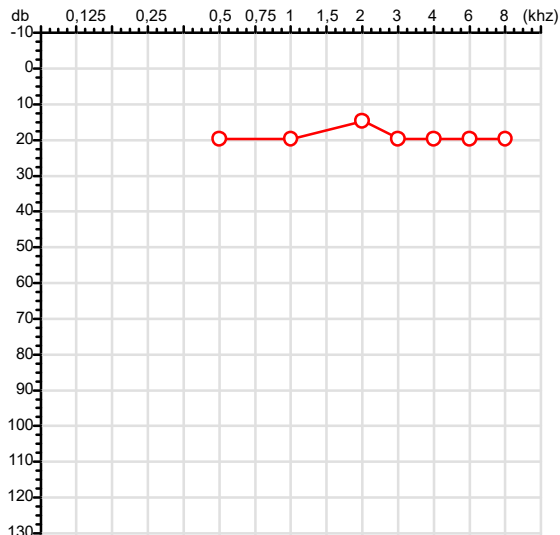

Aérea

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	15	20	20	20	20

Óssea

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khkz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	15	18	20	20	20	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

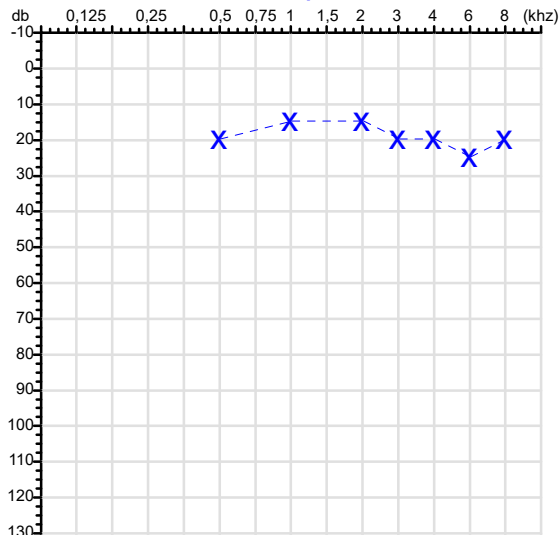

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	20	20	25	20

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khkz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	20	25	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330
NIS : 19030722315

Assinatura eletrônica :B42BC00A126C70190A550F7010EA98E6

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Sebastiao Henrique Cruz da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 38824274000178 Fantasia : DETONA PERFURACAO E CONSTRUCAO
Razão Social : DETONA PERFURACAO E CONSTRUCAO LTDA
Endereço : AV P N.º S/N Complemento : QUADRA07 LOTE 06
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78095160

Funcionário

Nome : Sebastiao Henrique Cruz da Silva Setor: GERAL
CPF : 06219476107 Cargo: AJUDANTE DE PERFURATRIZ
RG : 27378619 / SSP MT Nascimento: 20/01/2004

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 3 de agosto de 2026

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS 19030722315

Autenticação Assintatura :9A0ED94CA288A7EB4F072349AF774FB5
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>