



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000456 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : R O N.º 0 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098410

Funcionário

Nome : Maria Dos Santos Alves de Souza Setor: MEDIA FORCA - BOBINAGEM AT - MEDIA FORCA
CPF : 03606681356 Cargo: BOBINADOR I
RG : / Nascimento: 01/11/1991

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 5 de agosto de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7


Autenticação Assinatura :263045E08ABC8F3C84F3E0E60884E82
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :838534

CPF :036.066.813-56 Paciente :Maria Dos Santos Alves de Souza RG :/
 CNPJ :37.457.942/0004-56 Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
 Nascimento :01/11/1991 Idade : 34 anos
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais :MEDIA FORCA - BOBINAGEM AT - MEDIA FORCA
 Repouso :14h Função :BOBINADOR I
 Data do Exame : 05/08/2026

Audiometria

Orelha Direita

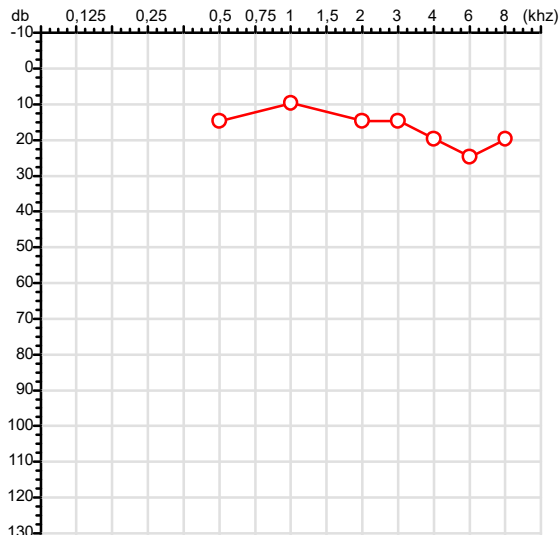

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

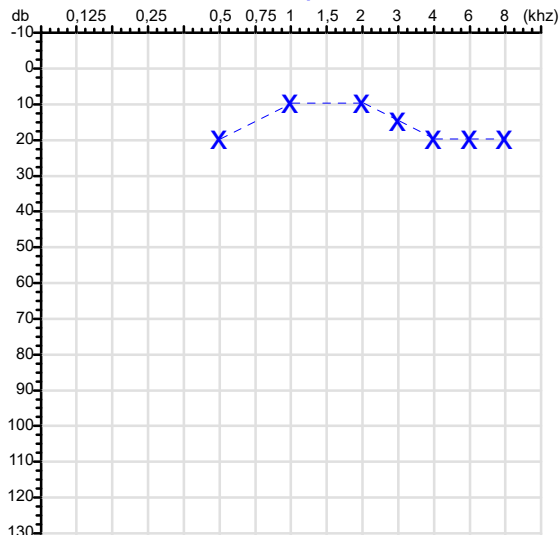

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	10	10	15	20	20	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	10	10	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :0B4A50A9C55E85EB2D9EF57ADB4412D3

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Maria Dos Santos Alves de Souza

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 838534
Primeiro Nome: MARIA DOS SANTOS
Sobrenome: SOUZA
Data: 05/08/2026

Data de nascimento: 01/11/1991
Sexo : Fêmea
Peso (kg): 72.0
Altura (cm): 153.0

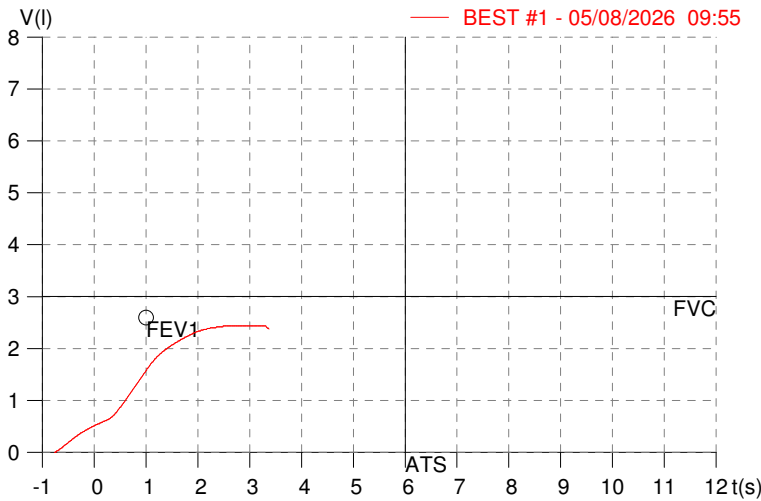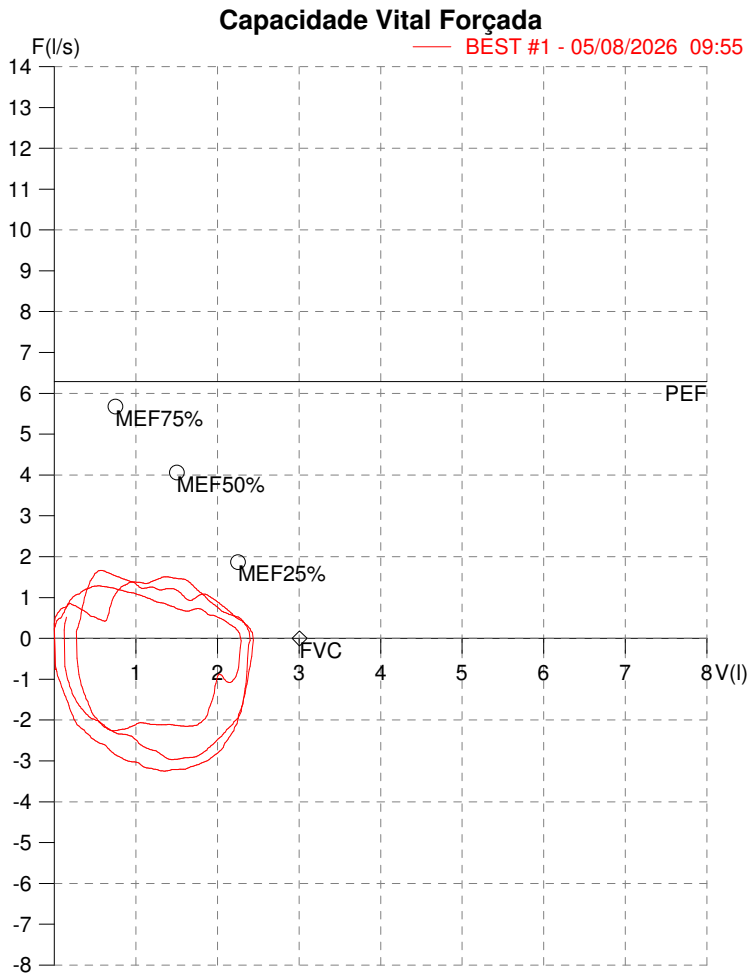

Parâmetro	UM	Descrição
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)

Prev.	BEST#1	% Prev.
3.00	2.45	81.5
3.00	2.45	81.5
2.59	1.56	60.0
6.29	1.51	24.0
	2.97	
82.6	63.6	76.9
3.68	1.23	33.5
5.68	0.42	7.5
4.06	1.41	34.6
1.87	1.07	57.5
	2.5	
377.1	90.4	24.0

Diagnóstico:
Anormalidade Moderado

Impresso 05/08/2026

Protocolo:2608051127529

Data:05/08/2026

Paciente:MARIA DOS SANTOS ALVES DE SOUZA

Nasc.:01/11/1991 RG :-

CPF:03606681356

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADA ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=135578898088566122210372319896>

