


Exame n.º :838839

CPF :032.929.551-90 Paciente :Saulo Santos de Oliveira
 CNPJ :11.595.396/0001-83 Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP
 Nascimento :13/02/1986 Idade : 40 anos
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais : GESTAO DE OBRAS
 Repouso :14h Função :ENCARREGADO DE OBRAS
 Data do Exame : 06/08/2026

RG :/

Orelha Direita

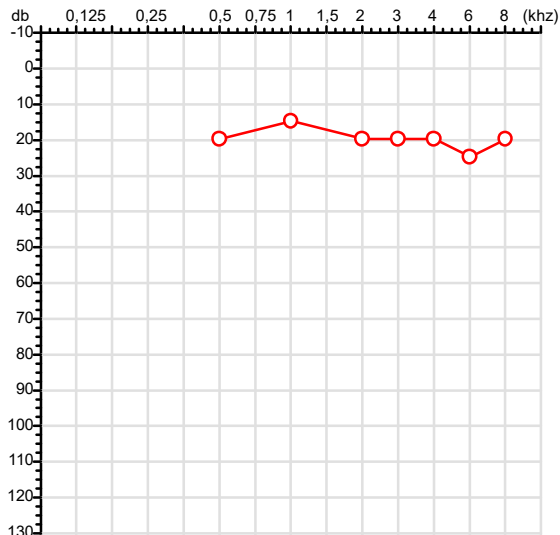

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	20	25	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	20	25	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

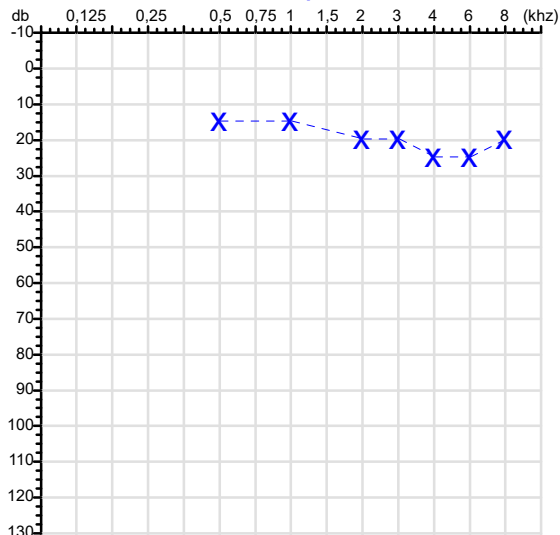

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :A49580256E0713B259517C9A3C7DE140

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Saulo Santos de Oliveira

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 838839
Primeiro Nome: Saulo Santos
Sobrenome: OLIVEIRA
Data: 06/08/2026

Data de nascimento: 13/02/1986
Sexo: Macho
Peso (kg): 76.0
Altura (cm): 175.0

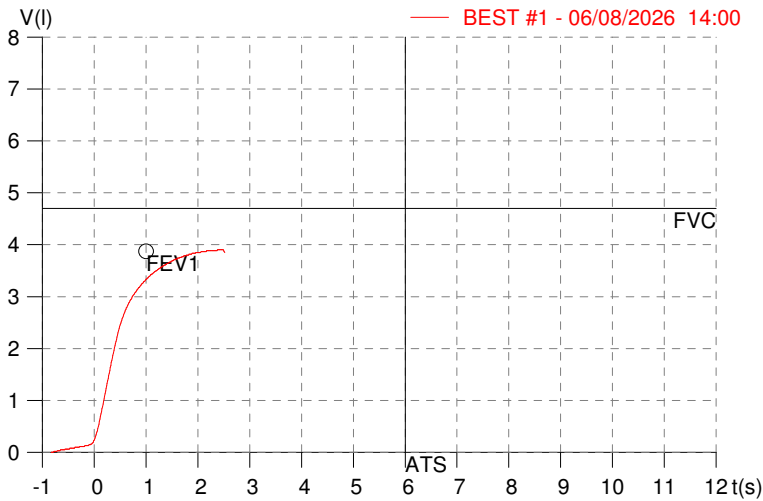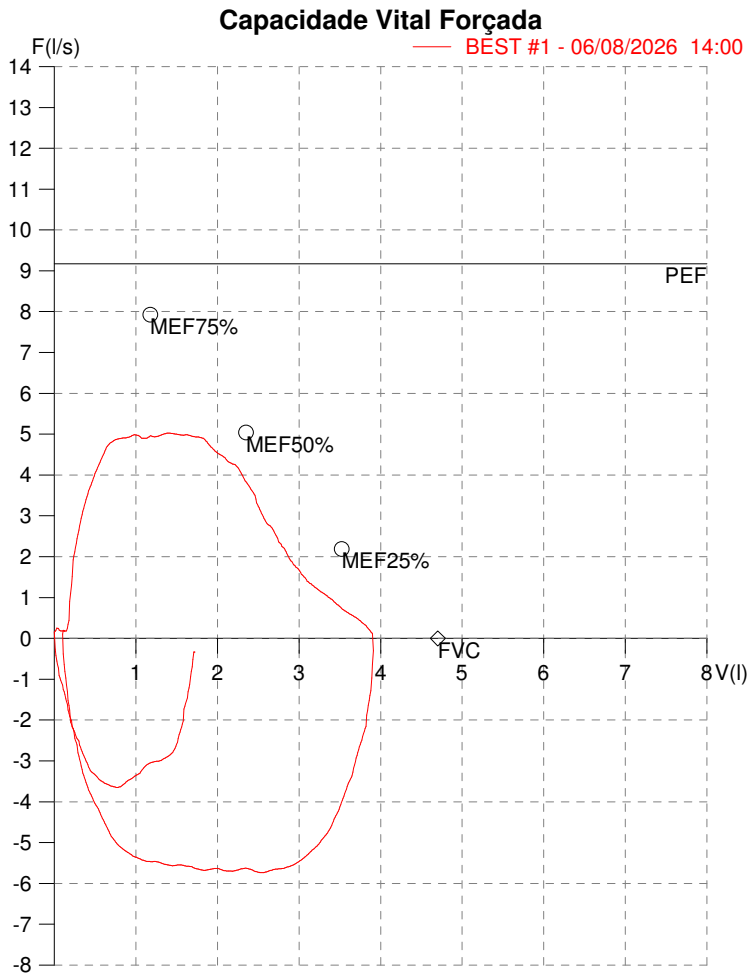

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.70	3.92	83.4
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.70	3.92	83.4
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.87	3.32	85.8
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.18	5.02	54.8
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		5.73	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	80.0	84.8	106.0
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.38	3.82	87.2
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.93	4.99	62.9
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.04	4.59	91.0
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.19	1.86	85.0
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.4	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	550.5	301.4	54.8

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 06/08/2026