


Exame n.º :838842

CPF :020.888.891-83 Paciente :Joao Lucas Sousa Santos RG :/
 CNPJ :11.595.396/0001-83 Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP
 Nascimento :28/08/1989 Idade : 36 anos
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais :ALVENARIA
 Repouso :14h Função :PEDREIRO
 Data do Exame : 06/08/2026

Audiometria

Orelha Direita

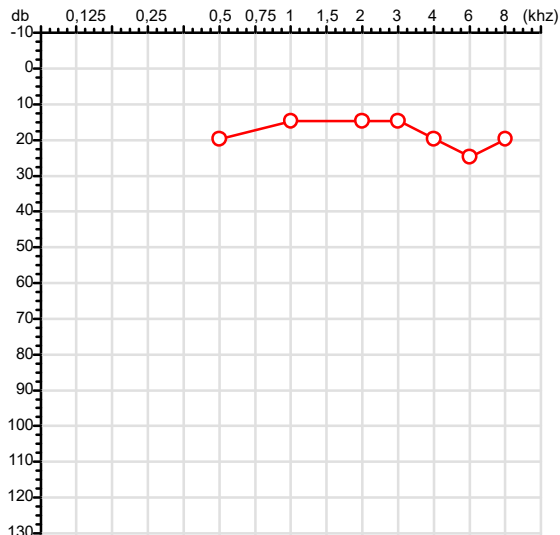

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	15	20	25	20

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

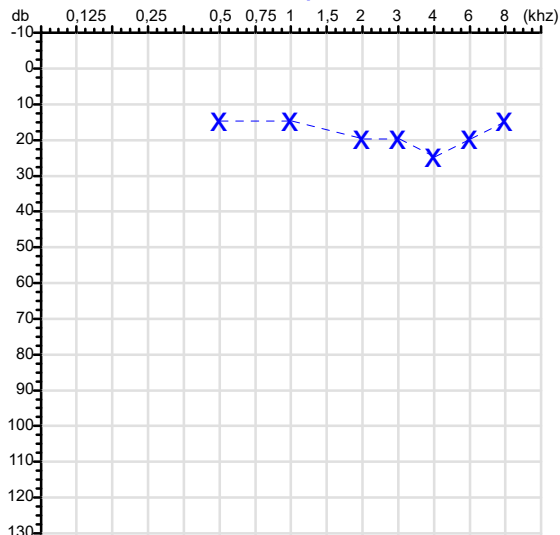

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	25	20	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	25	20	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :9E30AC74F2E92CA21638023F165C266B

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Joao Lucas Sousa Santos

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 838842
Primeiro Nome: Joao Lucas Sousa San
Sobrenome: SANTOS
Data: 06/08/2026

Data de nascimento: 28/08/1989
Sexo : Macho
Peso (kg): 83.0
Altura (cm): 165.0

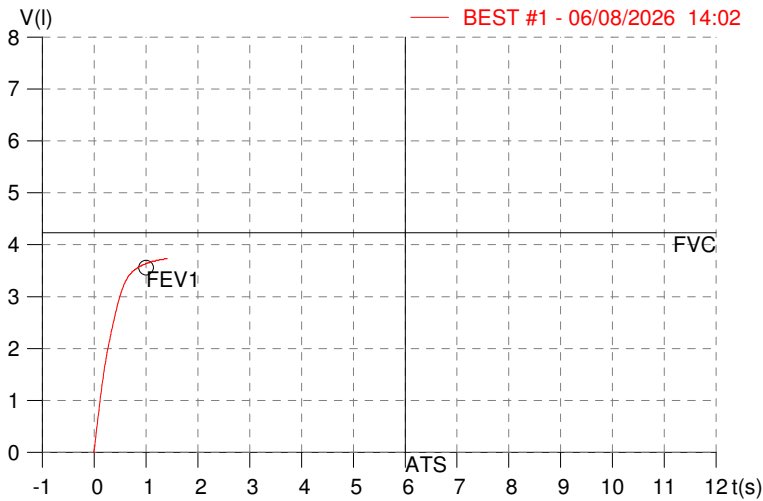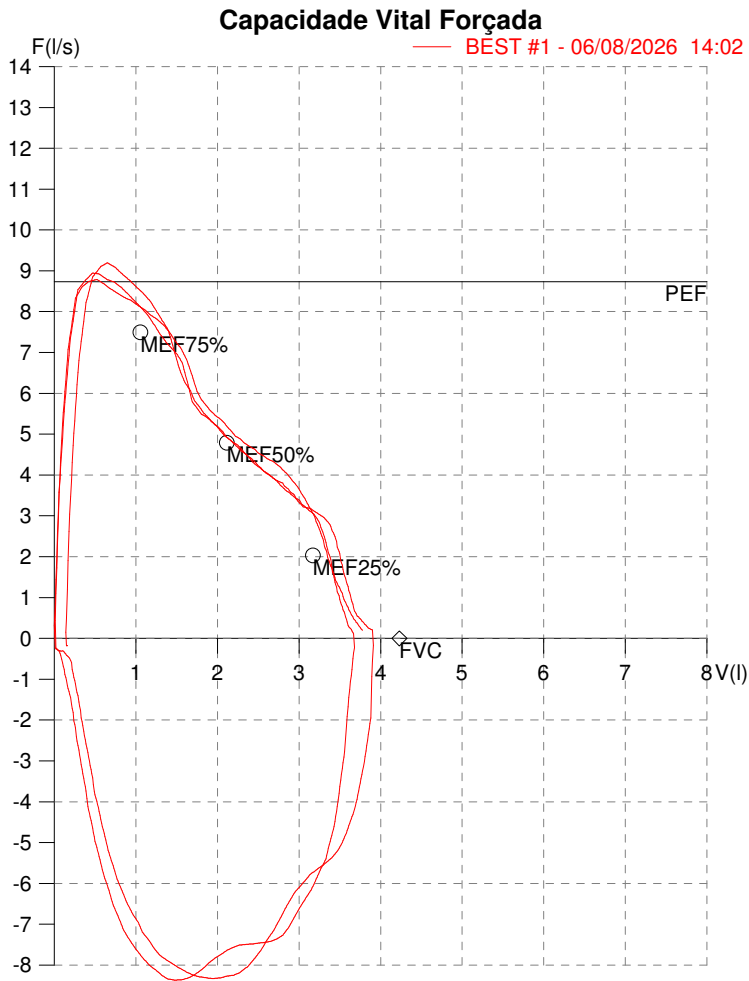

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.23	3.80	90.0
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.23	3.80	90.0
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.56	3.69	103.7
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.73	8.79	100.6
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	80.7	97.1	120.3
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.35	5.65	129.8
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.50	8.28	110.5
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.79	5.59	116.7
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.03	4.04	198.9
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.4	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	524.0	527.3	100.6

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 06/08/2026