



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Cleici Benites da Silva Setor: REFORMA - BOBINAGEM AT - REFORMA
CPF : 02889381196 Cargo: BOBINADOR (A) III
RG : 19790490 / SSP MT Nascimento: 10/05/1987

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 7 de agosto de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :5E3294E84952625068436AF8602D5471
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :838914

CPF :028.893.811-96
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :10/05/1987
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 07/08/2026

Paciente :CLEICI BENITES DA SILVA
Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 39 anos
Setor :REFORMA - BOBINAGEM AT - REFORMA
Função :BOBINADOR (A) III

RG :19790490/SSP MT

Orelha Direita

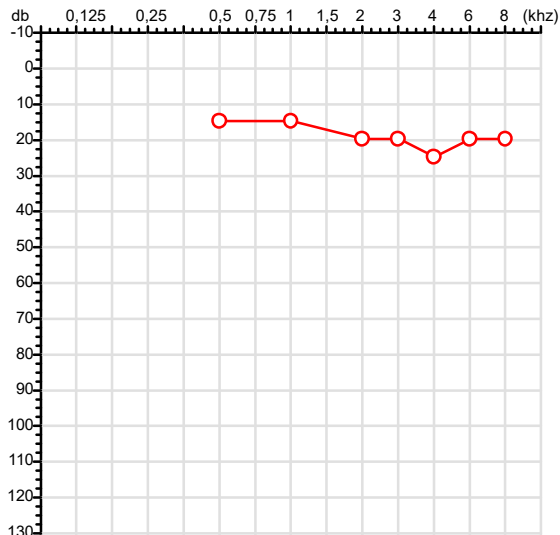

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	20	20	25	20	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	20	17	20	25	20	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

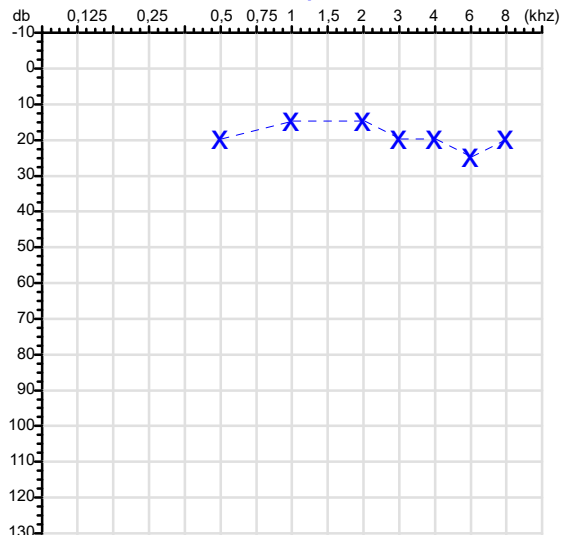

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	20	20	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	20	25	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :908642AADB25D30EBB340B499D268983

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cleici Benites da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 592683	Paciente: Cleici Benites da Silva	Sexo: Feminino	Idade: 39 (A)
Atendido em: 07/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02889381196	Convênio: Hismet

CHUMBO - URINA

0,2 ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 07/08/2026
Liberado em: 10/08/2026 14:02

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

Inferior a 0,1 ug/L	0,8 ug/L	0,3 ug/L	0,8 ug/L
31/10/2022	20/10/2023	25/06/2024	30/04/2025



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.



Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 838914
Primeiro Nome: CLEICI BENITES DA
Sobrenome: SILVA
Data: 07/08/2026

Data de nascimento: 10/05/1987
Sexo: Fêmea
Peso (kg): 79.0
Altura (cm): 168.0

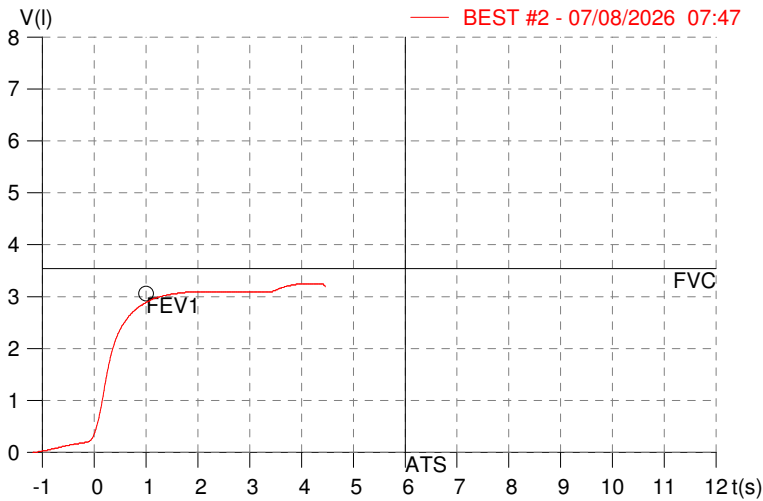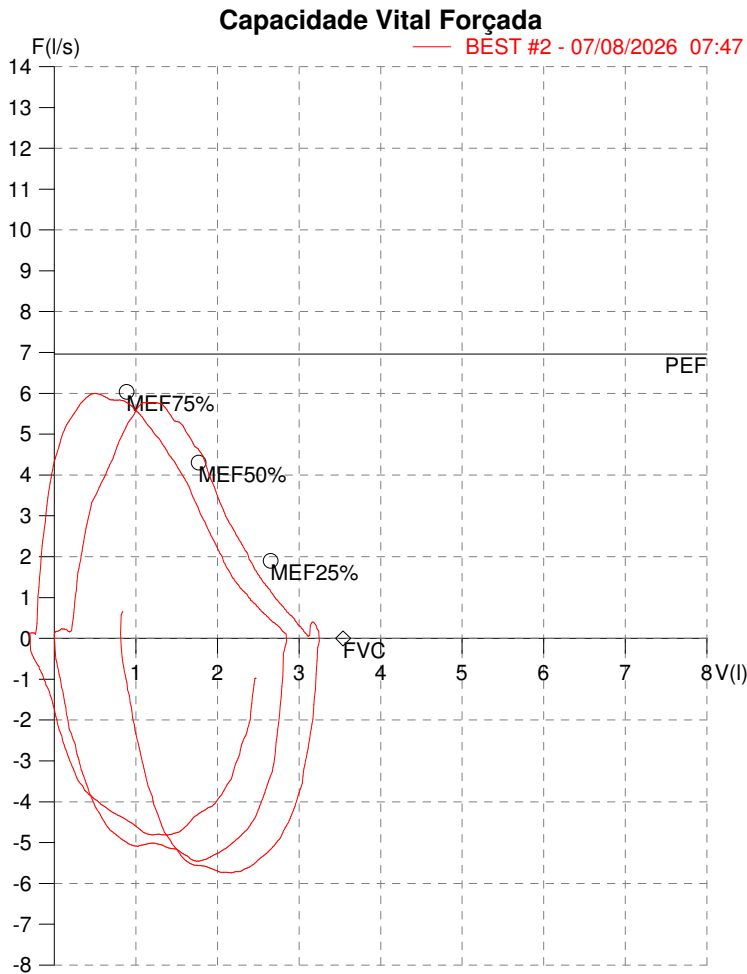

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#2	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.54	3.26	92.2
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.54	3.26	92.2
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.06	2.89	94.4
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	6.96	5.77	82.9
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		5.74	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	81.7	88.6	108.4
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.69	3.96	107.2
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	6.03	4.85	80.4
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.30	5.04	117.2
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.90	1.85	97.4
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		3.9	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	417.6	346.3	82.9

Diagnóstico:
Anormalidade Moderado

Impresso 07/08/2026



Cod.: 592683	Paciente: Cleici Benites da Silva	Sexo: Feminino	Idade: 39 (A)
Atendido em: 07/08/2026	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02889381196	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 07/08/2026 Liberado em: 07/08/2026 11:01

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³	4,28	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	14,6	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....	41,9	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	97,9	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	34,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	34,8	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	12,0	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....	9.210/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....	68,0%	6.263/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....	68,0%	6.263/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....	3,4%	313/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....	0,3%	28/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....	22,7%	2.091/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....	5,6%	516/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....	271.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	10,5/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....	0,280%	0,100 a 0,500%
PDW.....	11,8	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Protocolo :2608070904309

Data:07/08/2026

Paciente:CLEICI BENITES DA SILVA

Nasc.:10/05/1987 RG :19790490-SSP MT

CPF:02889381196

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADA ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=532676456880722917106864443244>



Protocolo : 2608070900579

Data : 07/08/2026

Paciente : CLEICI BENITES DA SILVA

Nasc. : 10/05/1987 RG : 19790490-SSP MT

CPF : 02889381196

Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.

MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=047225996432748885424240043940>

