



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Wictor Lyan Pontes da Silva da Rocha Setor: DISTRIBUICAO - PINTURA - DISTRIBUICAO
CPF : 08141429159 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 25/05/2007

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 7 de agosto de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :CCBAF2C50A21A42D087AB671F15CE14C
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :838974


CPF :081.414.291-59
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :25/05/2007
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 07/08/2026

Paciente :Wictor Lyan Pontes da Silva da Rocha
Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 19 anos
Setor :DISTRIBUICAO - PINTURA - DISTRIBUICAO
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

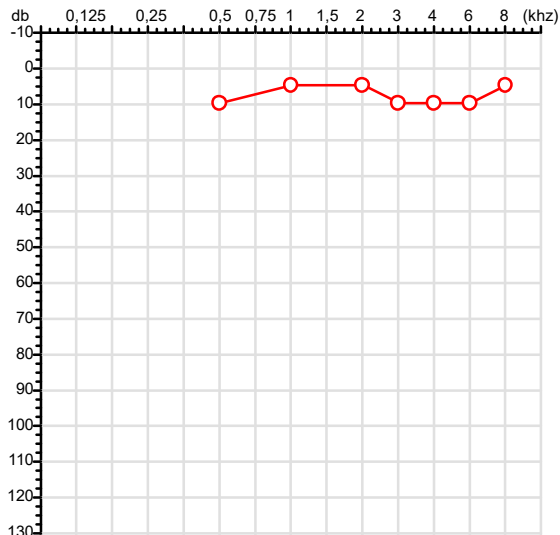

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	5	10	10	10	5

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	5	7	10	10	10	10

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

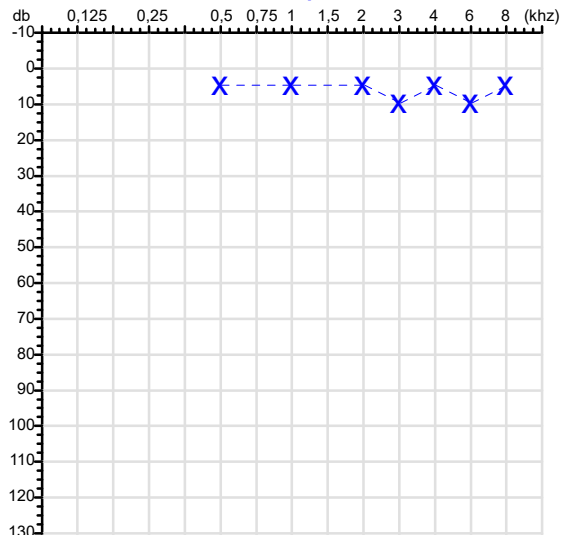

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	5	5	5	10	5	10	5

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	5	5	5	5	10	5	10	8

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :72A4CAAADB9A563346993B008C00D42B

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Wictor Lyan Pontes da Silva da Rocha

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 838974
Primeiro Nome: WICTOR LYAN PONTES D
Sobrenome: ROCHA
Data: 07/08/2026

Data de nascimento: 25/05/2007
Sexo : Macho
Peso (kg): 61.0
Altura (cm): 171.0

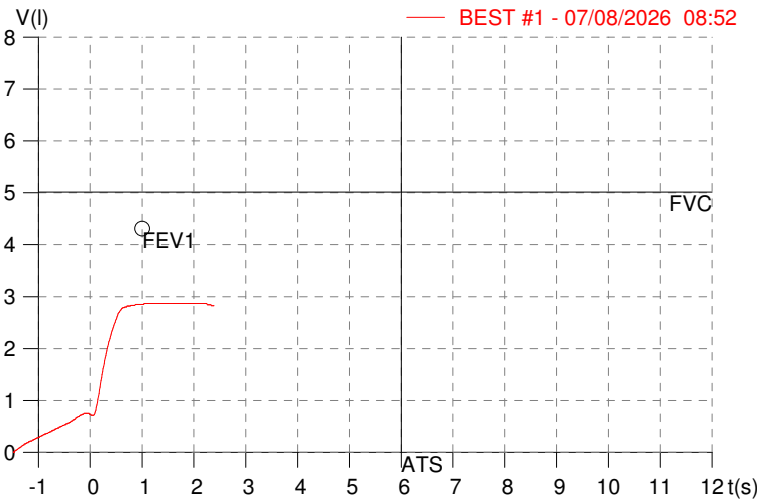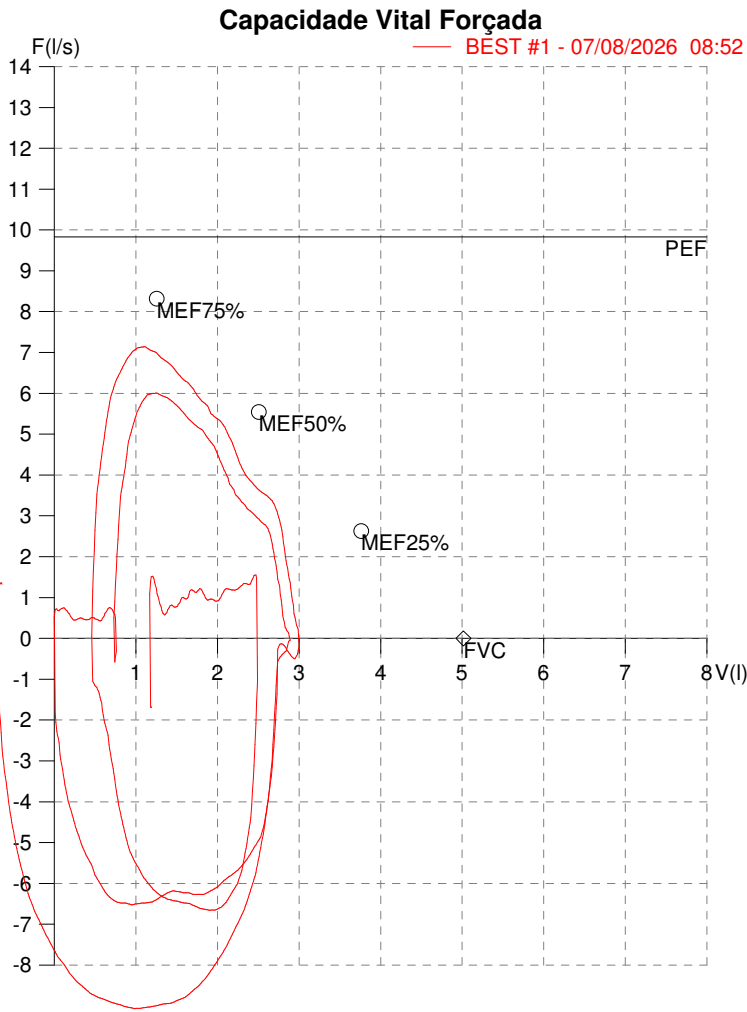

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.02	2.88	57.5
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.02	2.88	57.5
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.31	2.86	66.4
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.83	6.01	61.1
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		9.06	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	83.8	99.4	118.6
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.20	2.53	48.7
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.32	0.71	8.5
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.54	5.81	104.8
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.63	3.77	143.5
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.0	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	589.9	360.4	61.1

Diagnóstico:
Anormalidade Moderado

Impresso 07/08/2026



Cod.: 592726	Paciente: Wictor Lyan Pontes da Silva da Rocha	Sexo: Masculino	Idade: 19 (A)
Atendido em: 07/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08141429159	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 07/08/2026 Liberado em: 07/08/2026 11:20

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,12	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,7	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	44,6	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	87,1	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,2	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,6	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.960/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	56,8%	3.953/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	56,8%	3.953/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,9%	202/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,9%	63/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	30,9%	2.151/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	8,5%	592/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	237.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,5/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,270%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	15,1	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612