



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 41755923000130 Fantasia : SUPREMA ESQUADRIA INOX E VIDROS
Razão Social : J G COMERCIO DE VIDROS LTDA
Endereço : RUA SANDRO LUCIO GUIMARAES N.º 2200 Complemento : QUADRA60 LOTE 10
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78110841

Funcionário

Nome : Junior Conceicao de Almeida Setor: OPERACIONAL
CPF : 04150256136 Cargo: SOLDADOR
RG : / Nascimento: 25/06/1990

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 7 de agosto de 2026

Resultado: NORMAL

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS 19030722315

Autenticação Assintatura :1975A010FE41252740B30A7FB1CFBAE
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :839105

CPF :041.502.561-36
CNPJ :41.755.923/0001-30
Nascimento :25/06/1990
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 07/08/2026

Paciente :Junior Conceicao de Almeida
Razão :J G COMERCIO DE VIDROS LTDA
Idade : 36 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :SOLDADOR

RG :/

Orelha Direita

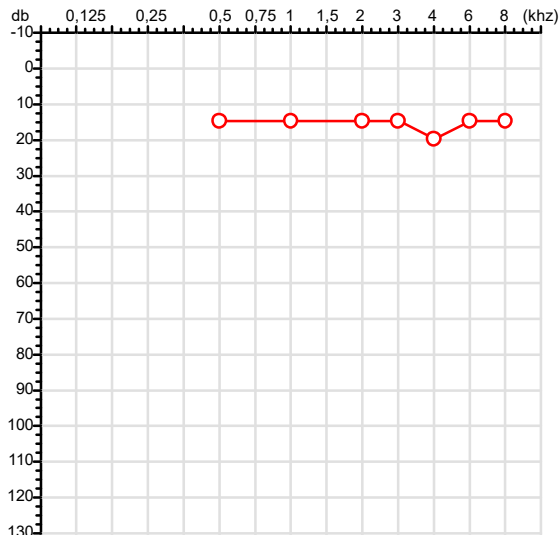

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	15	15	20	15	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	15	20	15	17


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

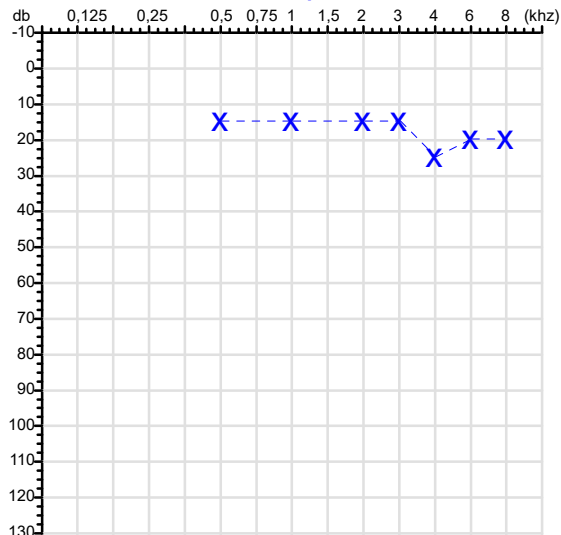

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	15	25	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	15	25	20	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330
NIS : 19030722315

Assinatura eletrônica :69D3AEBD87135FD2A10D249DEBE49943

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Junior Conceicao de Almeida

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 07/08/2026
Primeiro Nome: JUNIOR CONCEICAO
Sobrenome: DE ALMEIDA
Altura (cm): 165.0
Peso (kg): 78.0

Data de nascimento: 25/06/1990
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Sim(10/6)

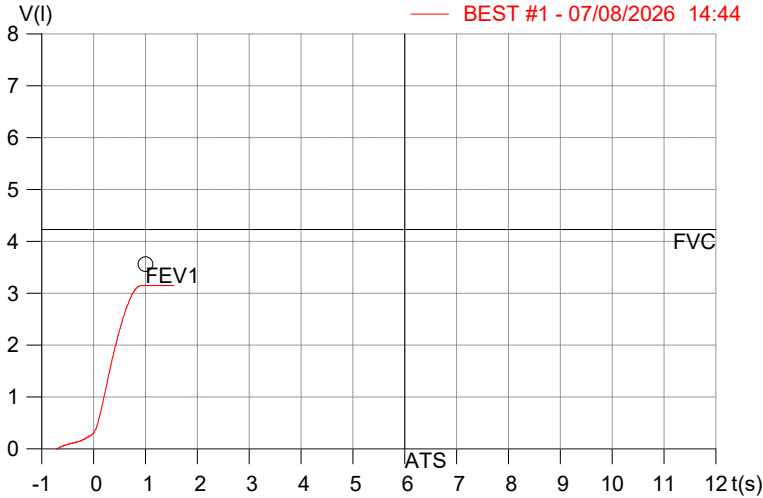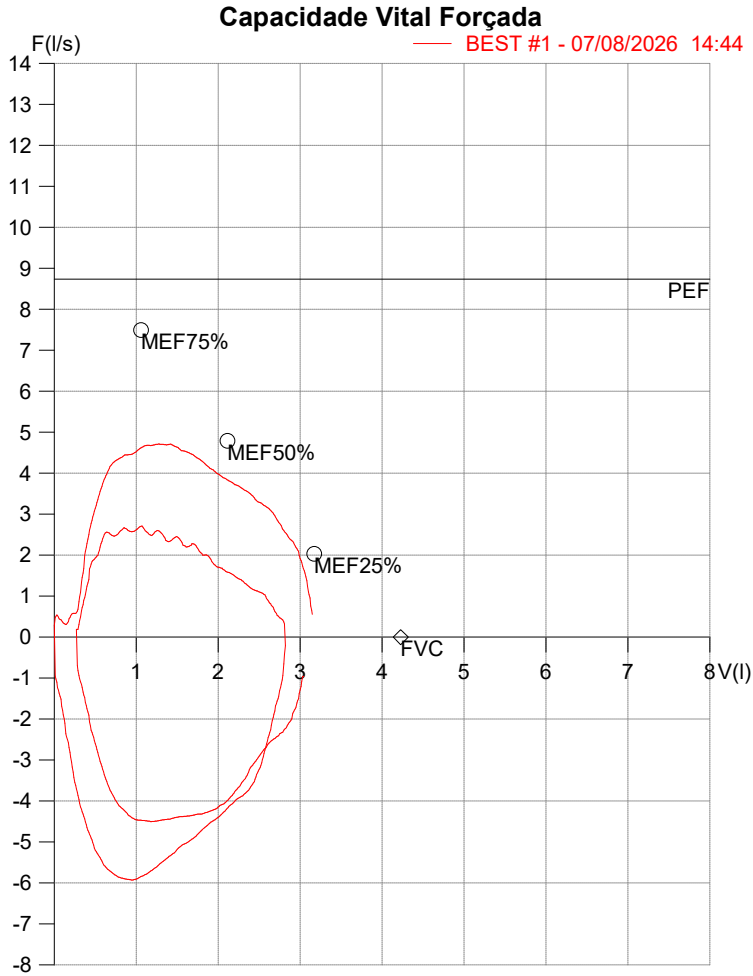

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.23	3.17	74.9
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.23	3.17	74.9
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.73	4.71	53.9
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.35	4.28	98.4
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.50	4.39	58.5
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.79	4.53	94.7
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.03	3.55	174.6
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		0.9	
LungAge	years	Idade Pulmonar		147	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	524.0	282.5	53.9

Diagnóstico:
Espirometria normal