

Exame n.º :839175


CPF :003.231.681-08
CNPJ :48.594.770/0001-36
Nascimento :19/04/1985
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 10/08/2026

Paciente :Anderson Jesus da Silva
Razão :J B DE LIMA LTDA
Idade : 41 anos
Setor :GERAL
Função :GERENTE

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

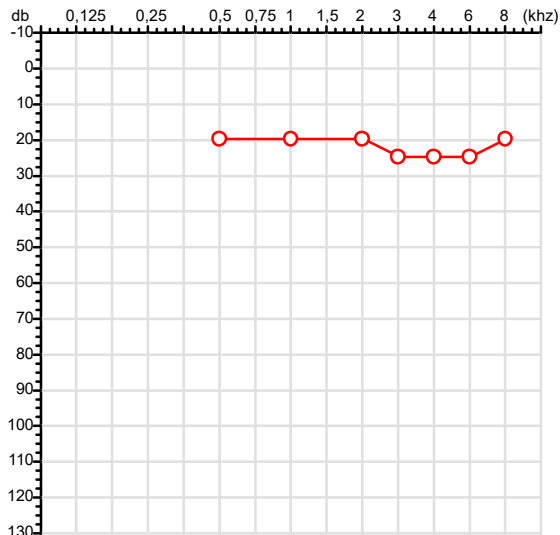

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	25	25	25	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	25	25	25

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Gabryella Nicolay C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicolay Carvalho Serra
CRM-MT 17341

Assinatura eletrônica :3B4ED28B38F8E1301D842E86F0FC3035

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Anderson Jesus da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Orelha Esquerda

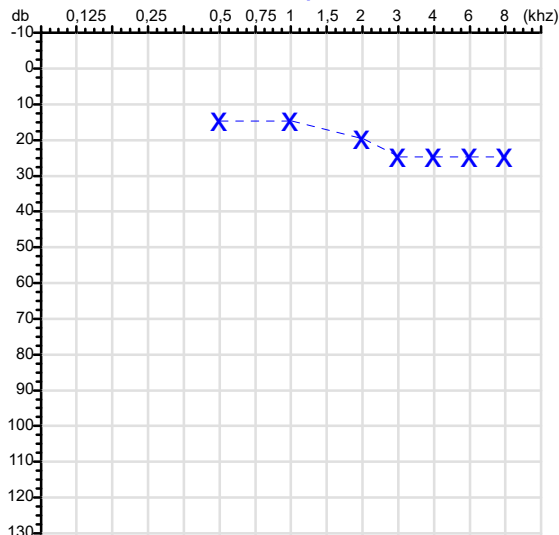

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	25	25	25	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	25	25	25	25

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 48594770000136 Fantasia : AJM PNEUS
Razão Social : J B DE LIMA LTDA
Endereço : RUA PETROPOLIS (LOT JD N.º SN Complemento : QUADRA87 LOTE 02
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78150744

Funcionário

Nome : Anderson Jesus da Silva Setor: GERAL
CPF : 00323168108 Cargo: GERENTE
RG : / Nascimento: 19/04/1985

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 10 de agosto de 2026

Dra. Gabryella Nicololy C. Serra
Médica
CRM-MT/17341

Dra. Gabryella Nicololy Carvalho Serra
CRM-MT 17341
NIS

Autenticação Assinatura :25EDA99C7880AD434AF211381ECA0CF8
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data:10/08/2026

Primeiro Nome:ANDERSON JESUS

Sobrenome:DA SILVA

Altura (cm):169.0

Peso (kg):70.0


Data de nascimento:19/04/1985

Sexo :Macho

Descrição:

Empresa:J B DE LIMA LTDA

Fuma:Não

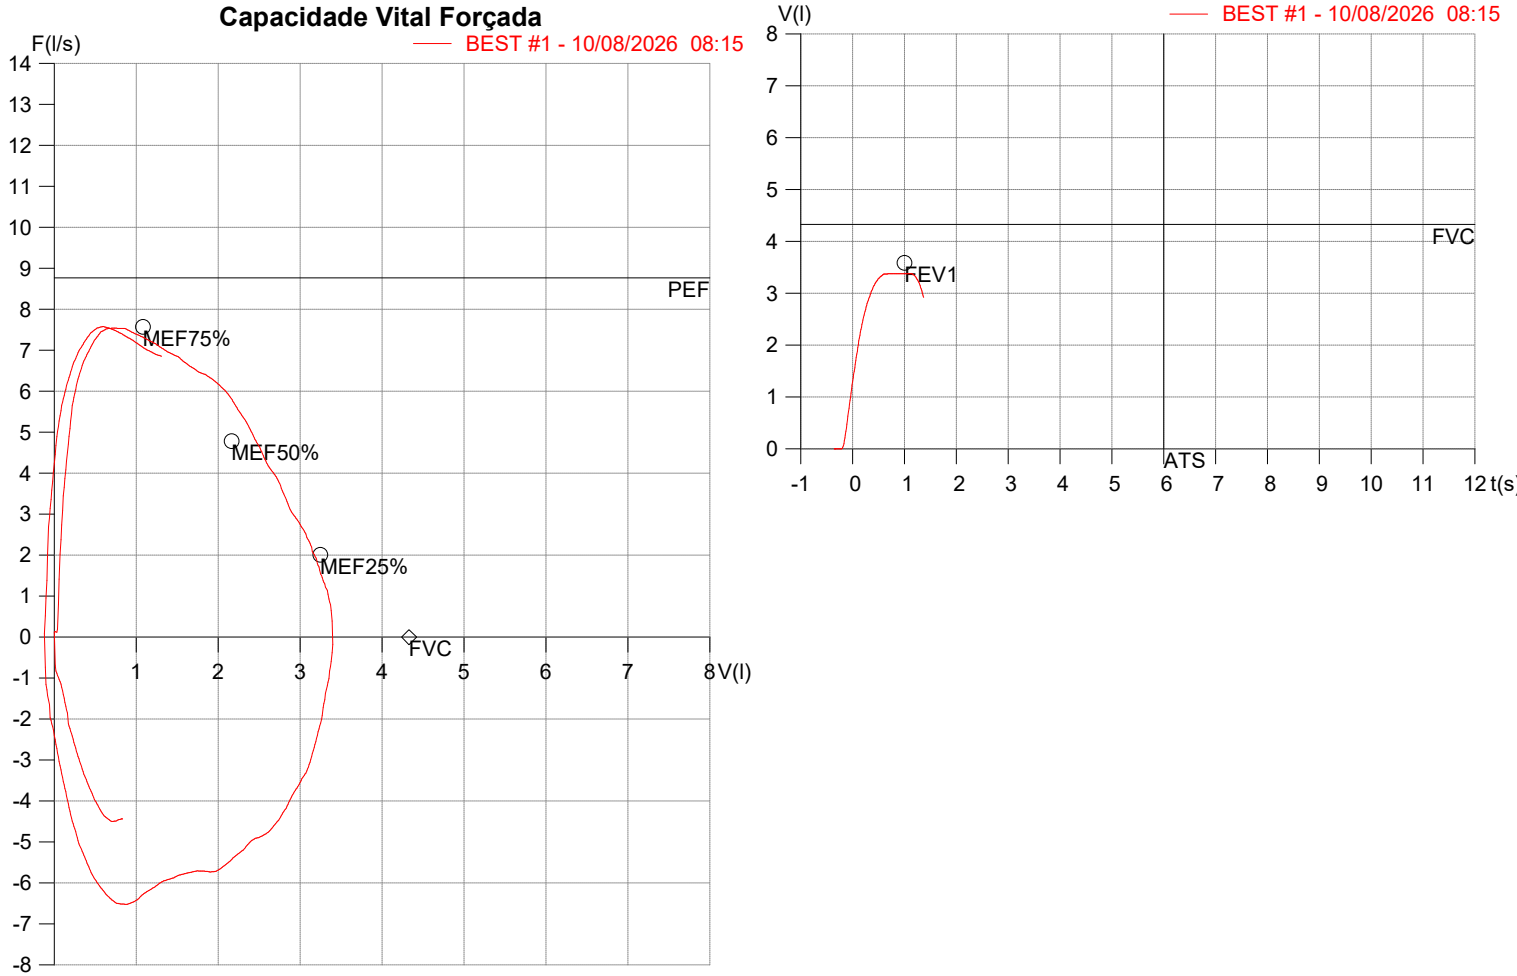

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.33	3.41	78.9
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.33	3.41	78.9
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.59	3.41	95.2
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.76	7.54	86.1
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		6.52	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	79.8	100.0	125.3
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.22	6.28	148.9
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.57	7.54	99.6
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.78	6.54	136.7
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.00	4.43	221.0
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.0	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	525.8	452.5	86.1

Diagnóstico:
Espirometria normal