



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Weber Jonne Leal de Amorim Setor: DISTRIBUICAO - NUCLEO - DISTRIBUICAO
CPF : 05590351103 Cargo: MONTADOR DE NUCLEO III
RG : / Nascimento: 22/11/1993

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 11 de agosto de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :0EFF723013FA762D524B9623C3635A56
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :839523


CPF :055.903.511-03
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :22/11/1993
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 11/08/2026

Paciente :WEBER JONNE LEAL DE AMORIM
Razão :TRAELE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 32 anos
Setor :DISTRIBUICAO - NUCLEO - DISTRIBUICAO
Função :MONTADOR DE NUCLEO III

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

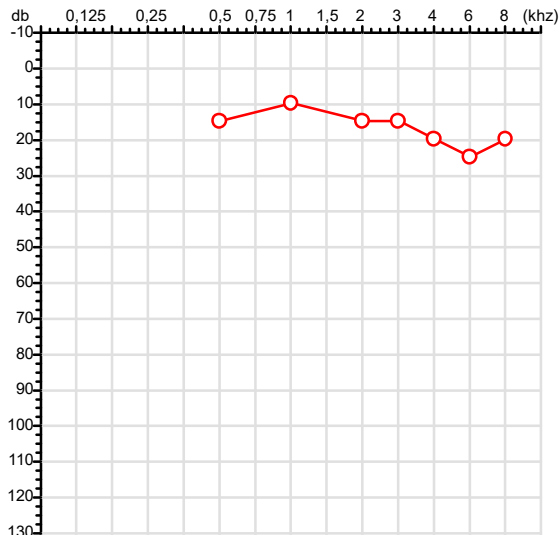

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	25	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

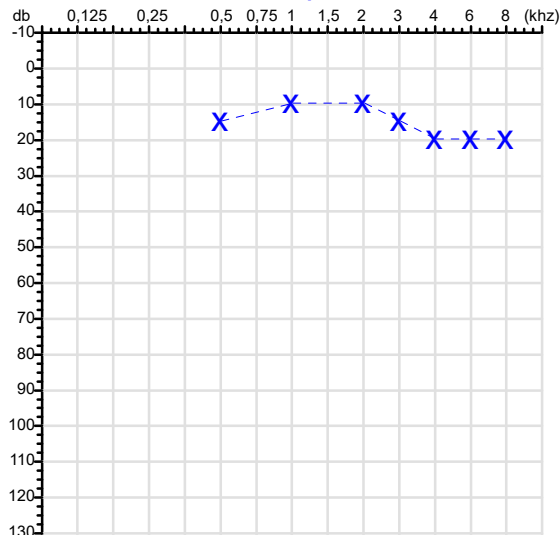

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	20	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	20	20	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :9C44173A2E8033617FB660F723AE1FC9

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Weber Jonne Leal de Amorim

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:2608110859579

Data:11/08/2026

Paciente:WEBER JONNE LEAL DE AMORIM

Nasc.:22/11/1993 RG :-

CPF:05590351103

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

FINO TRAÇO TRANSPARENTE NO PLATÔ INFERIOR DO CORPO VERTEBRAL DE L5 PODENDO CORRESPONDER A TRAÇO DE FRATURA OU IMAGEM FORMADA, SE MELHOR AVALIADO COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO. DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. REDUÇÃO DO ESPAÇO DISCAL NO NÍVEL L5-S1. DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS PRESERVADOS. FALHA DE FUSÃO DOS ELEMENTOS POSTERIORES DE S1.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=258725753734752963035756835947>

