

Cod.: 593241	Paciente: Jose Anisio de Lima Santos	Sexo: Masculino	Idade: 46 (A)
Atendido em: 12/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 86678990110	Convênio: Hismet

ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA 0,21 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 12/08/2026 Liberado em: 15/08/2026 08:25

Valores de Referência:

Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)

VR: Até 1,50 g/g de creatinina

IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 10978288000127 Fantasia : HINA
Razão Social : SS SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICOS LTDA
Endereço : R ULISSES POMPEU DE CAMPOS N.º 1460-B Complemento :
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78110600

Funcionário

Nome : Jose Anisio de Lima Santos	Setor: TORNEARIA
CPF : 86678990110	Cargo: TORNEIRO MECÂNICO VII
RG : /	Nascimento: 20/07/1980

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J5

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J5

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 12 de agosto de 2026

Dra. Gabryella Nicolý C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicolý Carvalho Serra
CRM-MT 17341
NIS

Autenticação Assinatura :9F0D3021339FD462D36CD69D3F0C00C4
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :839831

CPF :866.789.901-10
CNPJ :10.978.288/0001-27
Nascimento :20/07/1980
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 12/08/2026

Paciente :Jose Anisio de Lima Santos
Razão :SS SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICOS LTDA
Idade : 46 anos
Setor :TORNEARIA
Função :TORNEIRO MECÂNICO VII

RG :/

Orelha Direita

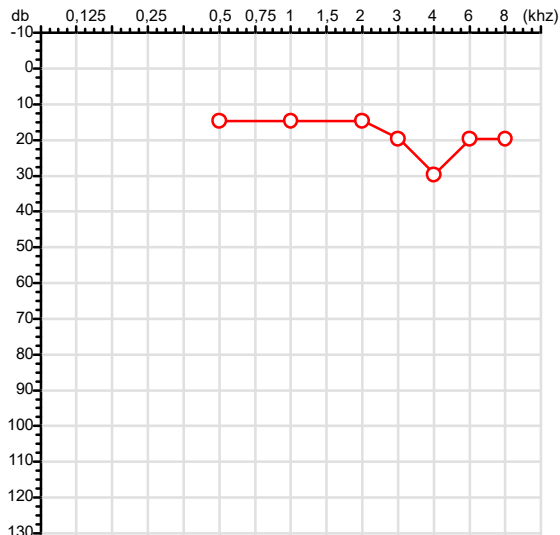

Aérea

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	15	20	30	20	20

Óssea

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khkz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	20	30	20	23

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Gabryella Nicolcy C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicolcy Carvalho Serra
CRM-MT 17341

Assinatura eletrônica :6A3EC75ECC5DBA1CF936664A842C3AF8

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jose Anisio de Lima Santos


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Audiometria

Orelha Esquerda

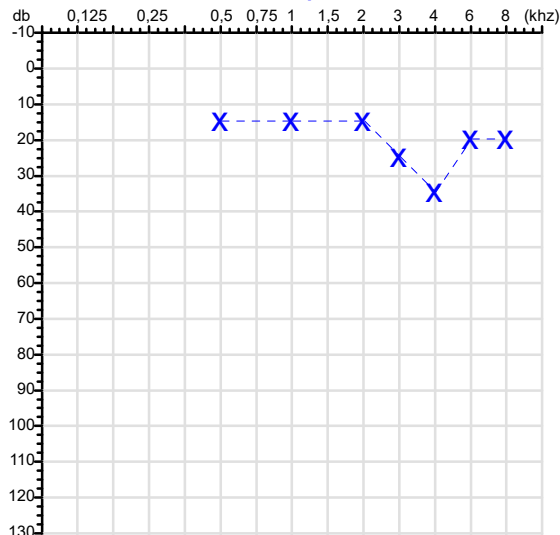

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	25	35	20	20

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khkz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	25	35	20	27

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva



Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 12/08/2026
Primeiro Nome: JOSE ANISIO DE
Sobrenome: LIMA SANTOA
Altura (cm): 160.0
Peso (kg): 69.0

Data de nascimento: 20/07/1980
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa: SS SERVICOA
Fuma: Não

Capacidade Vital Forçada

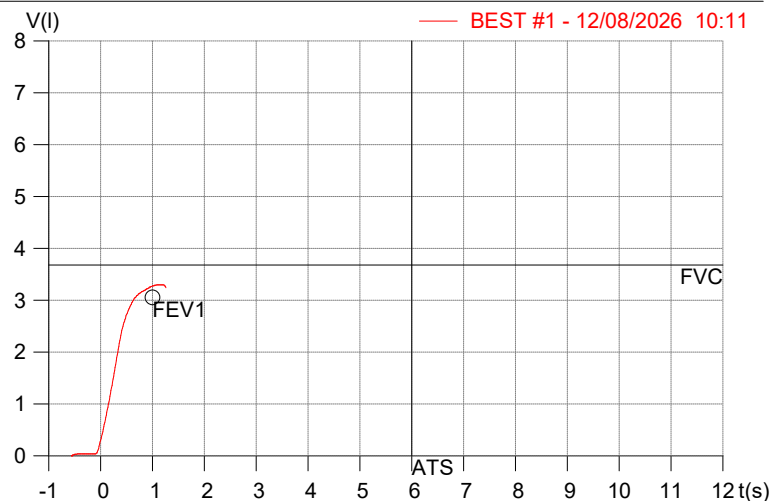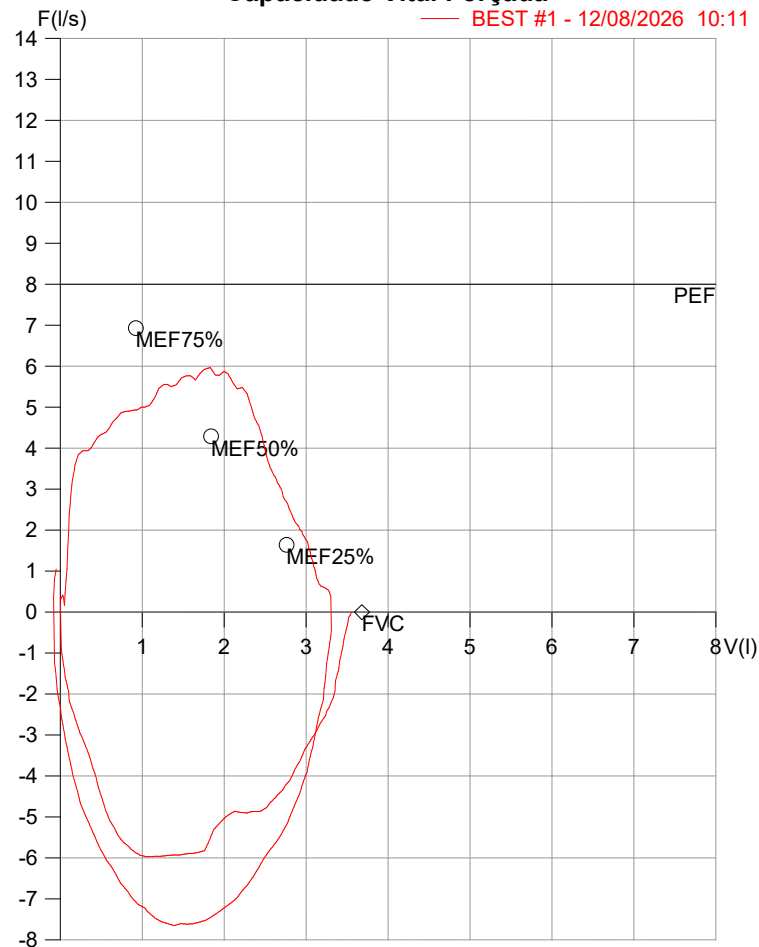

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.68	3.31	90.0
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.68	3.31	90.0
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.06	3.28	107.4
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.00	5.97	74.6
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		7.65	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	78.9	99.1	125.5
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.83	5.34	139.6
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	6.93	4.91	70.8
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.29	5.67	132.2
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.64	3.97	241.9
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.1	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	479.8	358.1	74.6

Diagnóstico:
Espirometria normal