



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 839977

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 30.744.989/0001-09

Fantasia : GAFT SOLUCOES EM LOGISTICA

Razão Social : GAFT SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA

Endereço : VIA ANHANGUERA KM 24+200 N.º SN

Complemento : SALA 21 ANDAR 2 BLOCO 04

Cidade / UF : SÃO PAULO/SP

CEP : 05.275-000

Funcionário

Nome : Michel Junior Parreira de Souza

Sector: GERAL

CPF : 023.958.521-63

Cargo: MOTORISTA DE CARRETA

RG : /

Nascimento: 14/09/1989

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	12/08/2026	AUDIOMETRIA TONAL	295	12/08/2026	EXAME CLINICO

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 12 de agosto de 2026



Michel Junior Parreira de Souza

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=839977>





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 839977

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 30.744.989/0001-09

Fantasia : GAFT SOLUCOES EM LOGISTICA

Razão Social : GAFT SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA

Endereço : VIA ANHANGUERA KM 24+200 N.º SN

Complemento : SALA 21 ANDAR 2 BLOCO 04

Cidade / UF : SÃO PAULO/SP

CEP : 05.275-000

Funcionário

Nome : Michel Junior Parreira de Souza

Sector: GERAL

CPF : 023.958.521-63

Cargo: MOTORISTA DE CARRETA

RG : /

Nascimento: 14/09/1989

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	12/08/2026	AUDIOMETRIA TONAL	295	12/08/2026	EXAME CLINICO

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 12 de agosto de 2026



Michel Junior Parreira de Souza

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=839977>




Exame n.º :839977

CPF :023.958.521-63
CNPJ :30.744.989/0001-09
Nascimento :14/09/1989
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 12/08/2026

Paciente :Michel Junior Parreira de Souza
Razão :GAFT SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA
Idade : 36 anos
Setor :GERAL
Função :MOTORISTA DE CARRETA

RG :/

Orelha Direita

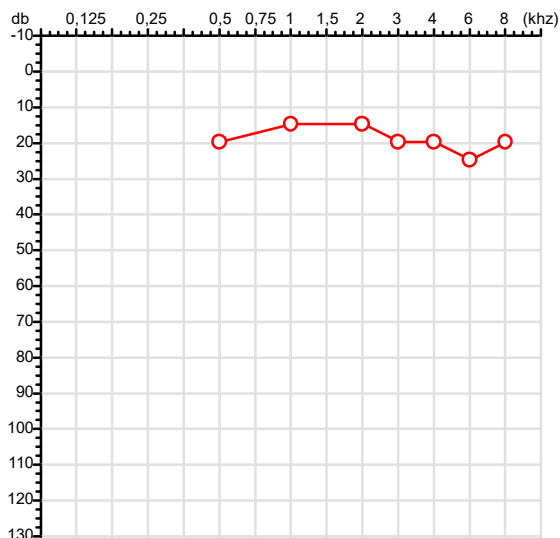

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

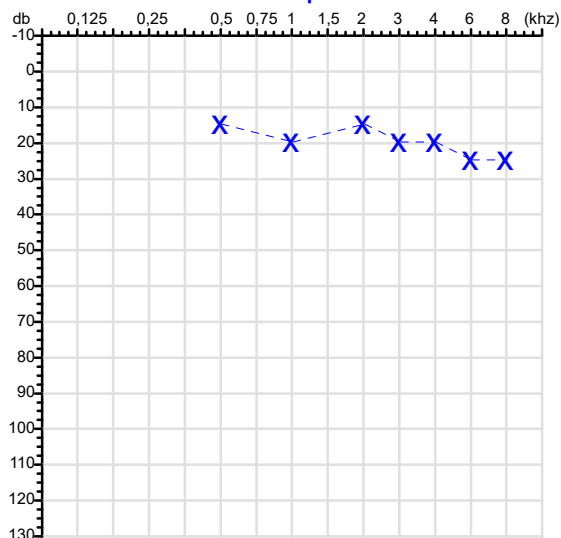

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	20	15	20	20	25	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	20	15	17	20	20	25	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :03FAC4010EDFAE8E30C183D5A51BCBC4

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Michel Junior Parreira de Souza

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025