



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000456 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : R O N.º 0 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098410

Funcionário

Nome : Nelly Adryan Rodrigues da Silva Setor: MEDIA FORCA - RADIADOR - MEDIA FORCA
CPF : 03918030180 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 12/12/2006

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 13 de agosto de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :2B9B24292991FE9AB623559034668C2B
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :840086


CPF :039.180.301-80
CNPJ :37.457.942/0004-56
Nascimento :12/12/2006
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 13/08/2026

Paciente :NELLY ADRYAN RODRIGUES DA SILVA
Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 19 anos
Setor :MEDIA FORCA - RADIADOR - MEDIA FORCA
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

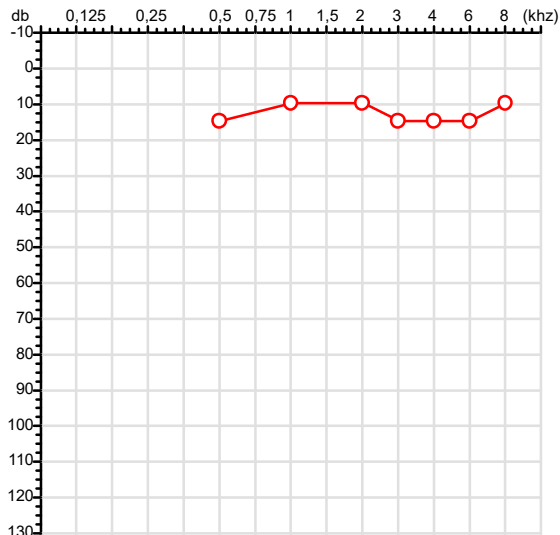

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	15	15	10

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

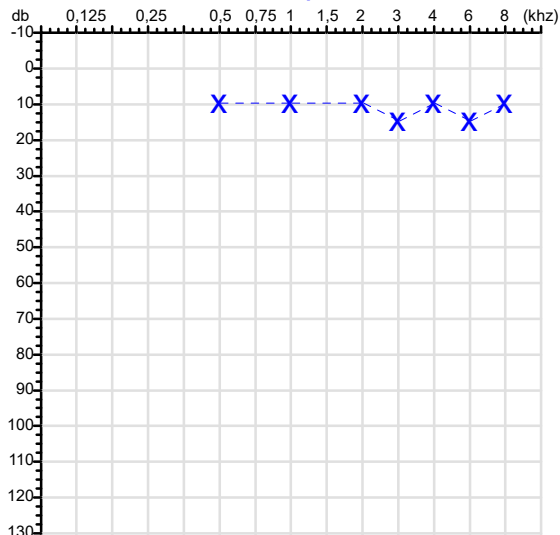

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	10	15	10	15	10

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	10	10	15	10	15	13

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :7FEF4ACB6A175D08A230AA1026B1B9D4

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Nelly Adryan Rodrigues da Silva

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026

Nome	NELLY ADRYAN RODRIGUES DA SILVA		ID1	840086	Sexo	Masculino	Idade	19,6	Peso (kg)	102,00	Altura (cm)	172,0
Agrupamento	--	D.O.B.	12/12/2006	--	BMI (kg/m2)	34,5	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	08:46	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,84	4,65	83		
FEV1	L	3,63	4,02	90		
FEV1/FVC%	%	94,4	87,2	108		
FEV1/Vcmax%	%	94,4	87,2	108		

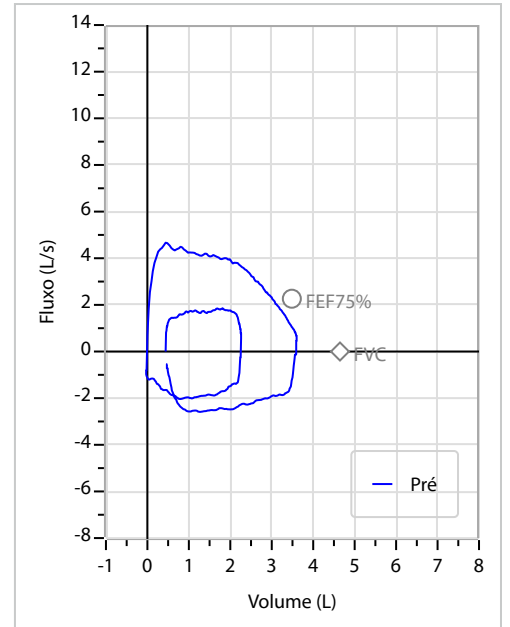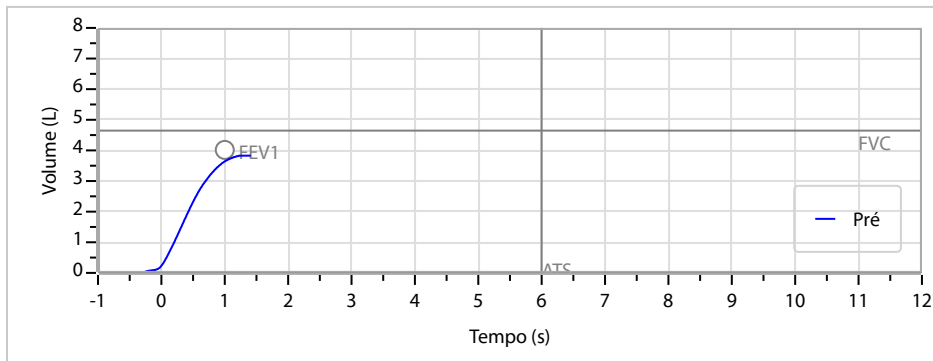

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 94,4% e um valor FVC de 3,84 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

Protocolo:2608130932289

Data:13/08/2026

Paciente:NELLY ADRYAN RODRIGUES DA SILVA

Nasc.:12/12/2006 RG :-

CPF:03918030180

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=951302118363083351330098849119>

