



Cod.: 593394	Paciente: Hiago Fuliotto Prudencio	Sexo: Masculino	Idade: 34 (A)
Atendido em: 13/08/2026	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Registro Geral: 22765646 ssp mt CPF: 050.156.611-26	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 13/08/2026 Liberado em: 13/08/2026 13:25

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,39	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,7	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	45,7	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	84,8	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,4	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.720/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	55,7%	3.743/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	55,7%	3.743/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,3%	87/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,6%	40/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	36,0%	2.419/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	6,4%	430/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	249.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,8/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,240%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	10,1	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963


Exame n.º :840153

CPF :050.156.611-26
CNPJ :43.260.623/0001-06
Nascimento :20/04/1992
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 13/08/2026

Paciente :Hiago Fuliotto Prudencio
Razão :CP COMPRESSORES LTDA
Idade : 34 anos
Setor :GERAL
Função :PROPRETARIO

RG :22765646/SSP MT

Orelha Direita

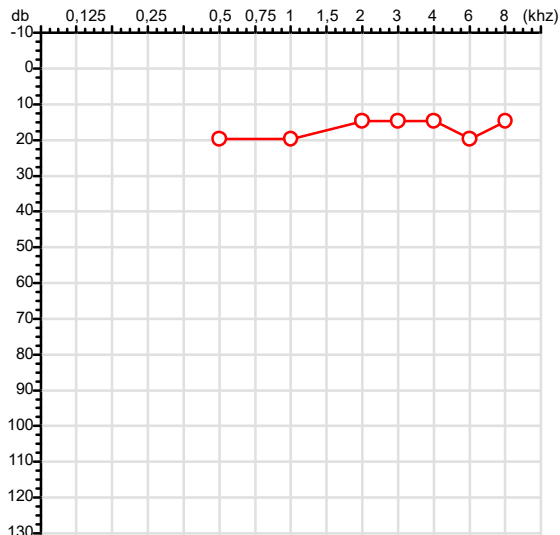

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	15	15	15	20	15

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	15	18	15	15	20	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Gabryella Nicolay C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicolay Carvalho Serra
CRM-MT 17341

Assinatura eletrônica :93289D069B448A1259131C9E42C3F2C1

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Hiago Fuliotto Prudencio


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026

Audiometria

Orelha Esquerda

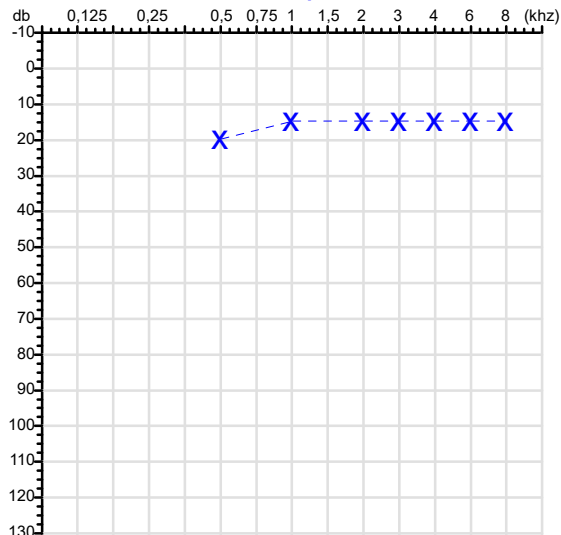

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	15	15	15	15

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	15	15	15	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 43260623000106 Fantasia : CP COMPRESSORES
Razão Social : CP COMPRESSORES LTDA
Endereço : AV JOAO DE DEUS BULHOES (LOT N.º 1750 Complemento :
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78144662

Funcionário

Nome : Hiago Fuliotto Prudencio Setor: GERAL
CPF : 05015661126 Cargo: PROPRIETARIO
RG : 22765646 / SSP MT Nascimento: 20/04/1992

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 13 de agosto de 2026

Dra. Gabryella Nicolý C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicolý Carvalho Serra
CRM-MT 17341
NIS

Autenticação Assinatura :E3FCF5D83CDB7734410BB29D18FFE5E
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>