


# Exame n.º :840376

CPF :746.968.901-04  
CNPJ :03.118.726/0001-11  
Nascimento :22/06/1990  
Motivo :Demissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 14/08/2026

Paciente :JOELSON SOUSA SILVA  
Razão :CONSTRUTORA AGRIGENGE LTDA  
Idade : 36 anos  
Setor :OBRA  
Função :MOTORISTA

RG :/

## Orelha Direita

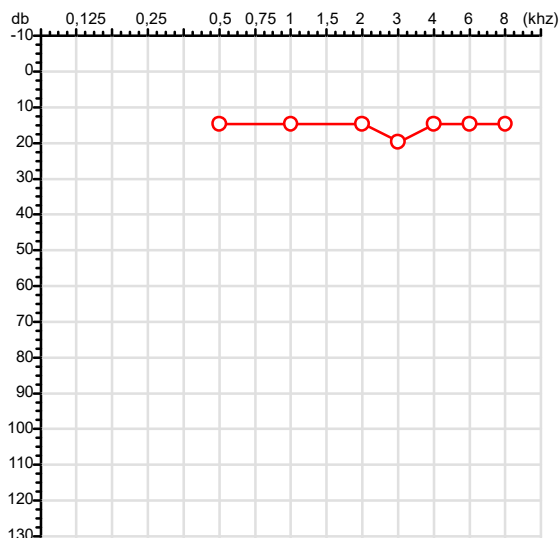

## Aérea

| Khaz  | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 15  | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |

## Óssea

| Khaz  | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

## Médias Tritonais

| Khaz  | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 15  | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 17 |

## Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Dra. Gabryella Nicolay C. Serra*  
Médica  
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicolay Carvalho Serra  
CRM-MT 17341

Assinatura eletrônica :C9DE76EB71A494382DD4B25826899255

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>
*Joelson Sousa Silva*


\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2026

## Audiometria

## Orelha Esquerda

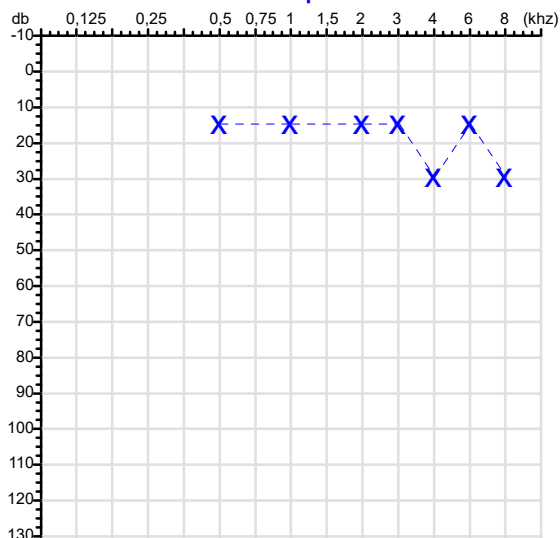

| Khaz  | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 15  | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 |

| Khaz  | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khaz  | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15  | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 20 |

## Laudo Clínico OE

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

|                            |                                                            |                         |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>593508            | Paciente:<br><b>Joelson Sousa Silva</b>                    | Sexo:<br>Masculino      | Idade:<br>36 (A)    |
| Atendido em:<br>14/08/2026 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Registro Geral:<br>CPF: | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 14/08/2026 Liberado em: 14/08/2026 13:36

### Eritrograma

Valores de Referência

|                                             |             |                             |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>5,58</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>16,5</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>45,5</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>81,5</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>29,6</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>36,3</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>12,4</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                         |                             |                                                 |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Leucócitos.....:        | <b>6.270/mm<sup>3</sup></b> | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>                  |
| Neutrófilos.....:       | <b>44,5%</b>                | <b>2.790/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Blastos.....:           | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Promielocitos.....:     | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Mielocitos.....:        | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Metamielocitos.....:    | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Bastões.....:           | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600           |
| Segmentados.....:       | <b>44,5%</b>                | <b>2.790/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....:       | <b>2,2%</b>                 | <b>138/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600        |
| Basófilos.....:         | <b>1,1%</b>                 | <b>69/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200          |
| Linfócitos típicos....: | <b>45,8%</b>                | <b>2.872/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos...: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Monócitos.....:         | <b>6,4%</b>                 | <b>401/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000     |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>312.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>9,2/fl</b>                 | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,290%</b>                 | 0,100 a 0,500%                    |
| PDW.....:           | <b>9,2</b>                    | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963