

Exame n.º :840485


CPF :048.600.671-93
CNPJ :11.595.396/0001-83
Nascimento :06/09/1995
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 14/08/2026

Paciente :Vinicius Arnaldo Dantas
Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP
Idade : 30 anos
Setor :ALVENARIA
Função :AJUDANTE

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

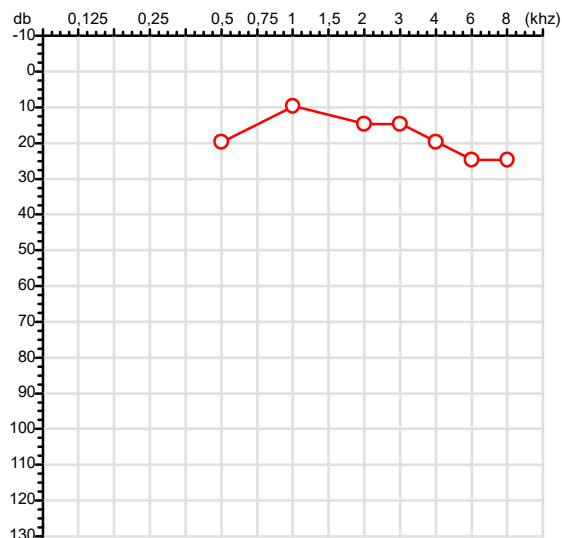

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	25	25

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

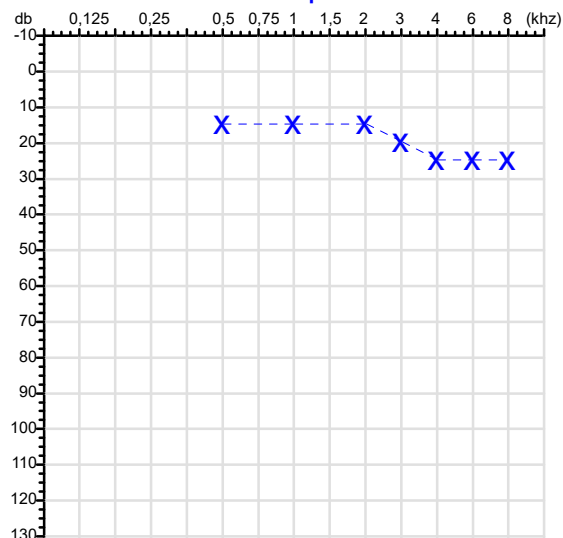

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	25	25	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :F8FABCFEBF6256FEE636DEE611319687

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Vinicius Arnaldo Dantas

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 840434
Primeiro Nome: VINICIUS SILVA
Sobrenome: PEREIRA
Data: 14/08/2026

Data de nascimento: 15/01/2001
Sexo : Macho
Peso (kg): 83.0
Altura (cm): 173.0

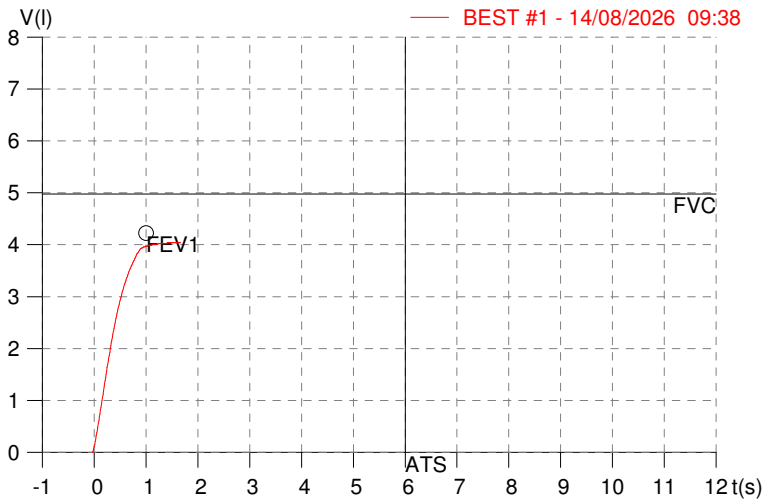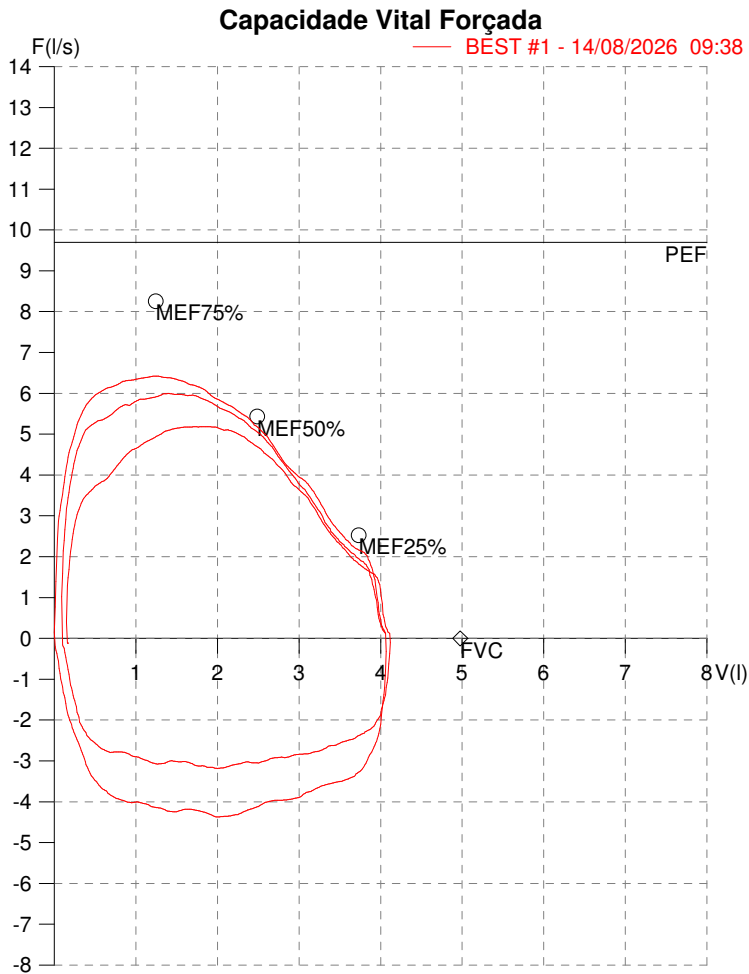

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.97	4.08	82.1
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.97	4.08	82.1
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.22	4.00	94.7
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.70	6.42	66.2
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	82.7	98.0	118.5
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.98	5.42	108.7
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.25	6.36	77.0
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.43	5.77	106.3
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.53	3.86	152.9
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.4	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	581.8	385.1	66.2

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 14/08/2026