


# Exame n.º :841323

CPF :710.449.442-18  
CNPJ :11.595.396/0001-83  
Nascimento :22/05/2002  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 19/08/2026

Paciente :Luis Alejandro Salazar Chauran  
Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP  
Idade : 24 anos  
Setor :ALVENARIA  
Função :AJUDANTE

RG :/

## Orelha Direita

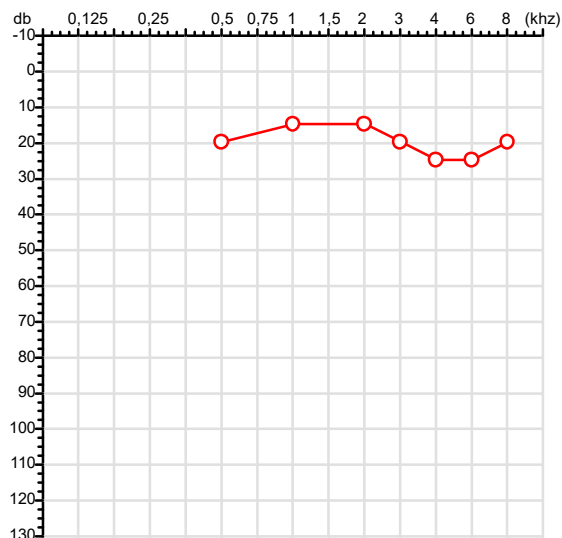

## Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 |

## Ossea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

## Médias Tritonais

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 15 | 15 | 17 | 20 | 25 | 25 | 23 |


## Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Audiometria

## Orelha Esquerda

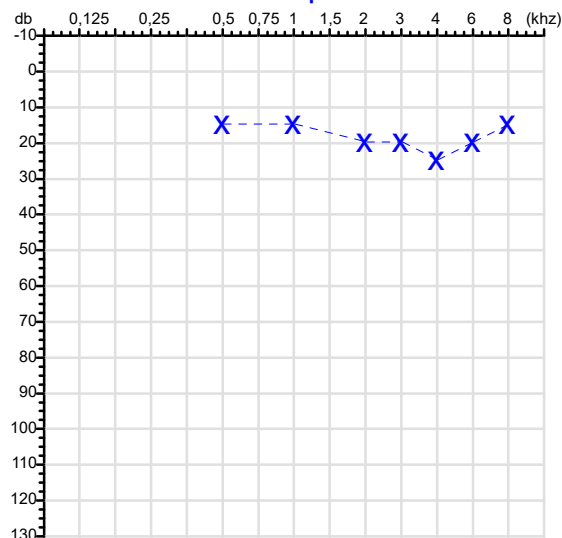

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 15  | 15 | 20 | 20 | 25 | 20 | 15 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15  | 15 | 20 | 17 | 20 | 25 | 20 | 22 |

## Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Emanuel Sempio**  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :C3577137689ADB08D1A89D5E94758BF4

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

**Luis Alejandro Salazar Chauran**

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO  
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT  
Tel. (65)3321-7051

ID:

Primeiro Nome

Sobrenome:

Data:

19/08/2026

Data de nascimento

22/05/2002

Sexo :


Macho

Peso (kg):

76.0

Altura (cm):

160.0

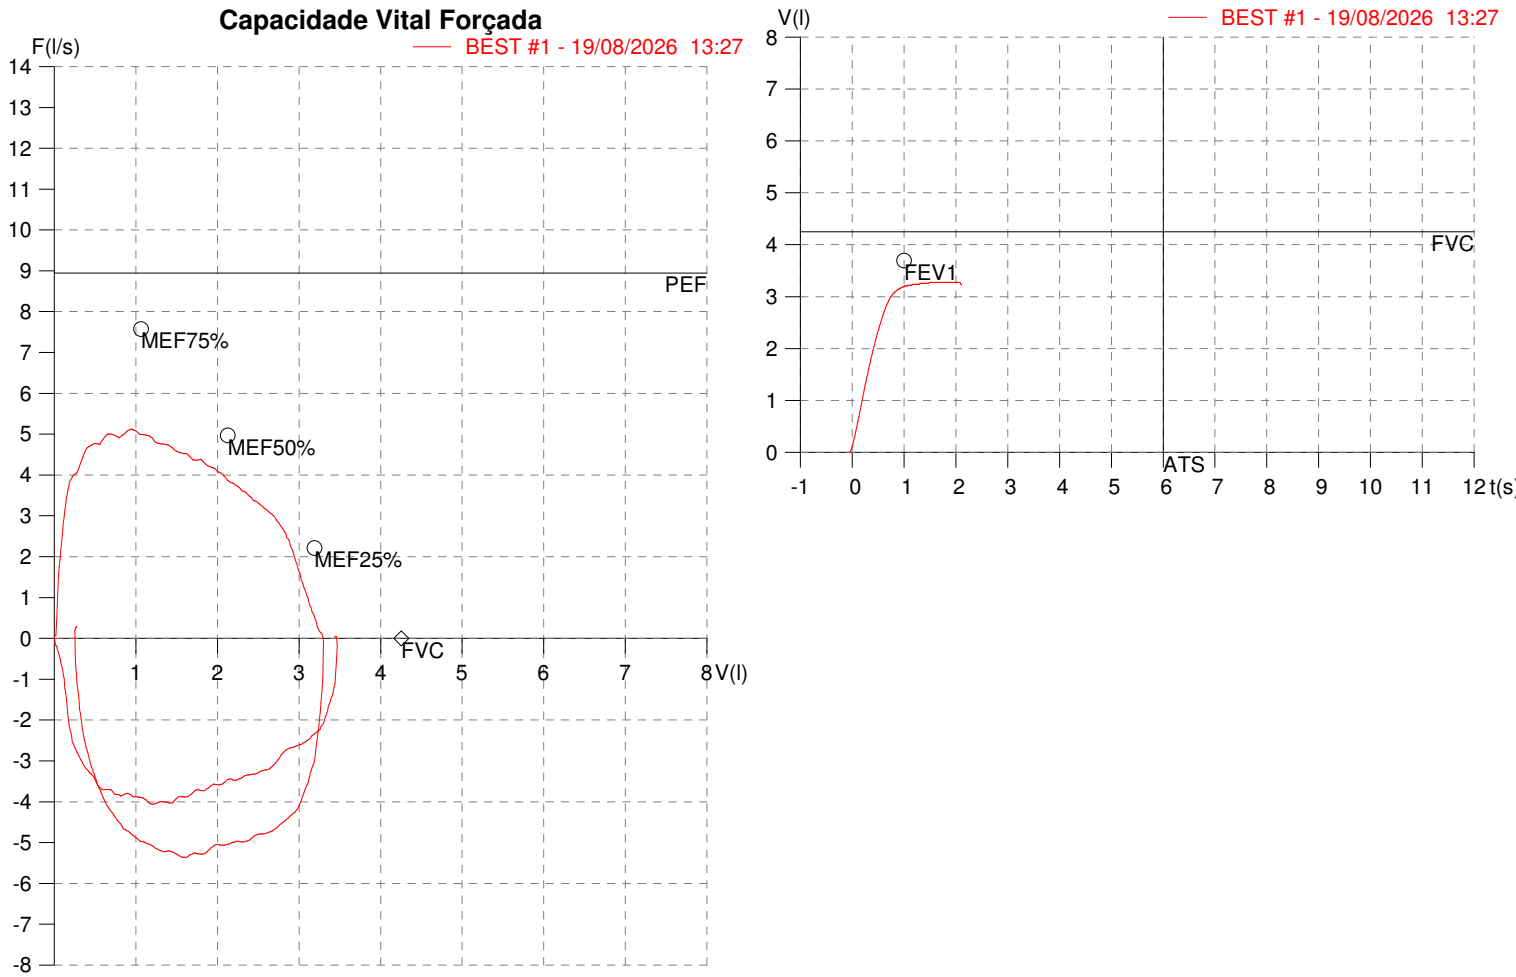

| Parâmetro       | UM      | Descrição                         | Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|-----------------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC        | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada   | 4.25  | 3.30   | 77.5    |
| FVC             | l(btps) | Capacidade Vital Forçada          | 4.25  | 3.30   | 77.5    |
| FEV1            | l(btps) | Volume Exp Forçada em 1 seg       | 3.69  | 3.22   | 87.0    |
| PEF             | l/sec   | Pico de Fluxo expiratório         | 8.94  | 5.12   | 57.3    |
| PIF             | l/sec   | Pico de Fluxo Inspiratório        |       | 5.37   |         |
| FEV1/FVC% %     |         | FEV1 em % da FVC                  | 82.9  | 97.5   | 117.6   |
| FEF25-75% l/sec |         | Fluxo expiratório médio forçado   | 4.77  | 4.32   | 90.6    |
| MEF75% l/sec    |         | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC           | 7.57  | 5.00   | 66.0    |
| MEF50% l/sec    |         | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC           | 4.97  | 4.45   | 89.6    |
| MEF25% l/sec    |         | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC           | 2.21  | 3.36   | 152.0   |
| FET100% sec     |         | Tempo de Expiração forçada        |       | 1.5    |         |
| PEFr l/min      |         | Pico de Fluxo expiratório (l/min) | 536.5 | 307.4  | 57.3    |

Diagnóstico:  
Anormalidade moderado

Impresso 19/08/2026