



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 57083502000140 Fantasia : ELETRO CUIABA LTDA
Razão Social : ELETRO CUIABA LTDA
Endereço : RUA CALDAS NOVAS N.º 30 Complemento : QUADRA13 L 23
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78085392

Funcionário

Nome : Valdir Antonio de Araujo Setor: GERAL
CPF : 00221395164 Cargo: ELETRICISTA
RG : 15140334 / SSPMT Nascimento: 05/11/1981

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 20 de agosto de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assintatura :BC6F0BA34F14C68850A5A197CB2F2EB5
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :841428


CPF :002.213.951-64
CNPJ :57.083.502/0001-40
Nascimento :05/11/1981
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 20/08/2026

Paciente :Valdir Antonio de Araujo
Razão :ELETRO CUIABA LTDA
Idade : 44 anos
Setor :GERAL
Função :ELETRICISTA

RG :15140334/SSPMT

Audiometria

Orelha Direita

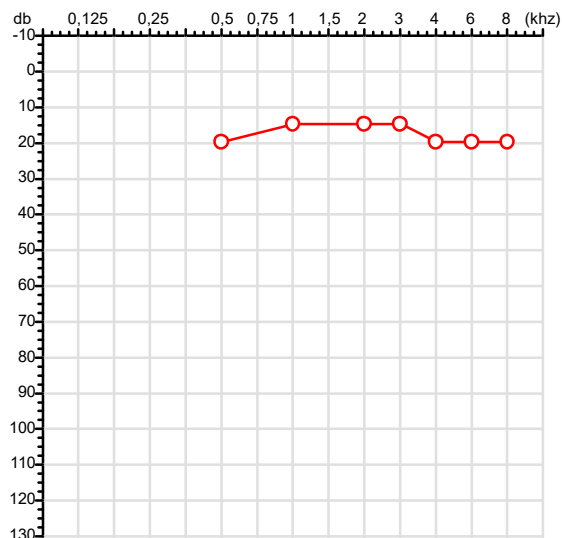

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	15	20	20	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

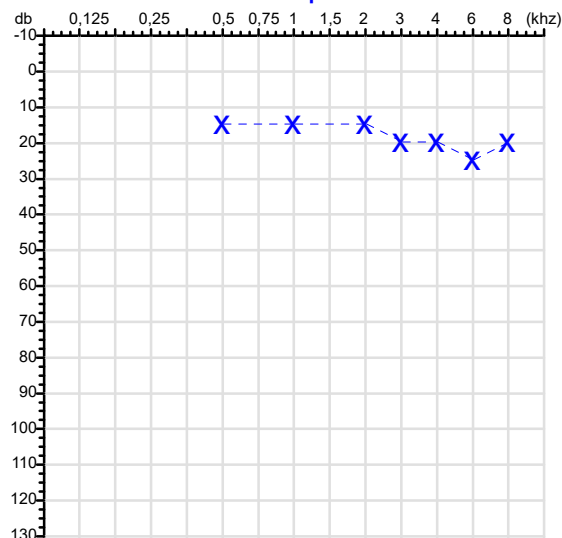

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	20	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	20	25	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :0FE20504F97A32AA004C65C0C74EAD0B

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Valdir Antonio de Araujo

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 841428

Paciente

Nome : VALDIR ANTONIO DE ARAUJO

CPF : 00221395164

Cargo : ELETRICISTA

RG : 15140334/SSPMT

Nascimento : 05/11/1981

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2026



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.



Cod.: 594245	Paciente: Valdir Antonio de Araujo	Sexo: Masculino	Idade: 44 (A)
Atendido em: 20/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00221395164	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 20/08/2026 Liberado em: 20/08/2026 10:51

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	3,92	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,2	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	37,3	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	95,2	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	33,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,4	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,4	11,0 a 15,0%

Leucograma

			Valores de Referência
Leucócitos.....:	5.170/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	55,1%	2.849/mm³	50 a 70
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6
Segmentados.....:	55,1%	2.849/mm³	50 a 70
Eosinófilos.....:	2,9%	150/mm³	2 a 4
Basófilos.....:	0,6%	31/mm³	0 a 2
Linfócitos típicos.....:	33,1%	1.711/mm³	25 a 35
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0
Monócitos.....:	8,3%	429/mm³	2 a 10

Plaquetas

Plaquetas.....:	156.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,3/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,180%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	13,2	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612